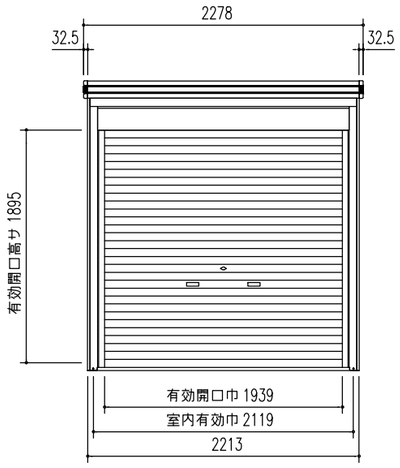

正 面 立 面 図 (S = 1/50)

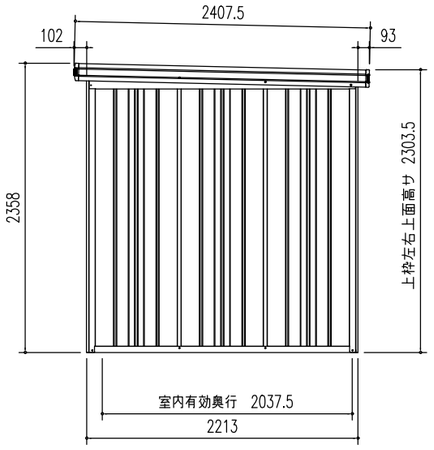

側 面 立 面 図 (S = 1/50)

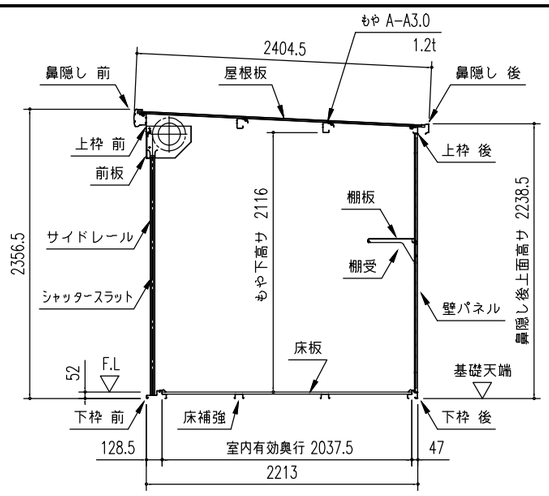

一般型矩計図 (S = 1/50)

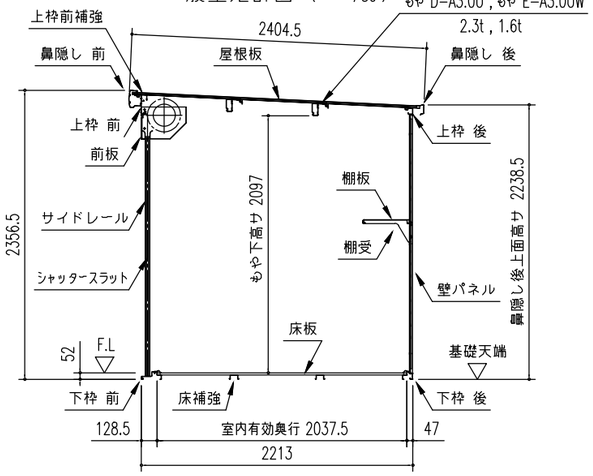

豪雪型矩計図 (S = 1/50)

部　材　名	厚さ(mm)	材　　質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや A-A3.0	1.2	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型>もや D-A3.0U	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型>もや E-A3.0UW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前補強(豪雪型のみ)	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(サートンカラー)
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(サートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター水切り	-	アルミニウム合金押出形材
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱 後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型> 間 柱 側	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪雪型> 間 柱 側	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板SGCC(後塗装仕上げ)

部　材　名	サイズ(巾×高サ)
壁パネル H-A	670 x 2110

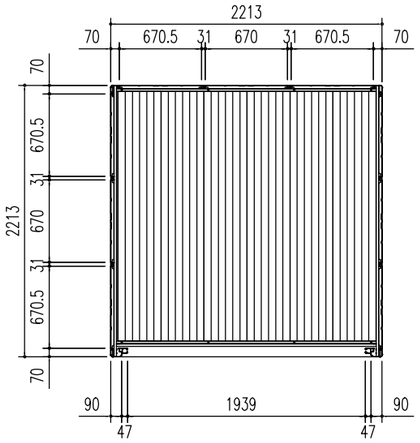

平 面 図 (S = 1/50)

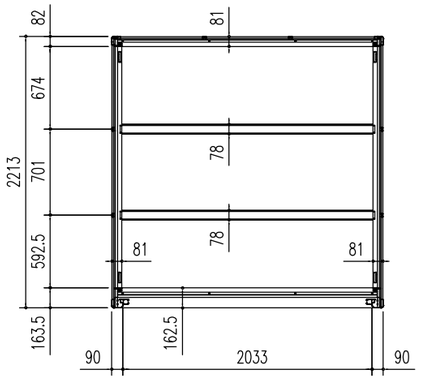

床 伏 図 (S = 1/50)

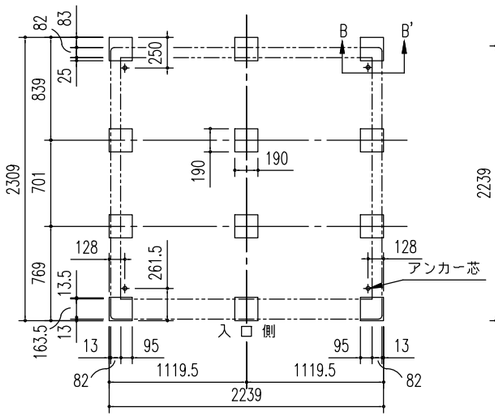

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

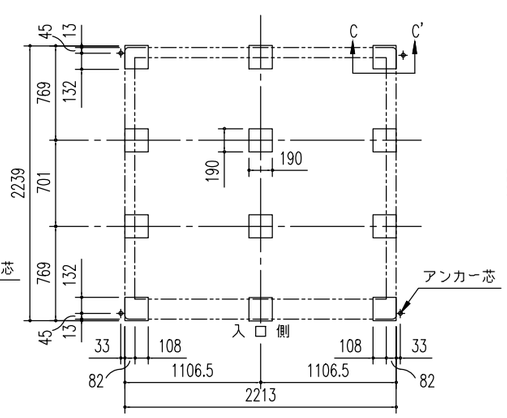

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

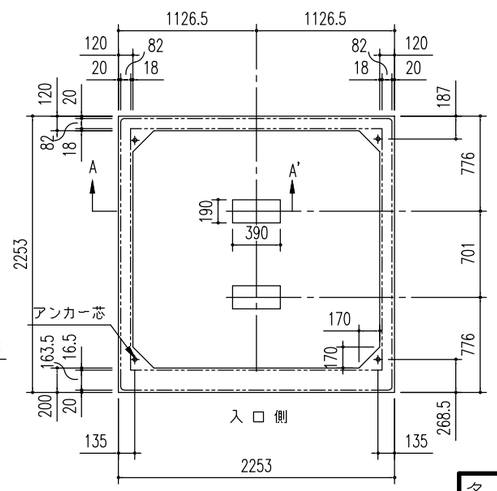

布 基 礎 伏 図 (S = 1/50)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

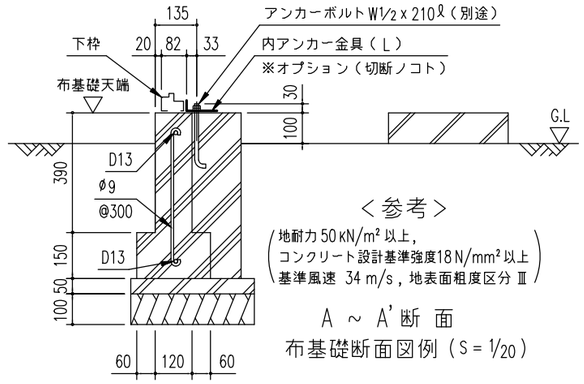

< 参考 >
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)

A ~ A' 断 面
布基礎断面図例 (S = 1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m²以上) の場合、底盤幅を 300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

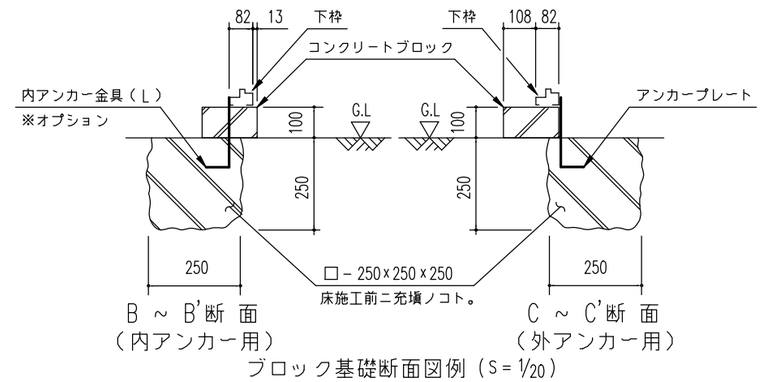

B ~ B' 断 面
(内アンカー用)

C ~ C' 断 面
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

名　称	ヨド物置 エルモシャッター <単棟型>
機種名	LOD(U)-2222HF 型 <1/1>

株式会社 淀川製鋼所

<LOD(U)-2222HF_1R_0.DXF >