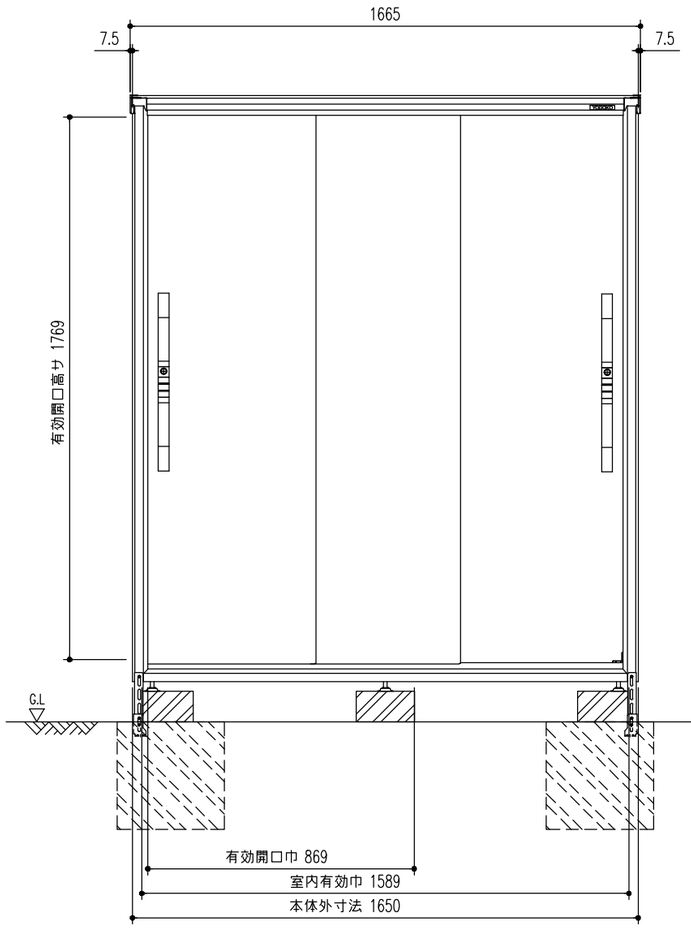


正 面 立 面 図 (S=1/20)

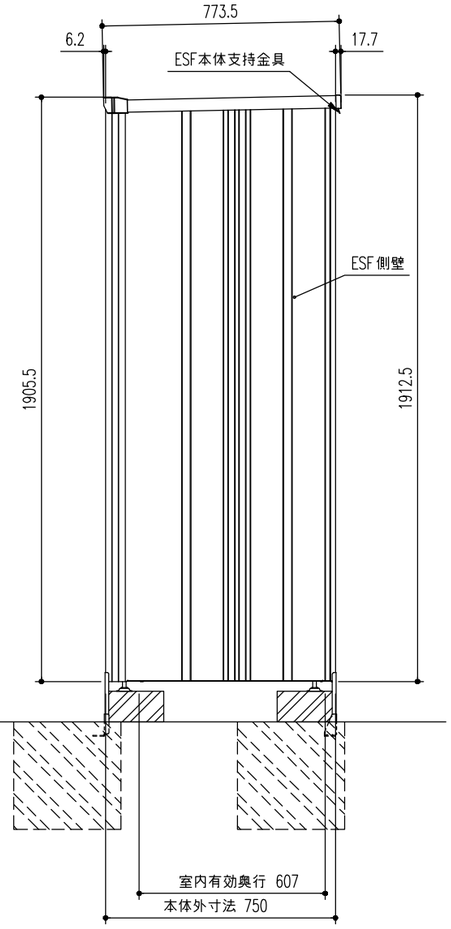


側 面 図 (S=1/20)

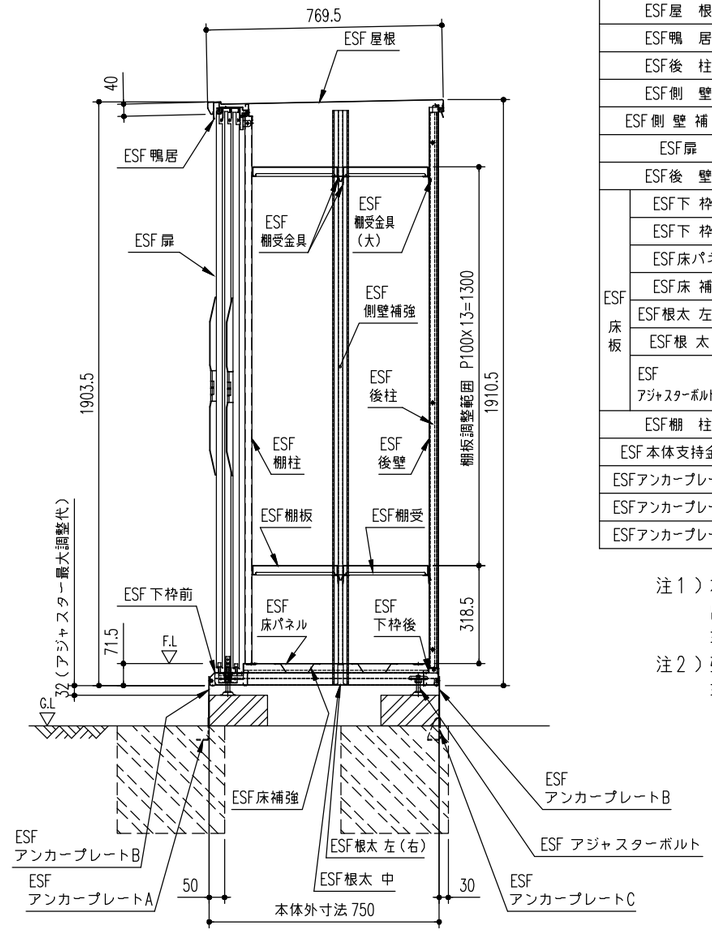


矩 計 図 (S=1/20)

| 部 材 名 | | | 厚さ(m/m) | 材 質 |
|---|---|---|---|---|
| ESF屋 根 | | | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF鴨 居 | | | 0.8 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF後 柱 | | | 1.0 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF側 壁 | | | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF側 壁 補 強 | | | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF扉 | | | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF後 壁 | | | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF床板 | ESF下 枠 前 | | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| | ESF下 枠 後 | | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| | ESF床パネル | | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| | ESF床 補 強 | | 0.6 | JIS G3321 溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC |
| | ESF根太 左 (右) | | 0.5 | JIS G3321 溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC |
| | ESF根 太 中 | | 1.2 | JIS G3321 溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC |
| | ESF アジャスターボルト | ボルト | － | 一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 ＋ 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき |
| | | カップ | 2.3 | 熱間圧延軟鋼板 SPHC-P相当品 ＋ 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき |
| ESF棚 柱 | | | 1.2 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF 本体支持金具 | | | 1.6 | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装) |
| ESFアンカーブレートA | | | 2.3 | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装) |
| ESFアンカーブレートB | | | 1.6 | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装) |
| ESFアンカーブレートC | | | 2.3 | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装) |

注１）本体支持金具にて転倒防止対策が
出来ない場合には、本図を参考にして
現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
注２）強風地、寒冷地等に設置する場合、
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

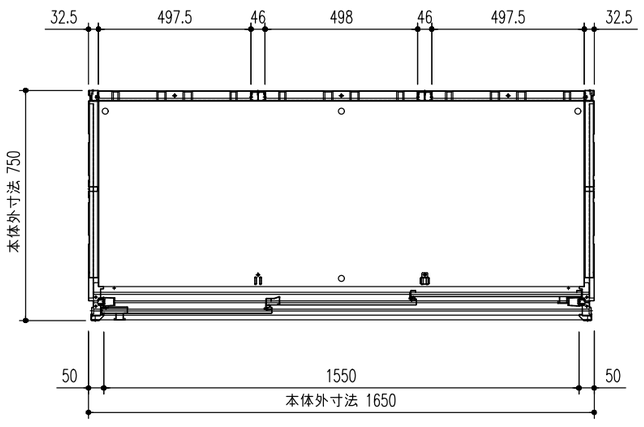


平 面 図 (S=1/20)

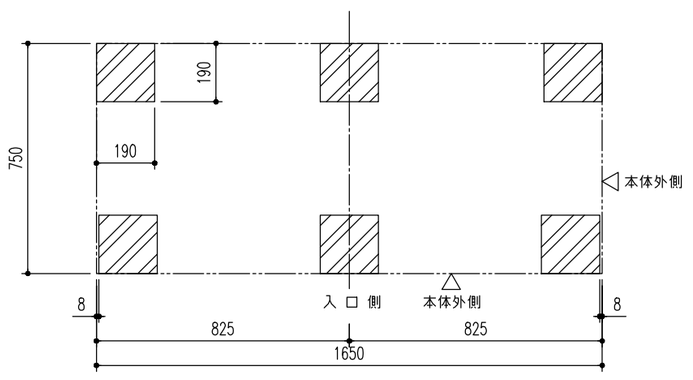


ブロック基礎伏図 (S=1/20)

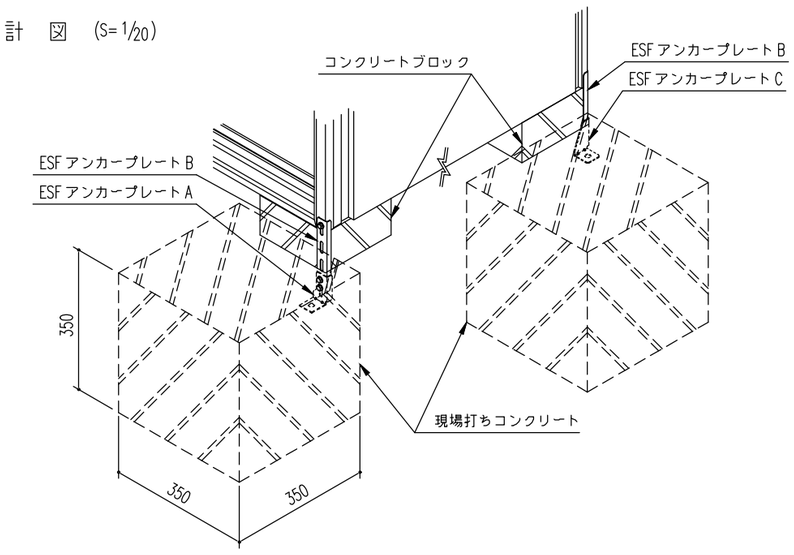


| | | |
|---|---|---|
| 名 称 | ヨド物置 エスモ | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | ESF-1607A 型 | |