

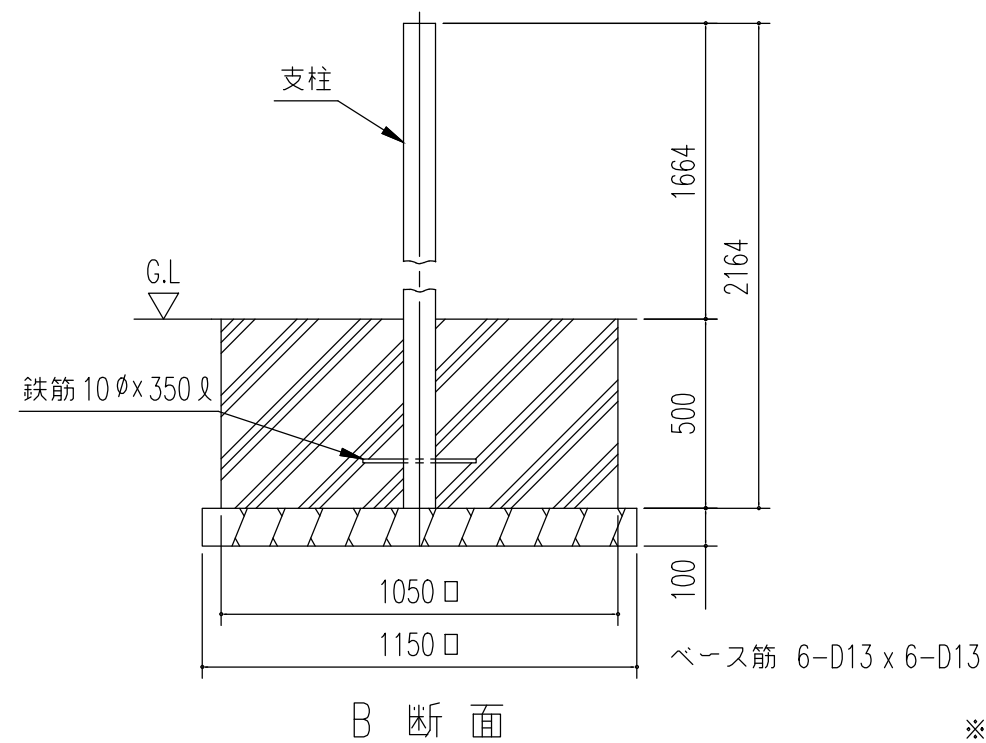
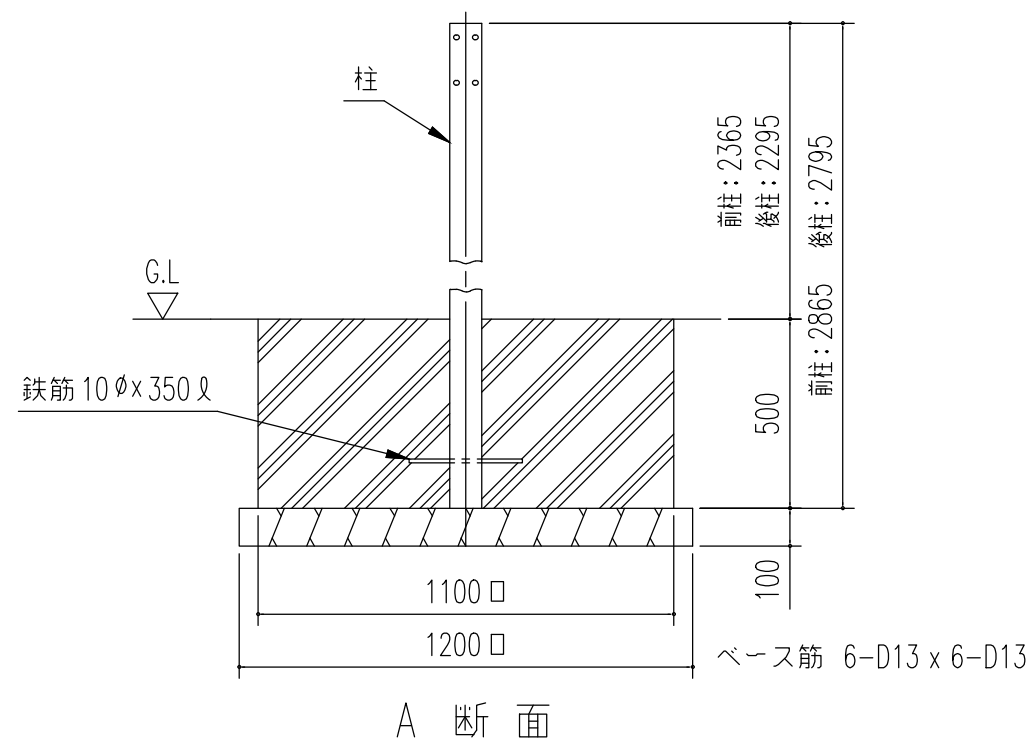


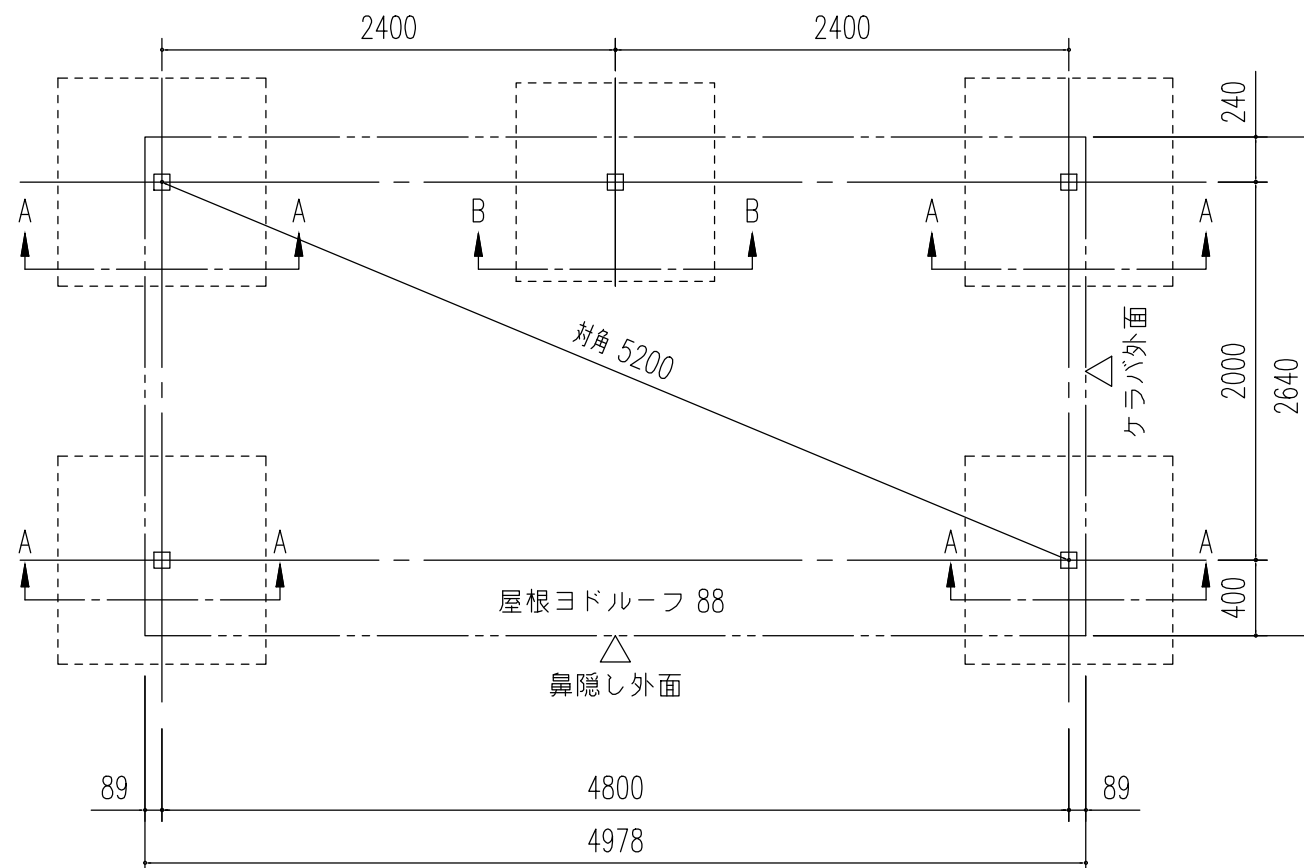

基礎断面図 ($S = 1/20$)

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	 ー 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	149.7
支柱	 ー 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー
桁	 ー 220x92x25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	ー

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 88	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディング800型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・トイ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱	 — 50 x 20	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
胴縁	 — 70 x 48	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
堅トイ	60φ	—	< AAS樹脂 >
アンカープレート (仮組み用)	—	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400
建築面積 9.6 m ² /棟		(間口柱寸法) × (奥行柱寸法)	

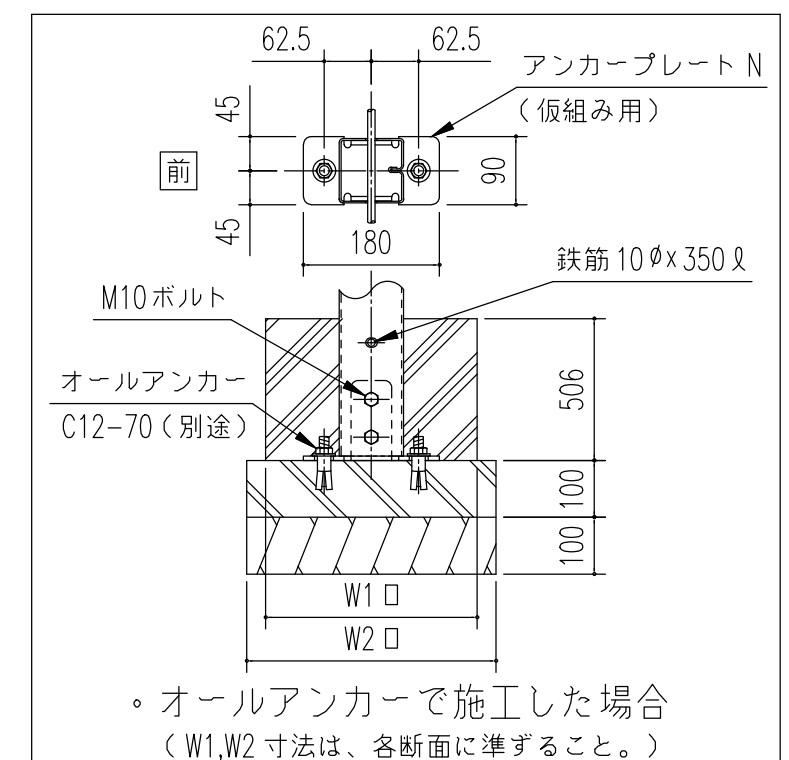

＜下記条件での参考図＞

(地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 III)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2)その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

※仮組み用のアンカーボルト（W1/2 相当）又はオールアンカー（C12相当）等は別途。

名 称	ヨドスモーキングエリア KTA 型	株式会社 ヨドコウ
機種名	KTA-4826 型 <2/2>	