


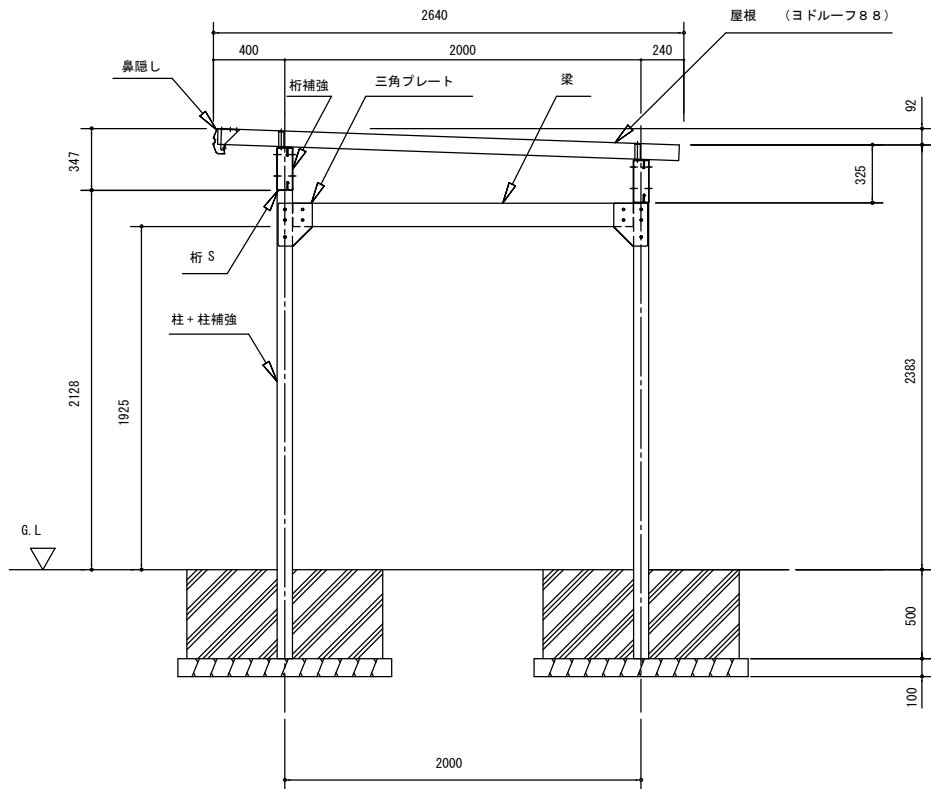

側面断面図 縮尺=1/30

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱（柱補強）	□ — 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	149.7
桁 S（桁補強）	□ — 240 x 89	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
梁	□ — 130 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
三角プレート	-	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	
屋根	ヨドルーフ 8 8	0.5mm	塗装溶融 5 5 %アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板	-
鼻隠し	-	0.6mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	
上枠	-	1.0mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	
アンカープレート （仮組み用）	-	6.0mm	一般構造用圧延鋼材	
建築面積 9.6 m ²			（間口柱芯寸法）×（奥行柱芯寸法）	

※仮組み用のアンカーボルト（W1/2相当）又はオールアンカー（C12相当）等は別途。


・基礎断面図 縮尺=1/15

（ 地耐力 50KN/m² 以上、コンクリート設計基準強度 18N/mm² 以上 ）
基準風速 34m/s , 地表面粗度区分Ⅲ


<上記条件での参考図>

注1）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

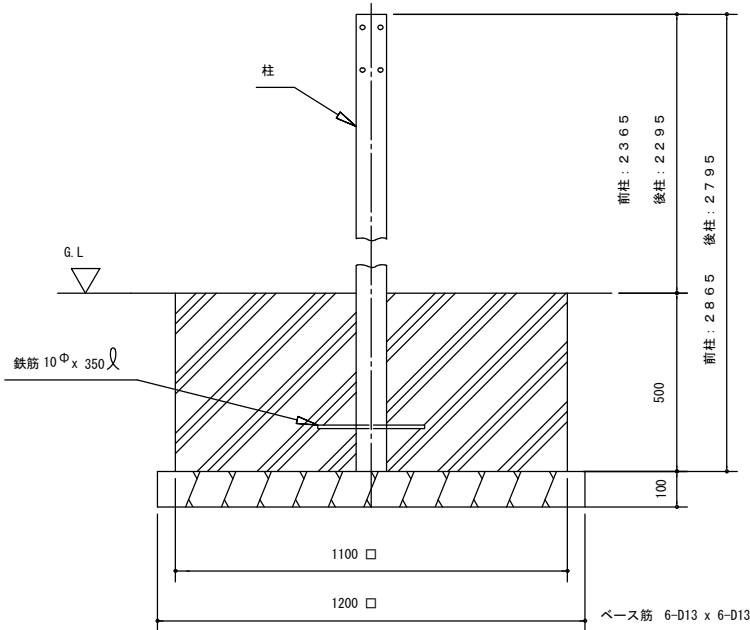

A ~ A' 断面

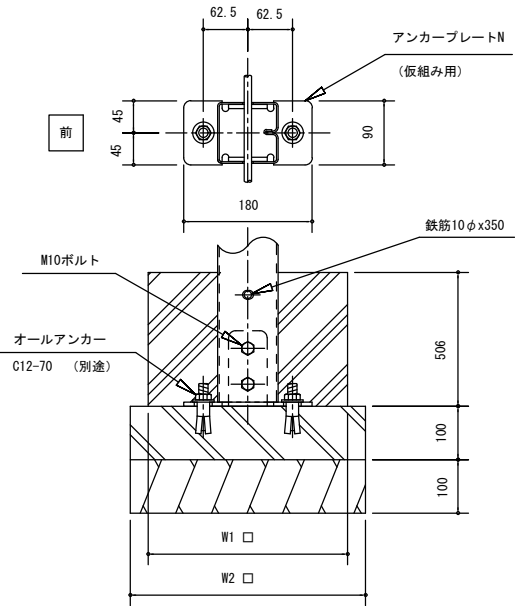

・オールアンカーで施工した場合
（W1, W2寸法は、各断面に準ずること。）

備 考

設計整理

殿

御注文先

殿

受領印

名 称 KWAU-4826型 x 1 壁なし

担 当

製 図

日 付

図面 No.

株式会社 ヨドコウ