


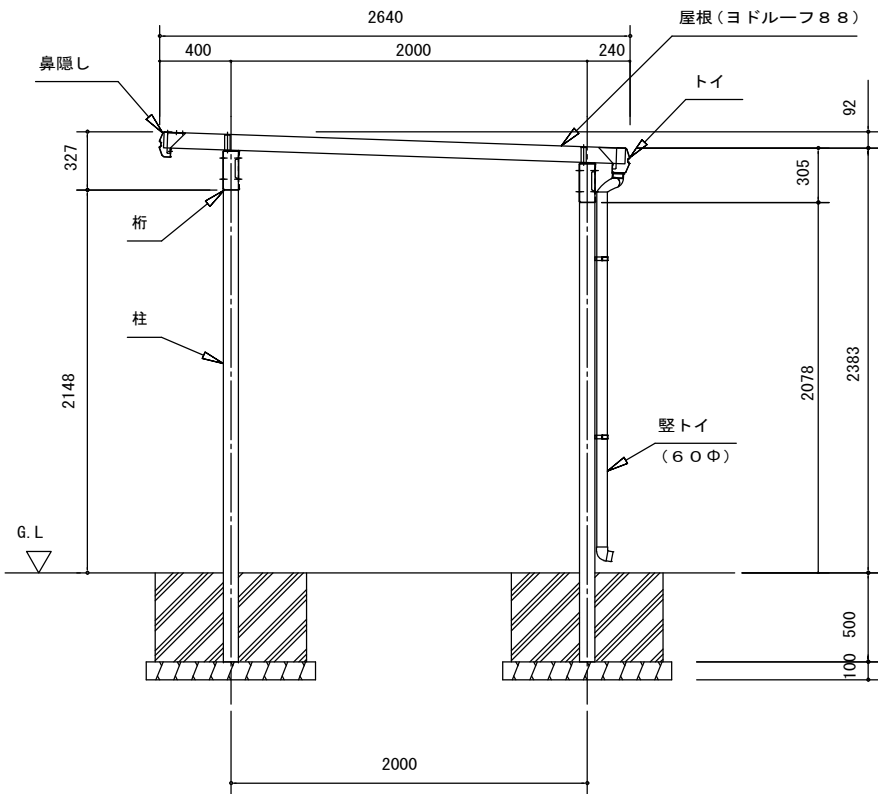


側面断面図 縮尺=1/30

・基礎断面図 縮尺=1/20


(地耐力 50KN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18N/mm² 以上)
(基準風速 34m/s , 地表面粗度区分Ⅲ)

<上記条件での参考図>

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

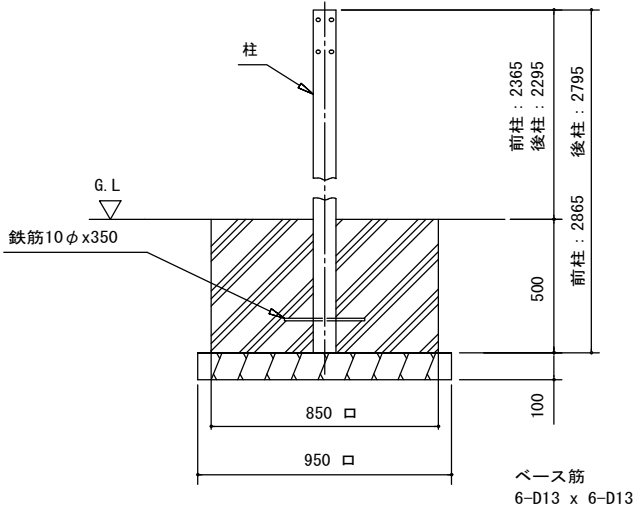

A ~ A' 断面

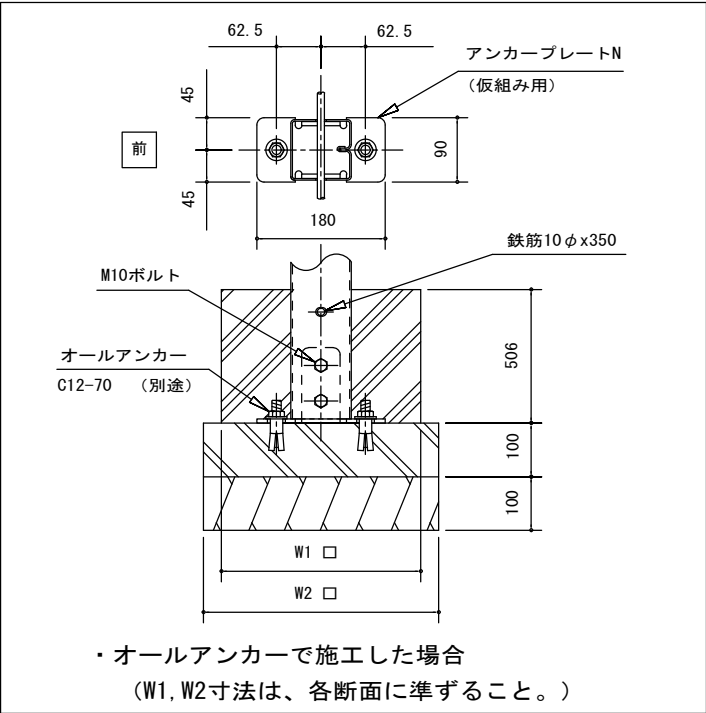

・オールアンカーで施工した場合
(W1, W2寸法は、各断面に準ずること。)

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	149.7
桁	C — 220x92x25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドローフ 88	0.5mm	塗装溶融5%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板
鼻隠し・トイ	-	0.6mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板
上枠	-	1.0mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板
縦トイ	60φ	-	< AAS樹脂 >
アンカープレート (仮組み用)	-	6.0mm	一般構造用圧延鋼材
建築面積 10.8 m ²			(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)

※仮組み用のアンカーボルト (W1/2相当) 又はオールアンカー (C12相当) 等は別途。

備 考	設計整理	御注文先	受領印	名 称	担 当	製 図	日 付	図面 No.	株式会社 ヨドコウ
				図面名	縮 尺	検 図			