




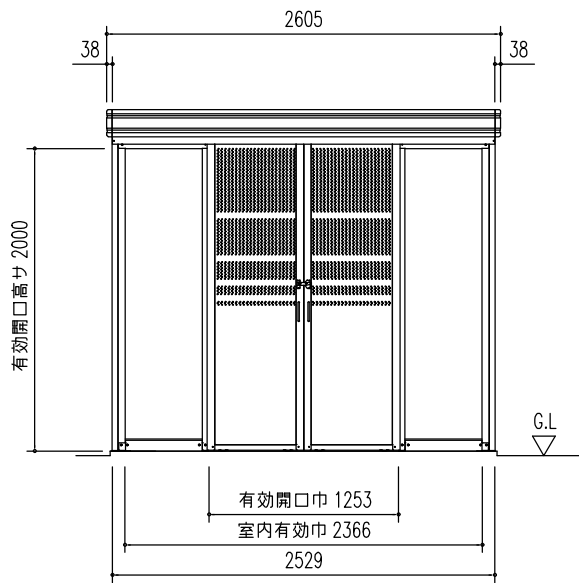

正面立面図 (S = 1/50)

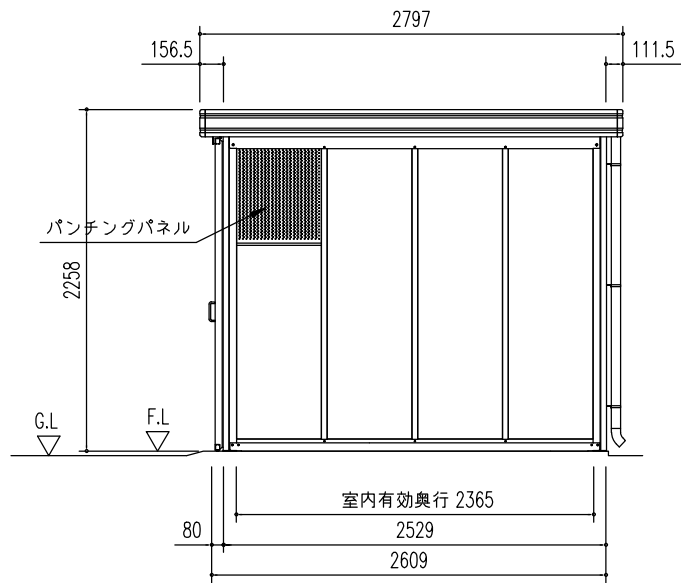


側面立面図 (S = 1/50)

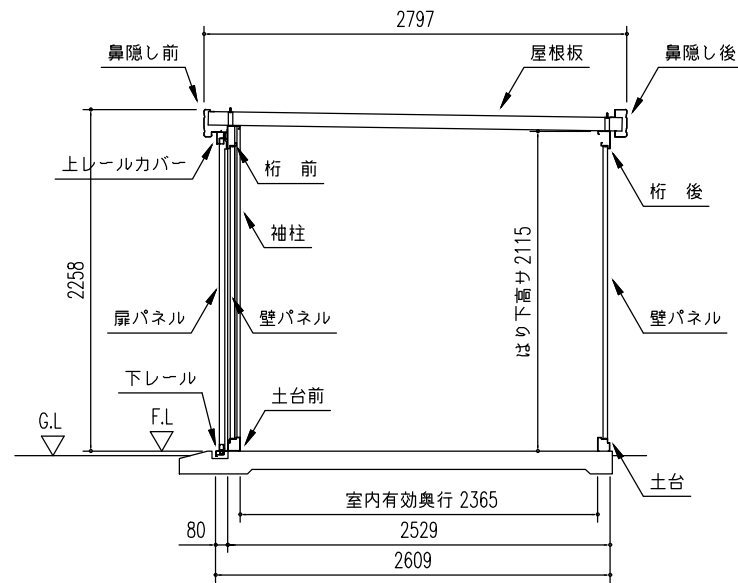


矩計図 (S = 1/50)

| 部 材 名    | 厚さ(mm)  | 材 質                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------|
| 屋 根 板    | 0.5     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC |
| 桁 前 , 後  | 1.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC              |
| 土 台      | 1.0     | ステンレス (SUS304)                          |
| 鼻隠し前、後   | 0.6     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC |
| けらば      | 0.6     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC |
| 柱        | 1.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC              |
| 袖 柱      | 1.2     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC |
| 間 柱      | 1.0     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC |
| 扉 パ ネ ル  | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC + 後塗装        |
| 壁 パ ネ ル  | 0.7     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC |
| パンチングパネル | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC + 後塗装        |
| 縦トイ      | 60φX1.1 | P.V.C.                                  |
| アンカープレート | 6.0     | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400               |

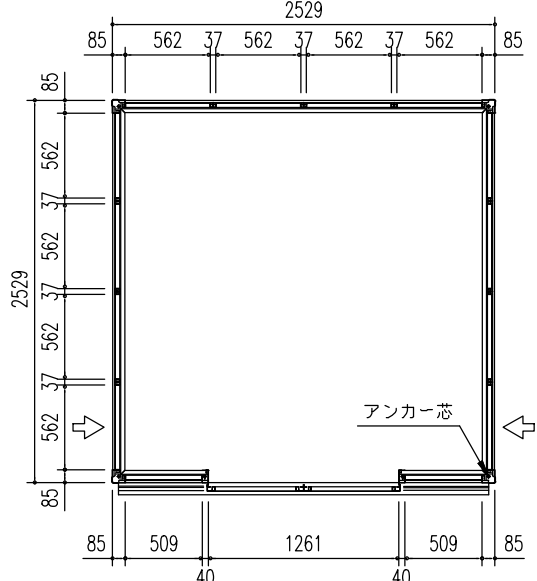


平面図 (S = 1/50)

◁マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

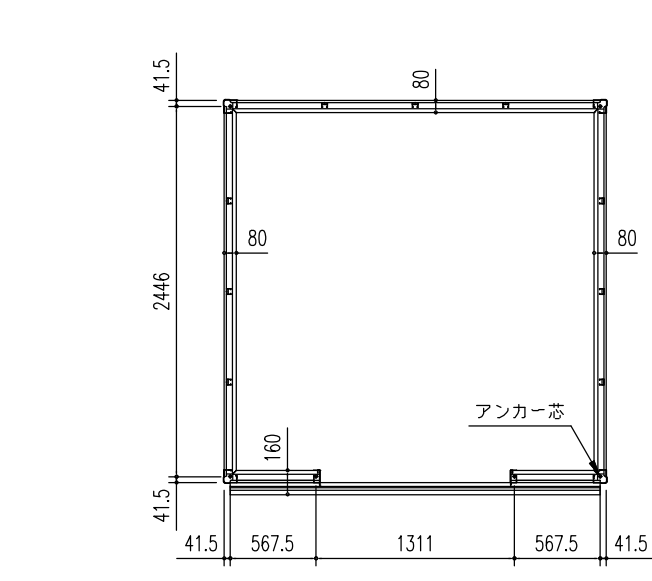


床 伏 図 (S = 1/50)

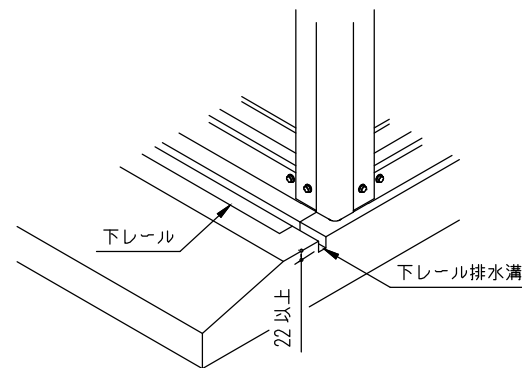


下レール排水施行例

・土間基礎断面図 (S = 1/10)


(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)  
<上記条件での参考図です。>

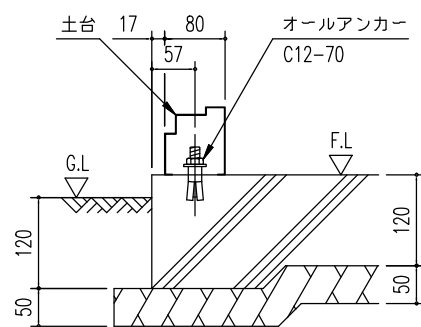

A ~ A' 断 面

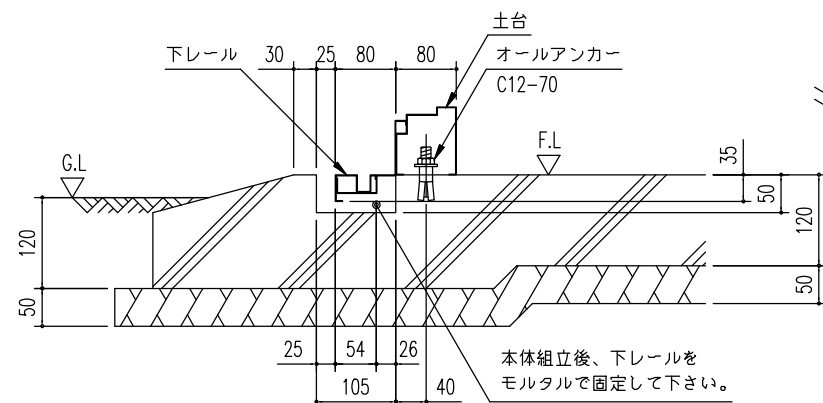


B ~ B' 断 面

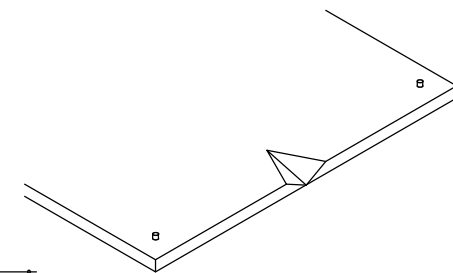

土間基礎排水施行例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

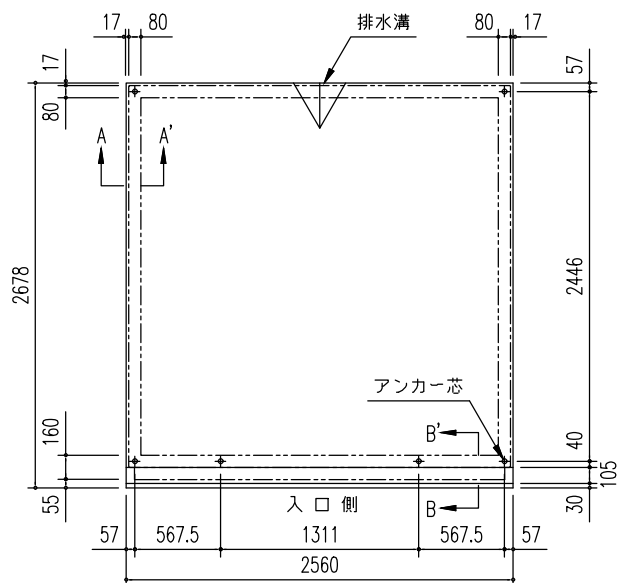

土 間 基 礎 伏 図 (S = 1/50)

建築面積 6.08 m<sup>2</sup> (1.84 坪)

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 名 称 | ダストピットFタイプ | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | DPF-2525 型 |            |

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。