


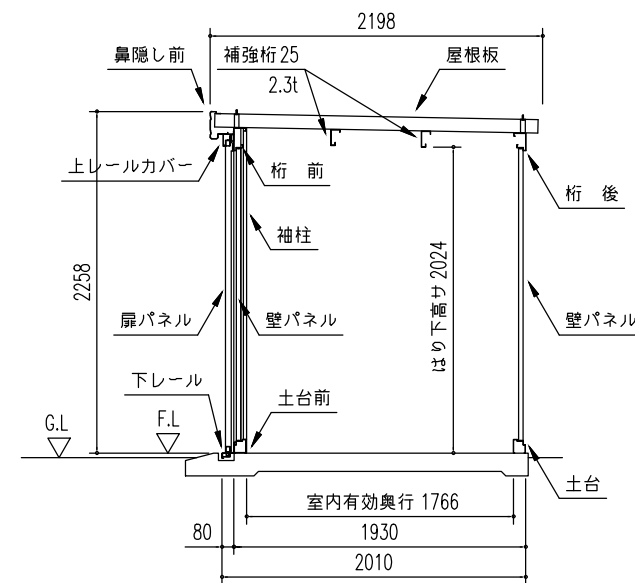
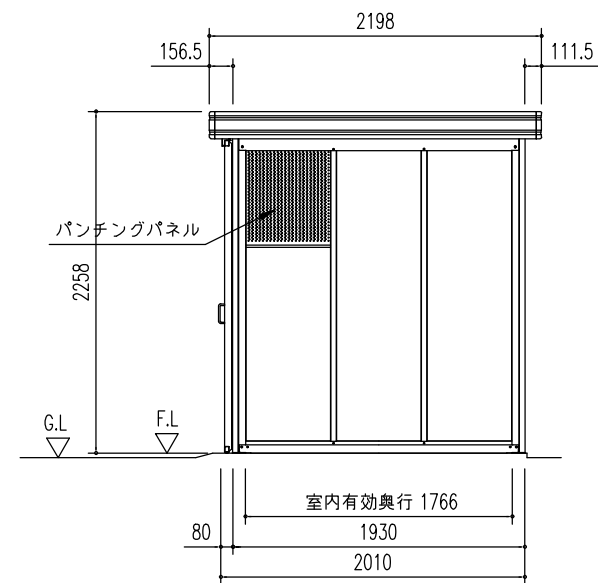


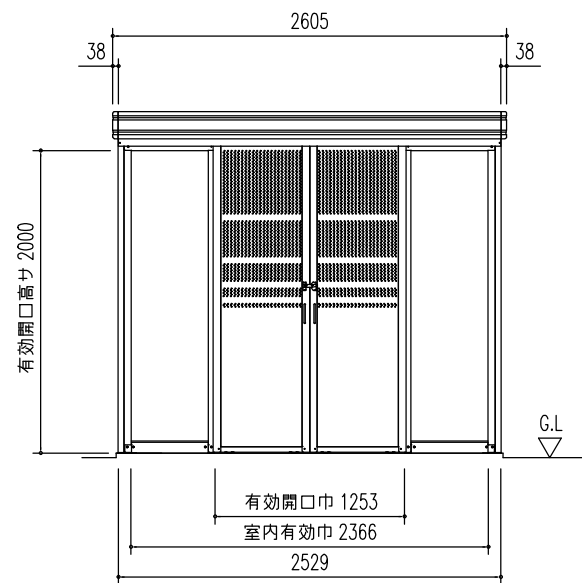






部 材 名	厚さ(γm)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
補強桁	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス(SUS304)
鼻隠し前	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
扉 パ ネ ル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パ ネ ル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
アンカプレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400
引戸扉	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
引戸用 上レール	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
引戸用 下レール	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC
引戸用 縦 枠	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLC

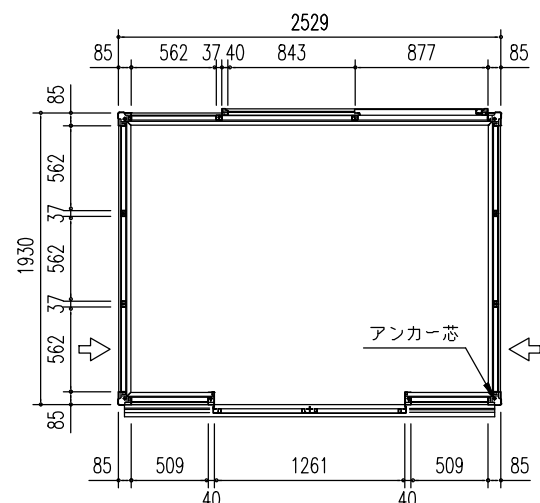

◀ マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

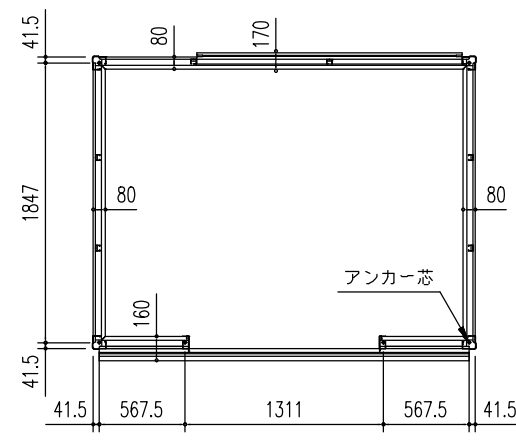

。土間基礎断面図（ $S = 1/10$ ）
 （地耐力 50 kN/m^2 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上）
 （基準風速 34 m/s 、地表面粗度区分 Ⅲ）
 ＜上記条件での参考図です。＞

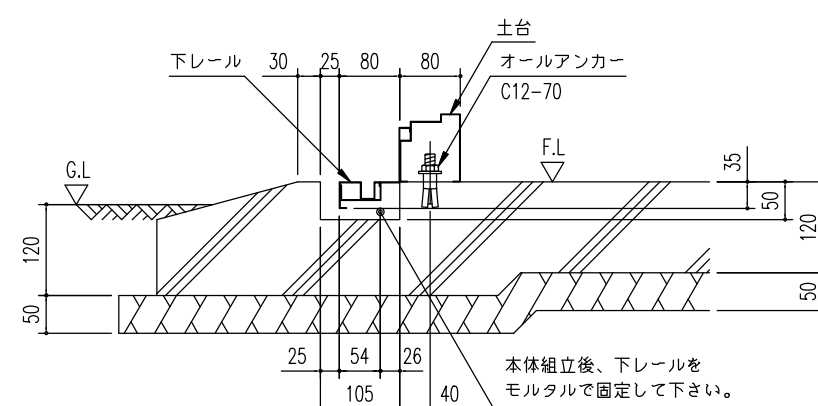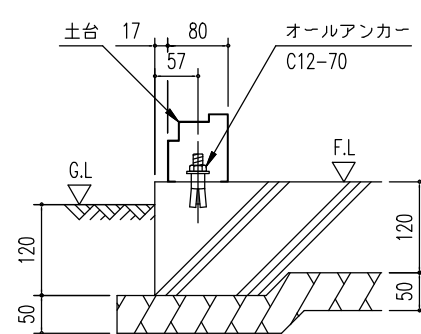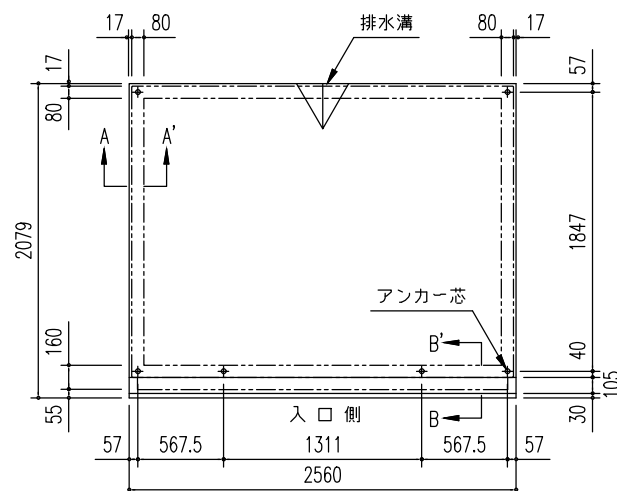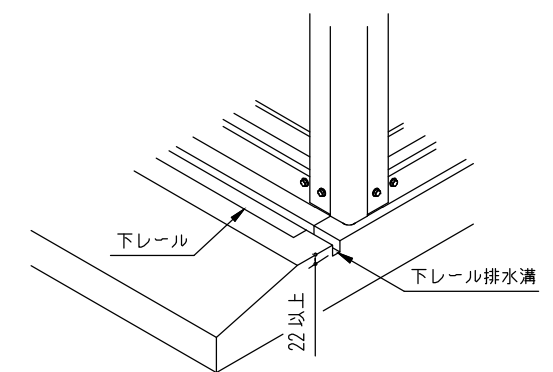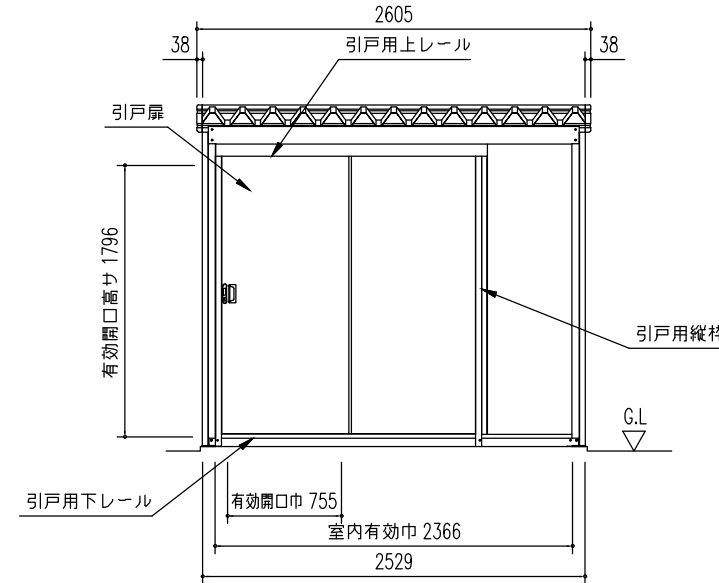

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 4.60 m² (1.39 坪)

名 称	ダストピットFタイプ (オプション 引戸付)	株式会社 達川製鋼所
機種名	DPFS-2519 型	