




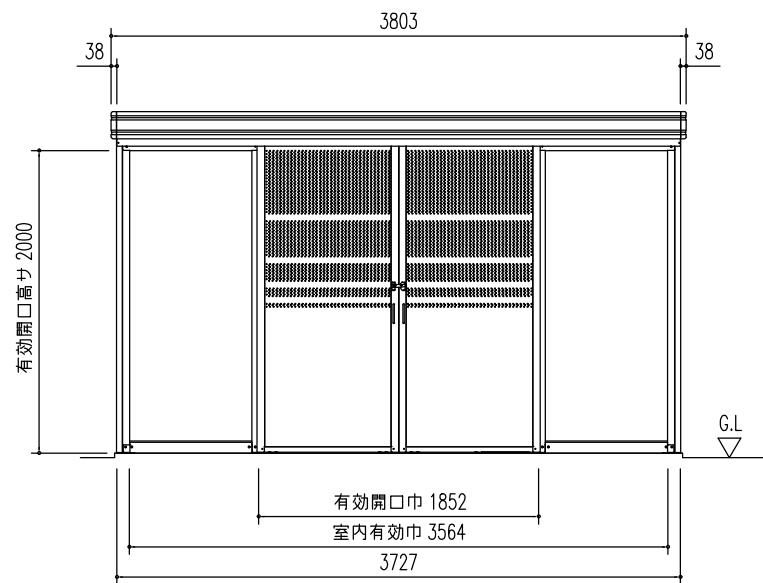


正面立面図 (S=1/50)

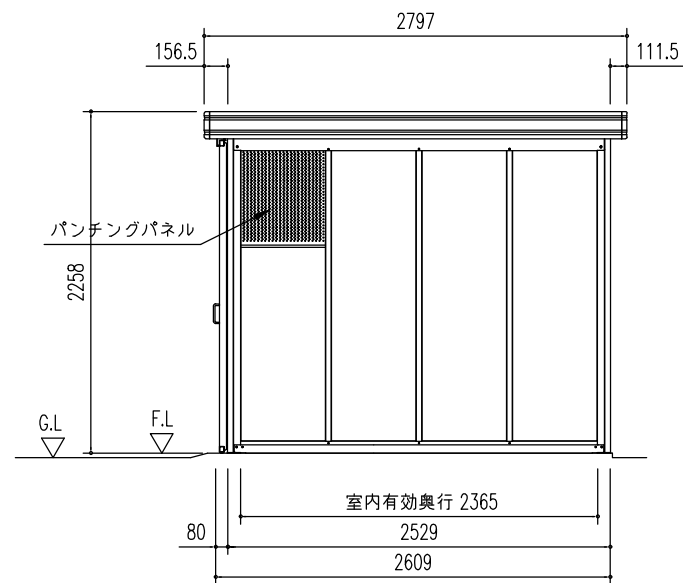

側面立面図 (S=1/50)

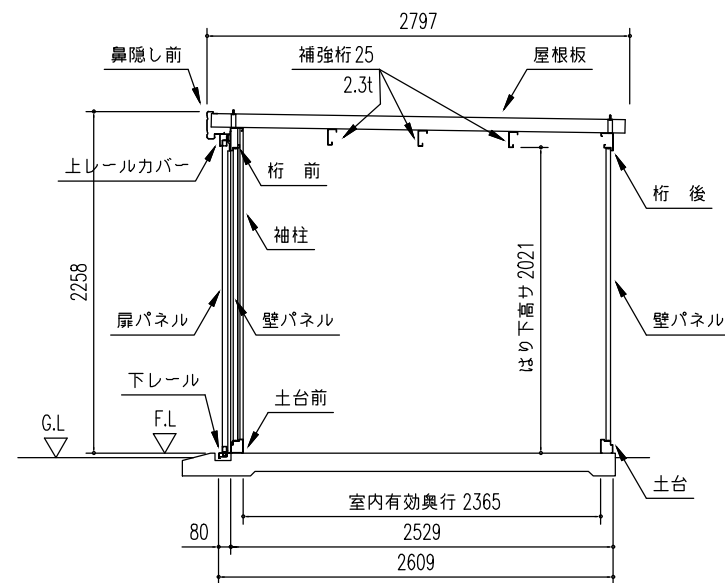


矩計図 (S=1/50)

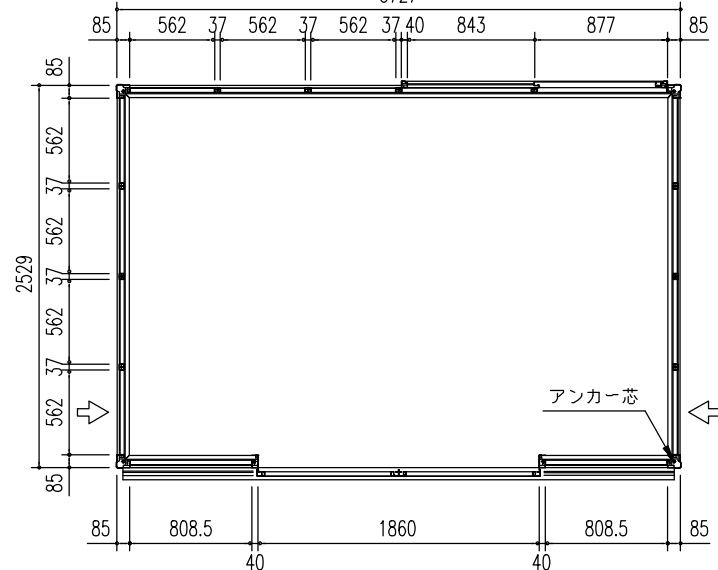


平面図 (S=1/50)

◀マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

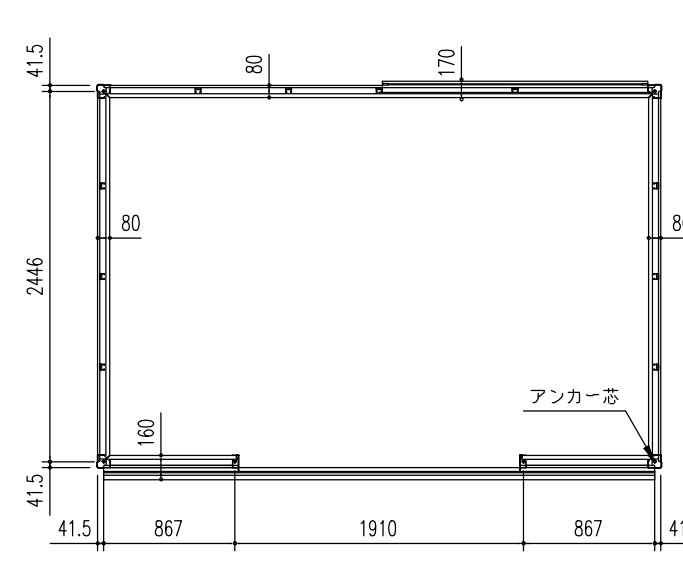


床伏図 (S=1/50)

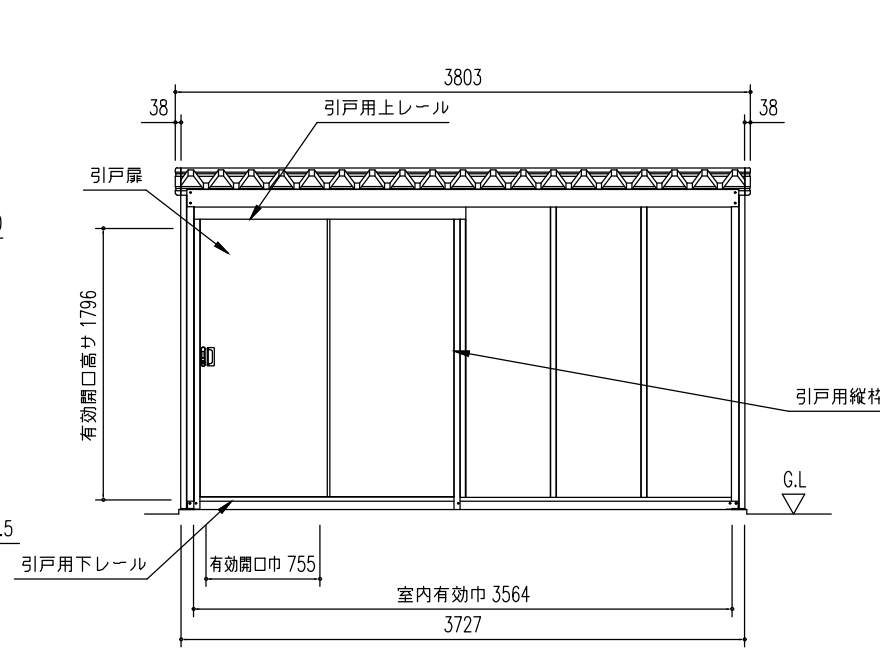


後面立面図 (S=1/50)

※引戸は後面の壁3枚分に取付可能です。
※扉は右開き、左開きどちらでも可能です。

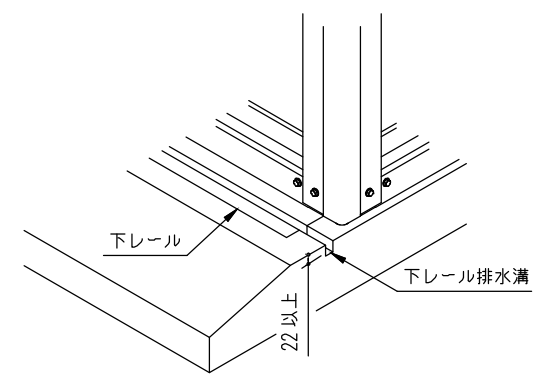


下レール排水施行例

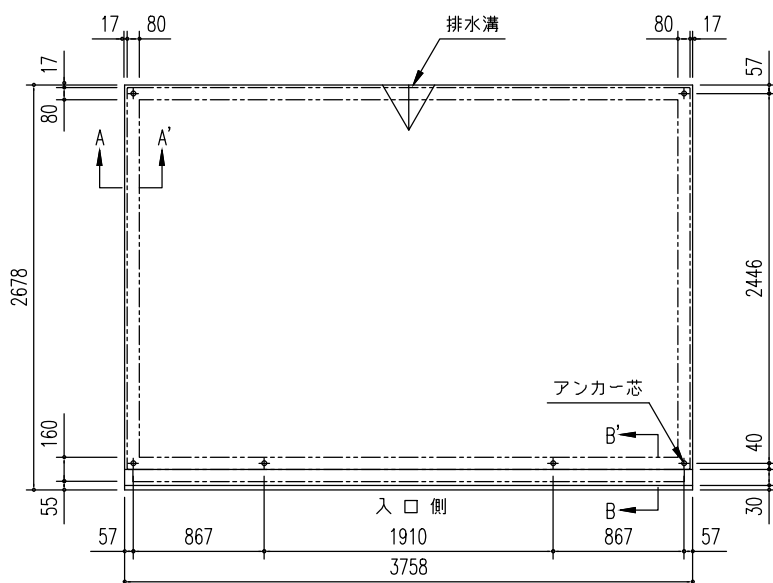


土間基礎伏図 (S=1/50)


・土間基礎断面図 (S=1/10)
(地耐力50kN/m²以上,コンクリート設計基準強度18N/mm²以上)
(基準風速34m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)
<上記条件での参考図です。>

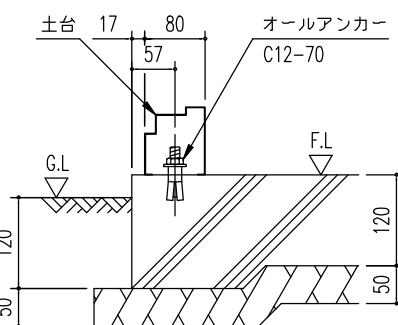

A ~ A'断面

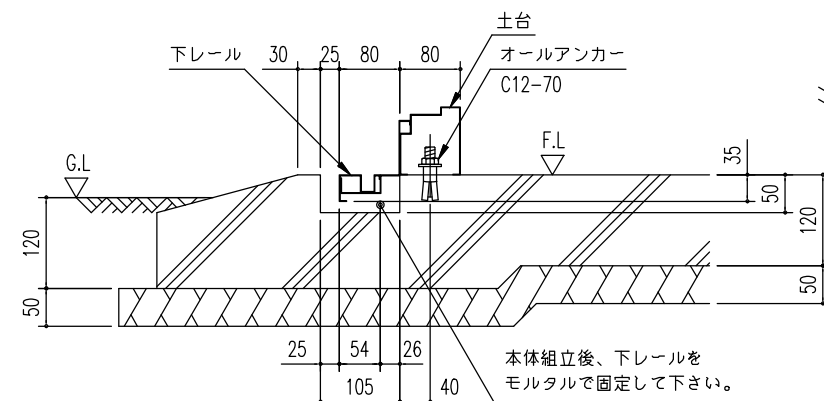

B ~ B'断面

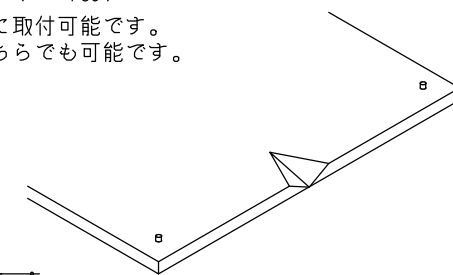

土間基礎排水施工例

(注)排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 9.04 m² (2.74 坪)

名 称	ダストピットFタイプ (オプション 引戸付)	株式会社 淀川製鋼所
機種名	DPFS-3725 型	

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。