




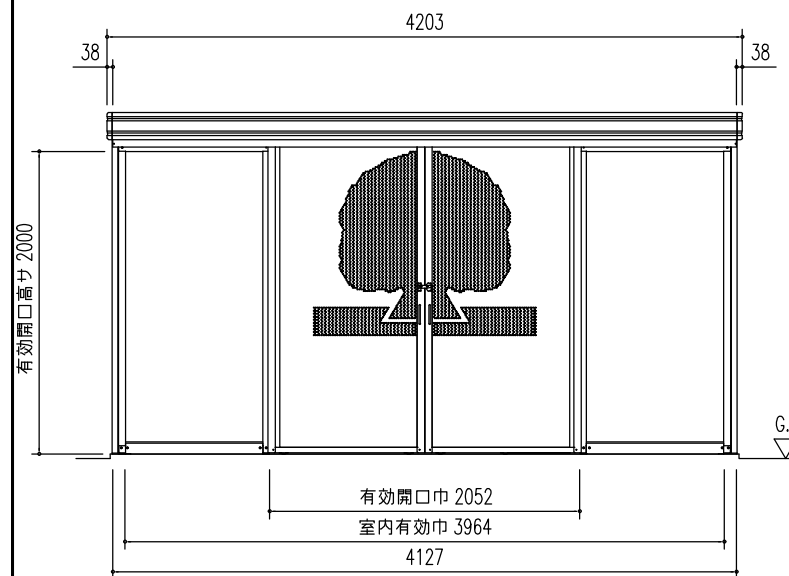

正面立面图 (S = 1/50)

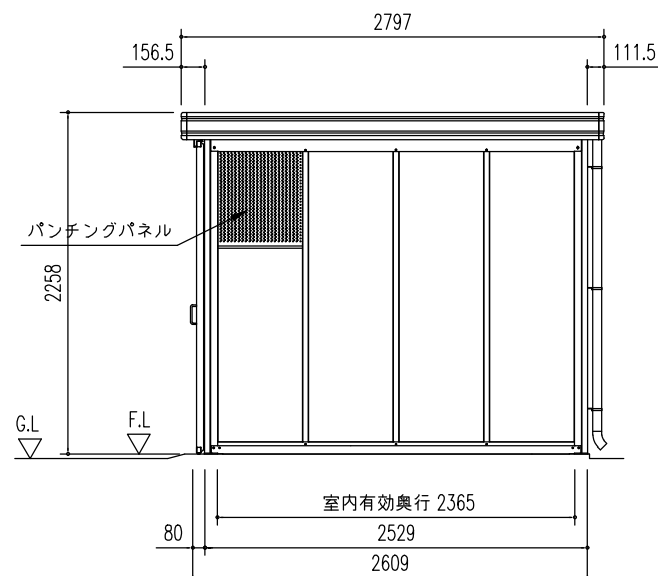


側面立面図 (S = 1/50)

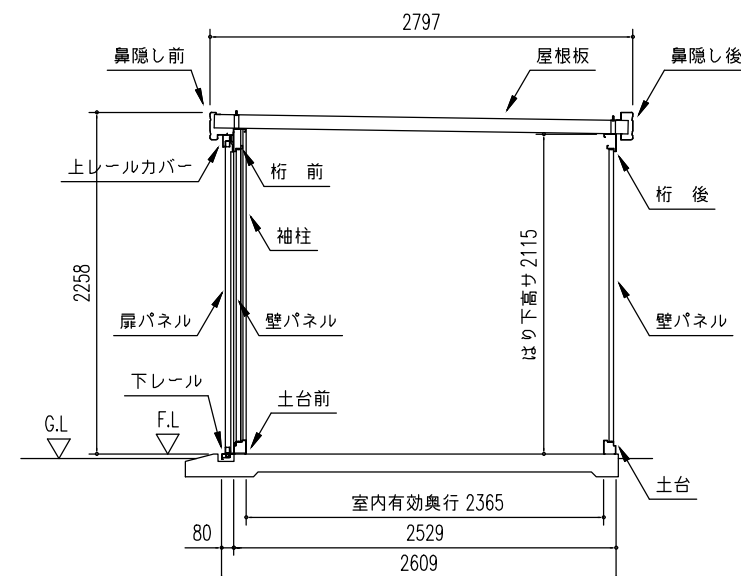


矩 計 図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス (SUS304)
鼻隠し前、後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 パ ネ ル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パ ネ ル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
堅トイ	60φ×1.1	P.V.C.
アンカープレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400

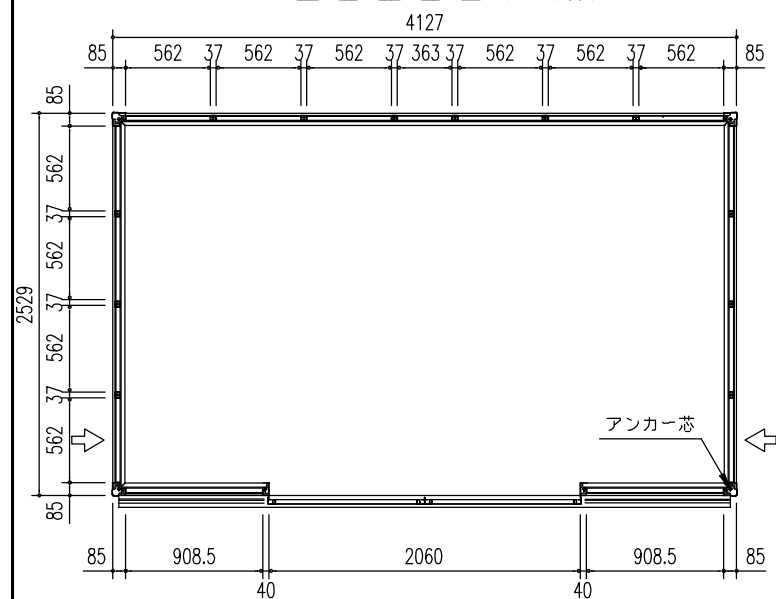


平面図 (S = 1/50)


◀ マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

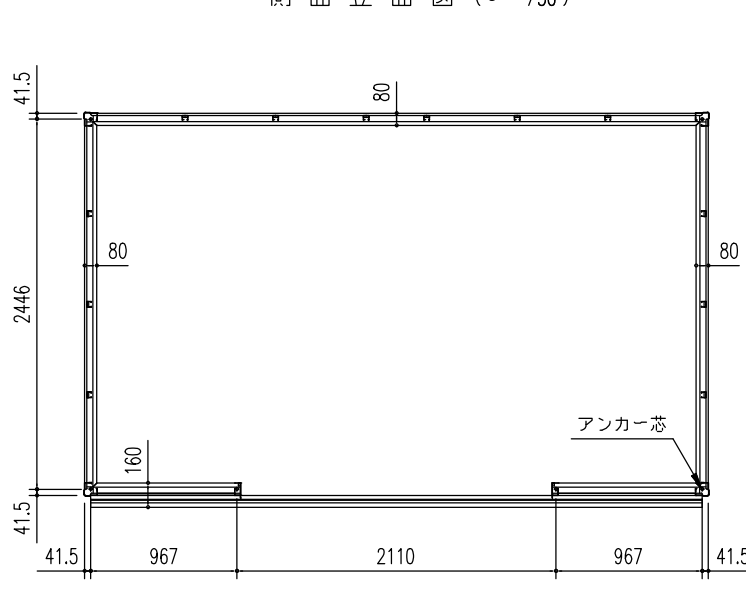

床 伏 図 (S = 1/50)

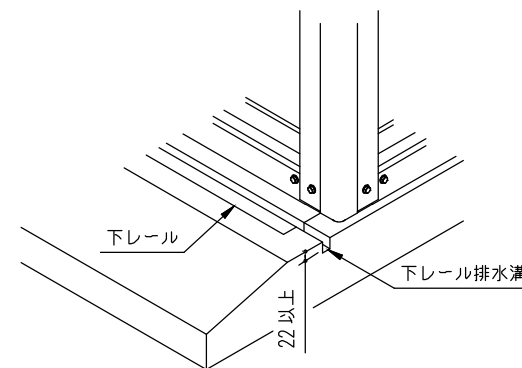


下レベル排水施行例

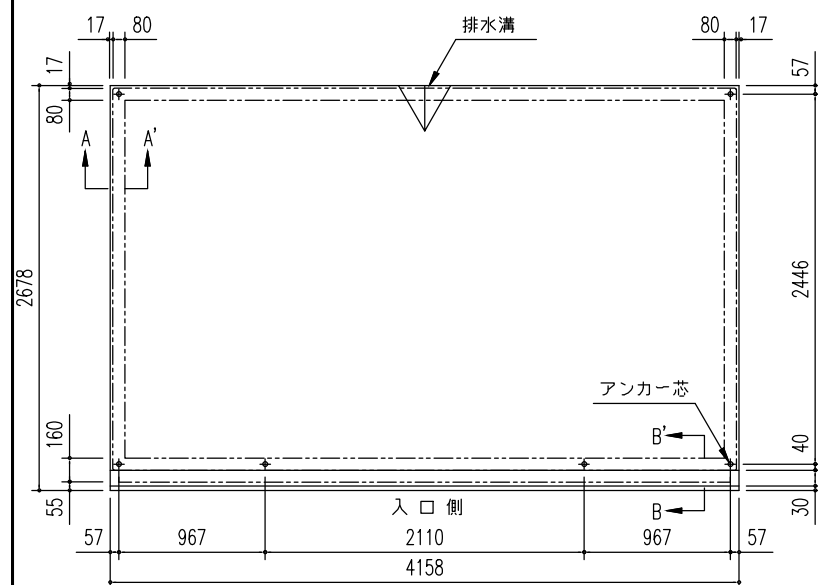

土間基礎伏図 (S = 1/50)

・土間基礎断面図 ($S = 1/10$)
 (地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
 (基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 III)
 < 上記条件での参考図です。 >

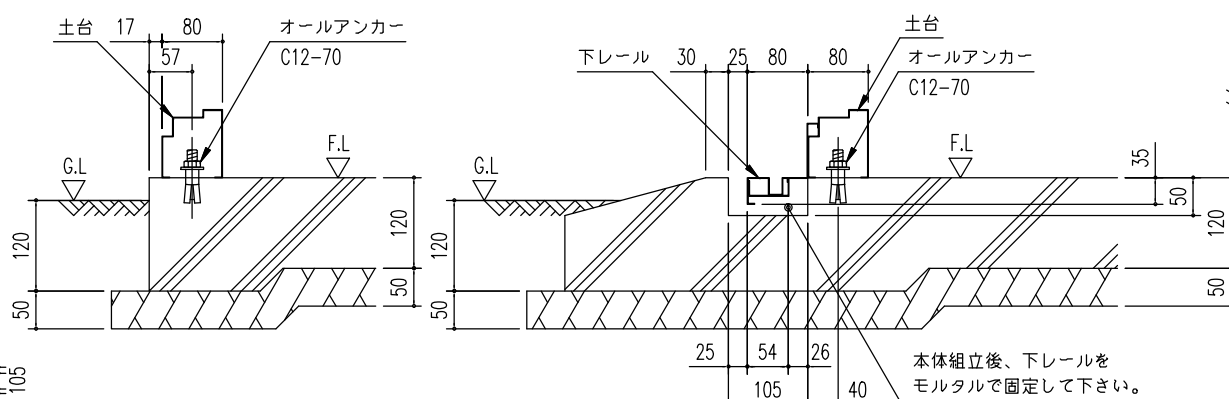

$A \sim A'$ 断面

B ~ B' 断面

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

建築面積 10.03 m² (3.04 坪)

名 称	ダストピット F タイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	DPFW-4125 型	

株式会社 ヨドコウ