




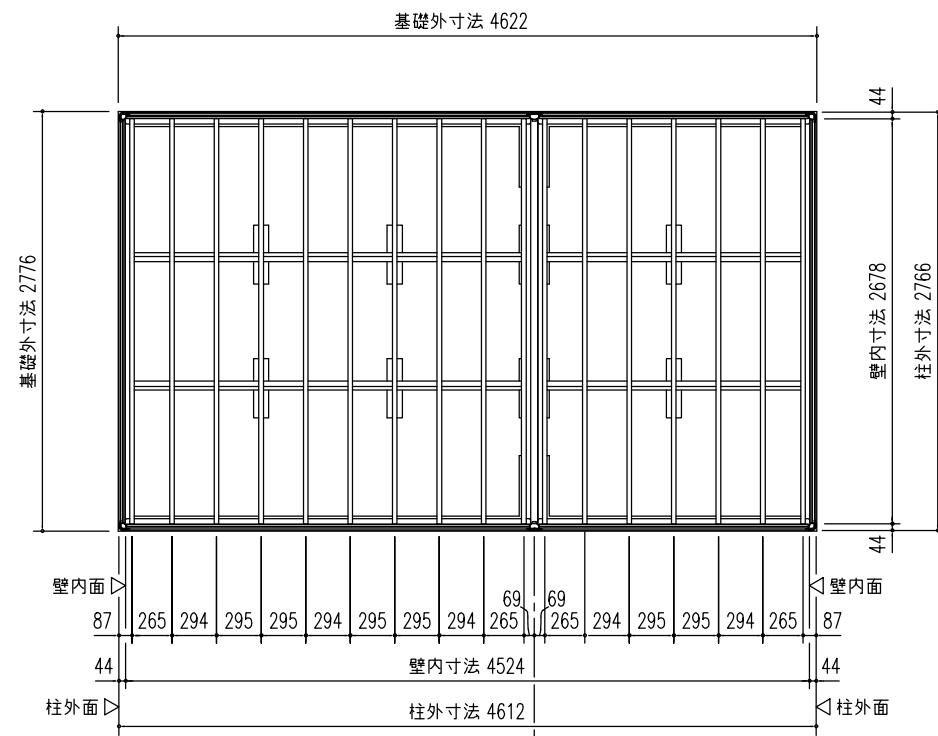

前  
床 伏 図 (S=1/50)

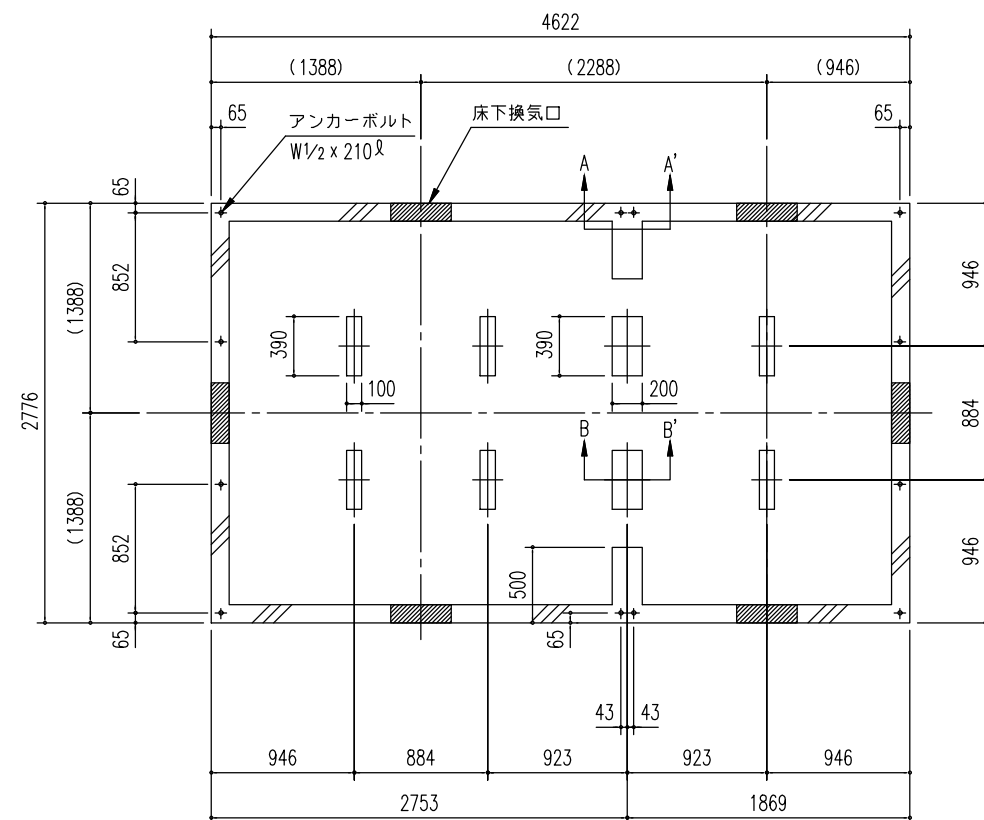

前  
基 礎 図 (S=1/50)

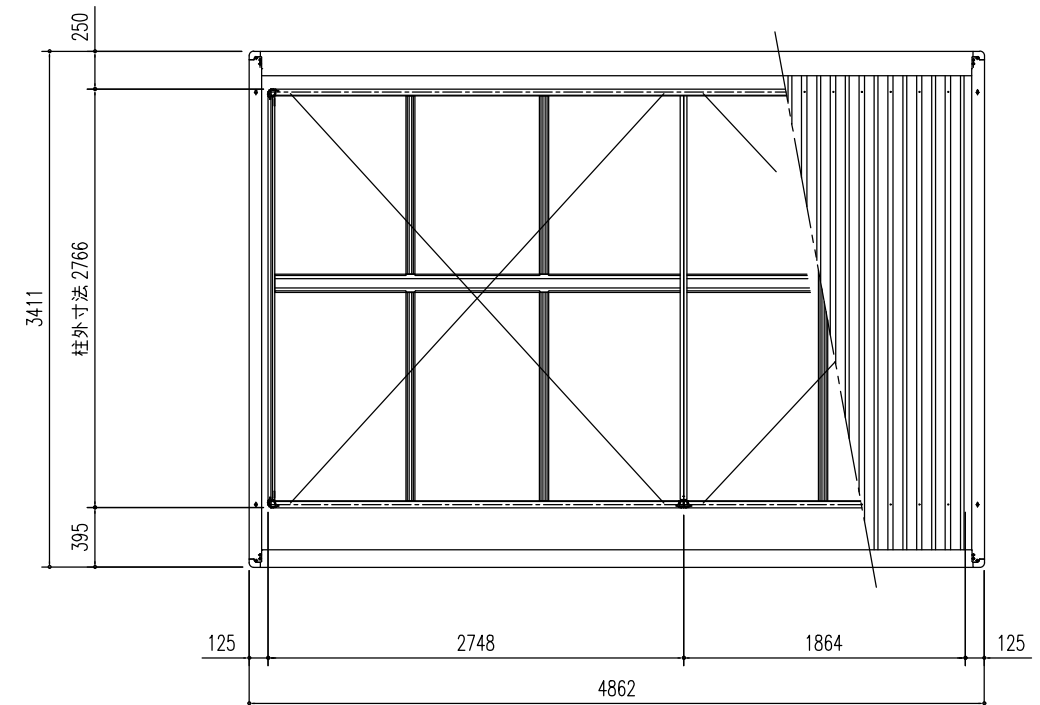


前  
小 屋 伏 せ 図 (S=1/50)

## < 参考 >

- 基礎断面図 ( S = 1/20 )  
( 地耐力  $50 \text{ kN/m}^2$  以上, コンクリート設計基準強度  $18 \text{ N/mm}^2$  以上 )  
基準風速  $34 \text{ m/s}$ , 地表面粗度区分 III

アンカーボルトの止結は、  
ダブルナット等の戻り止め  
を施す事。

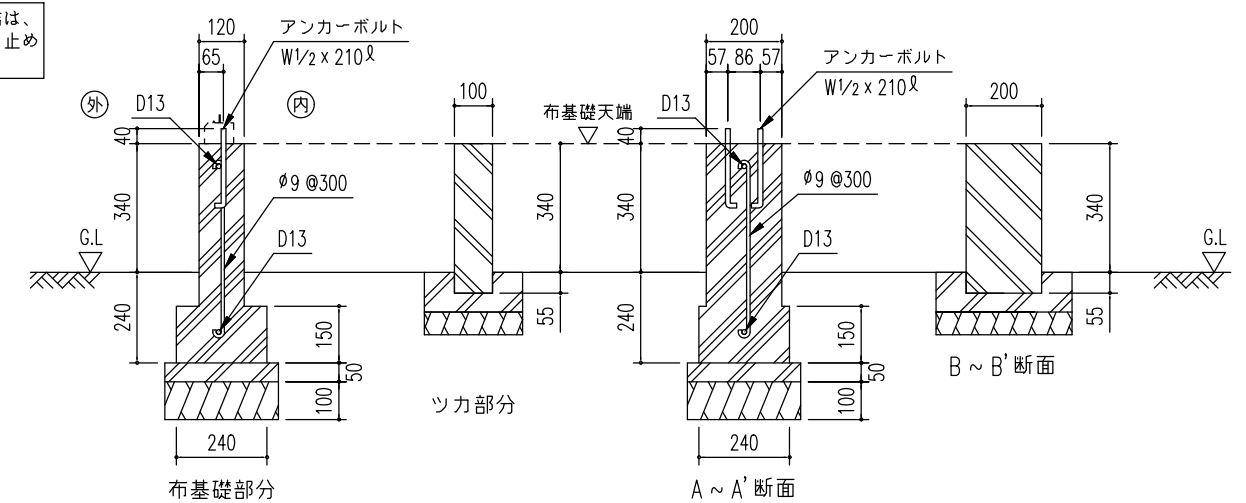

- 注1) 地耐力が  $50 \text{ kN/m}^2$  未満 ( $30 \text{ kN/m}^2$  以上) の場合、底盤幅を  $300 \text{ mm}$  とし、かつ補助筋を入れて下さい。
- 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

|     |                      |           |
|-----|----------------------|-----------|
| 名 称 | ヨドハウス F タイプ          | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | YHF - 2515 型 (7.5 畳) |           |