


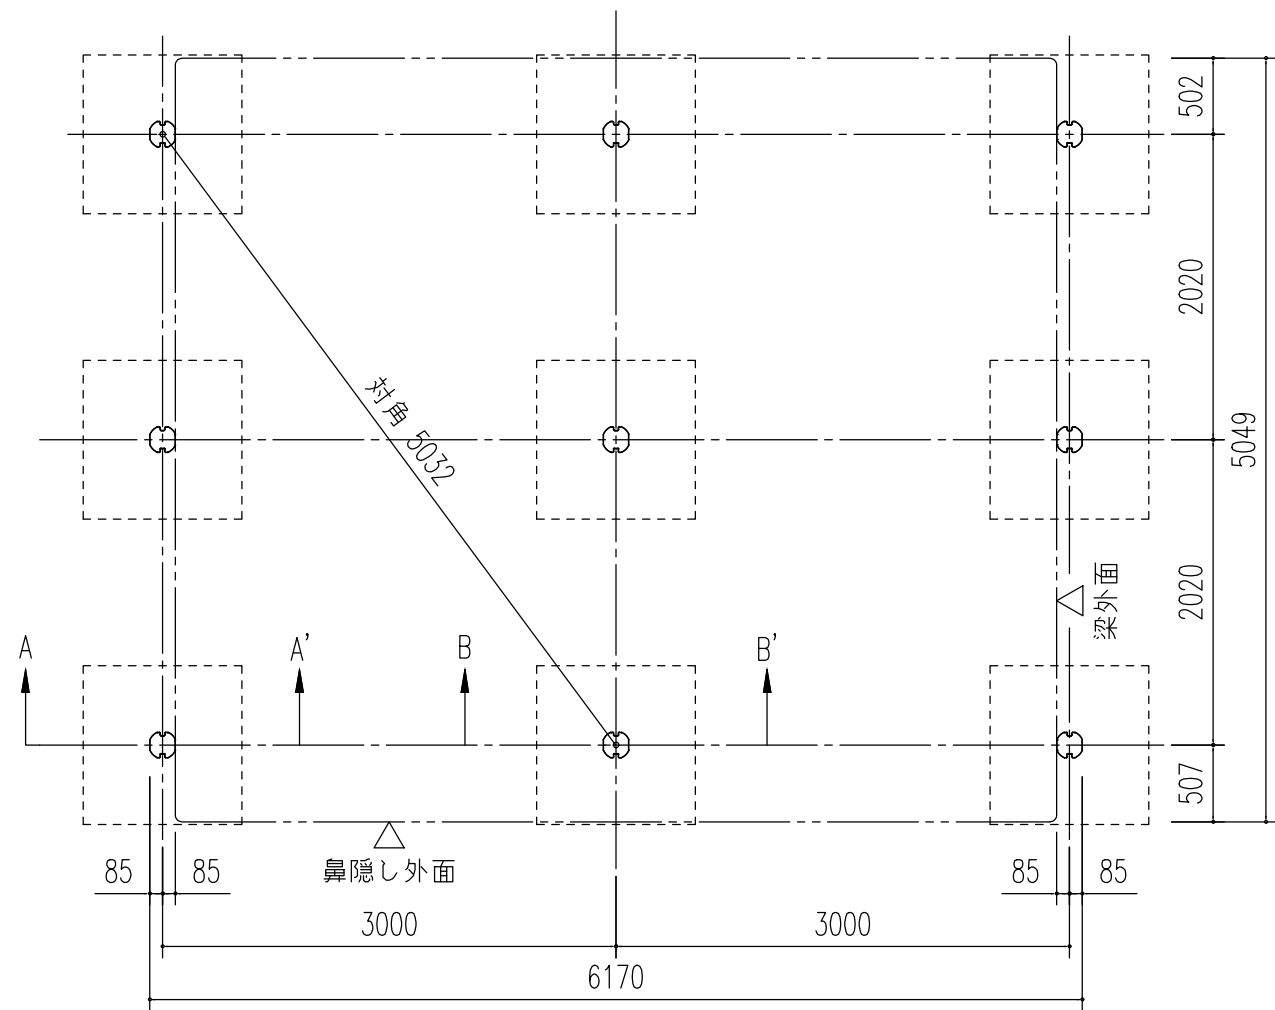


基礎伏図 (S=1/50)

基礎断面図 (S=1/20)


<下記条件での参考図>

(地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)


- 注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

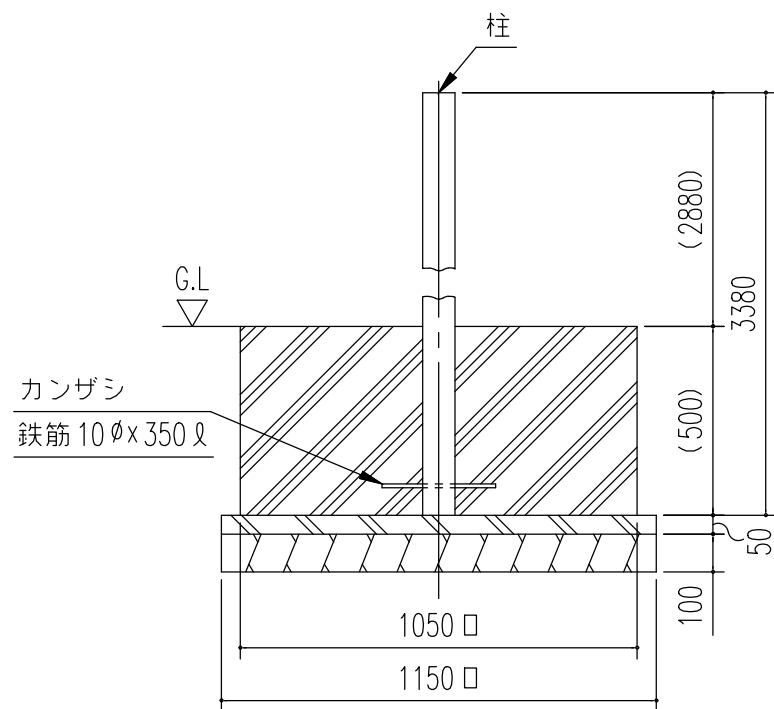

A ~ A' 断面
ベース筋
4-D13 x 4-D13

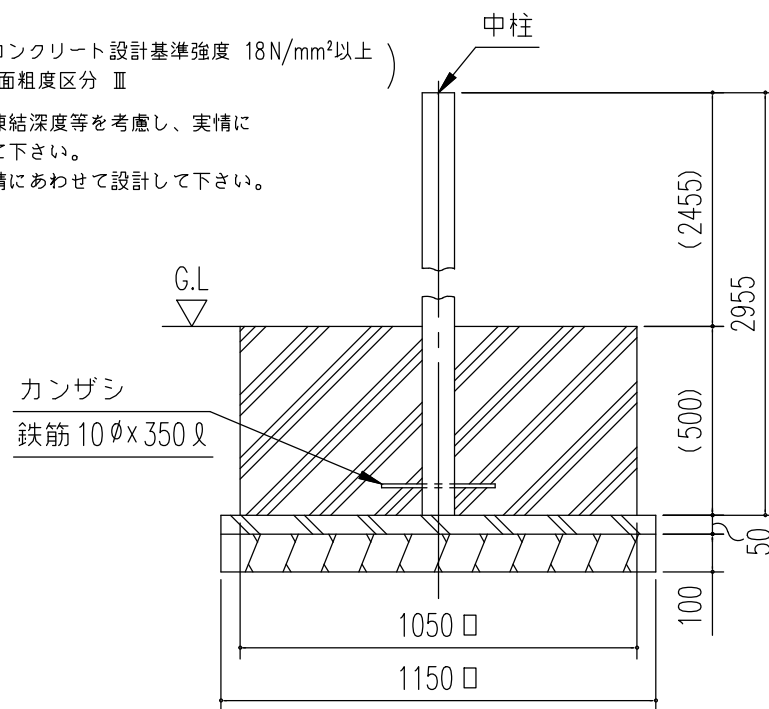

B ~ B' 断面
ベース筋
4-D13 x 4-D13

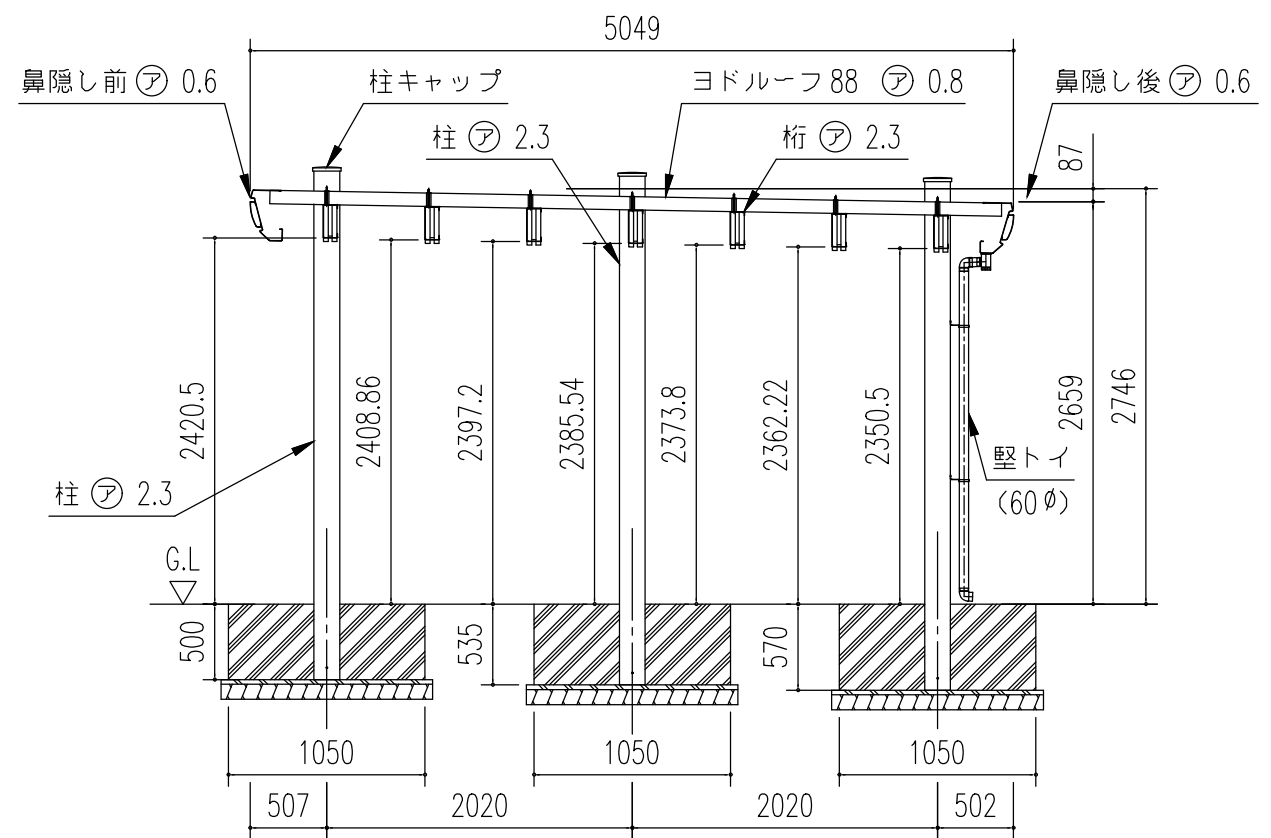

側面断面図 (S=1/50)

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	☉ — 170 x 170	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき鋼板 CGCC	94
中柱	⊗ — 170 x 170	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき鋼板 CGCC	156
桁	☐ — 220x96x25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき鋼板 CGCC	—
梁	┌ — 337 x 80	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき鋼板 CGCC	—
中梁	└ — 279 x 122	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき鋼板 CGCC	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 88	0.8mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し	┌ — 338 x 119	0.6mm	JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき鋼板 CGCC
鼻隠しコーナー	—	—	< ASA樹脂 >
壁トイ	—	1.1mm	< AAS樹脂 >
建築面積 24.24 m ² /棟			(開口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)

名 称	ヨドカーポ パワード	株式会社 淀川製鋼所
機種名	KDASU-3050型 (2x1) <2/2>	