




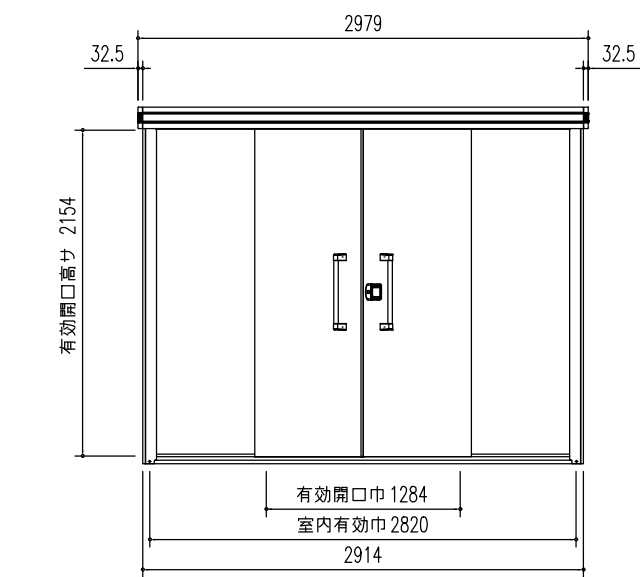


正面立面図 (S = 1/50)

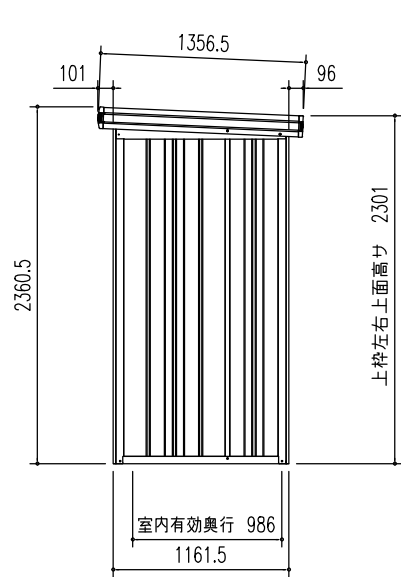


側面立面図 (S = 1/50)

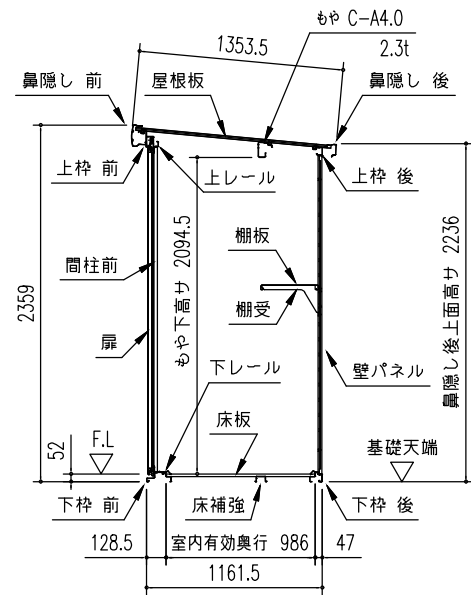


一般型矩計図 (S = 1/50)

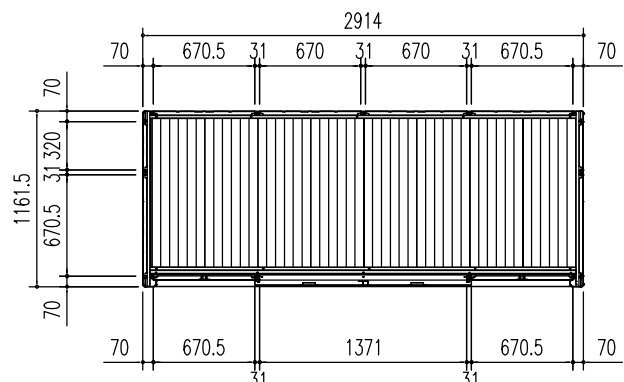


平面図 (S = 1/50)

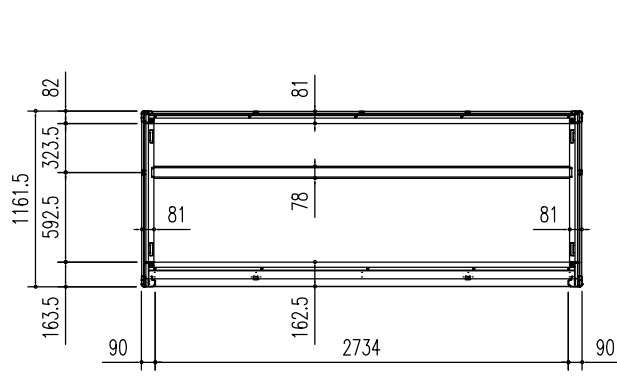


床伏図 (S = 1/50)

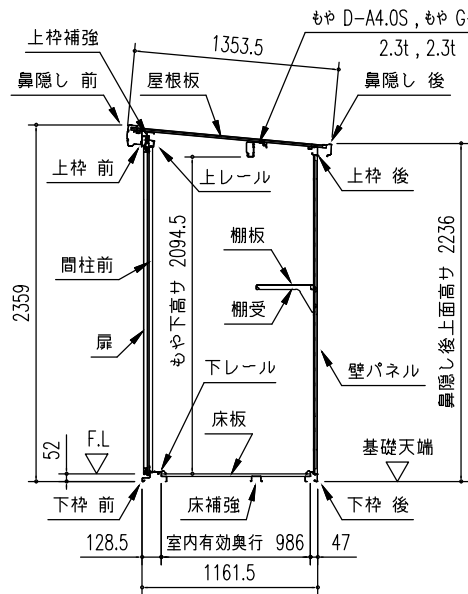


積雪型矩計図 (S = 1/50)

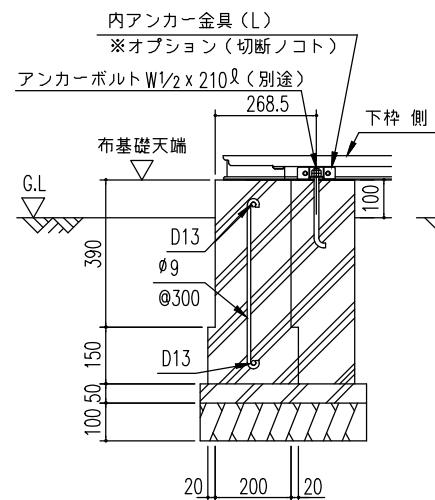


D ~ D'断面

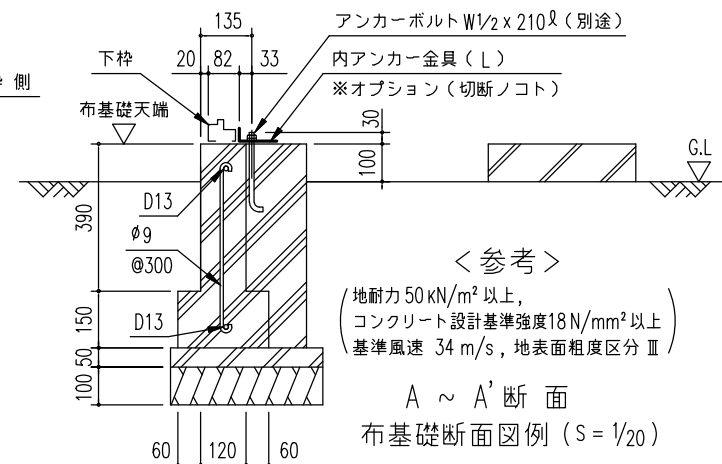


＜参考＞
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)

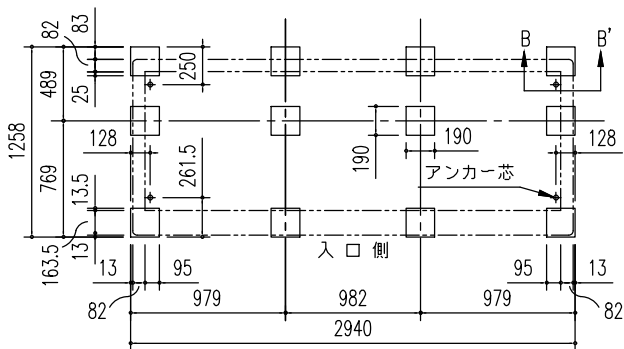


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

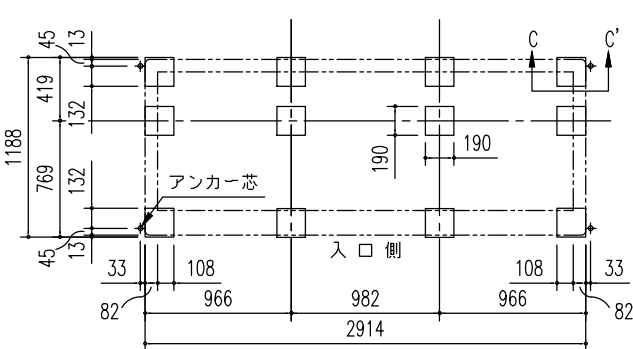

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

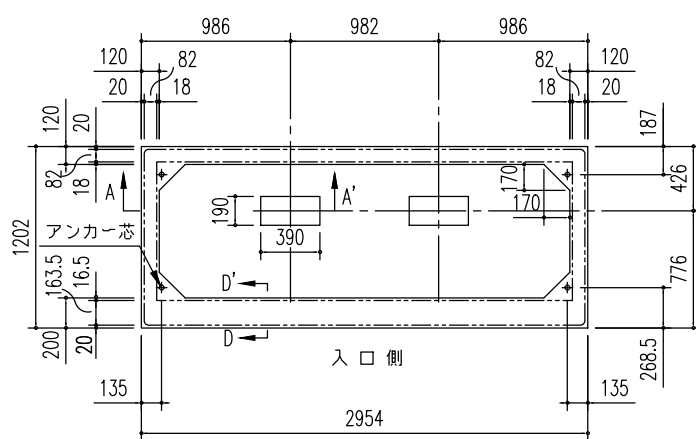

布基礎伏図 (S = 1/50)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

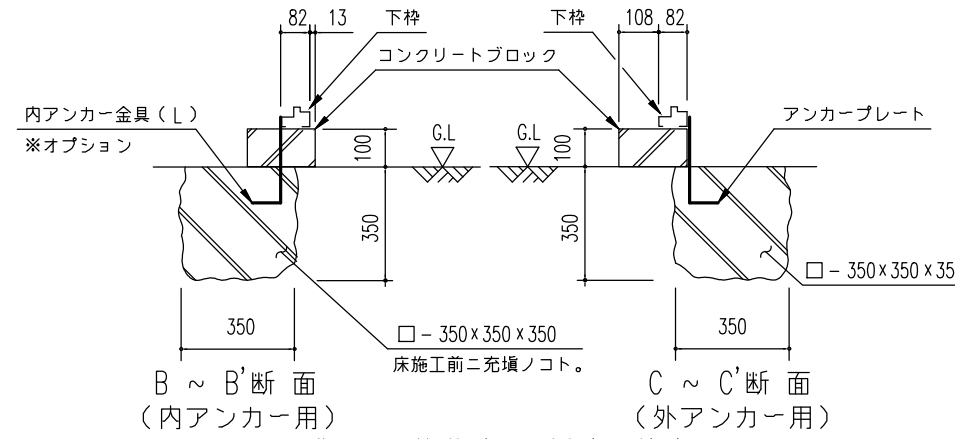

B ~ B'断面
(内アンカー用)
C ~ C'断面
(外アンカー用)
ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
＜一般型＞もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
＜積雪型＞もや D-A4.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
＜積雪型＞もや G-A4.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下 枠 前 (側・後)	1.2 (1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上 枠 前 (後)	1.0 (0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
上 枠 左, 右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (ワトカー)
上 枠 補 強 (積雪型のみ)	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (ワトカー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
扉	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC
アンカープレート (L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 右 H-A	716 × 2178
扉 左 H-A	716 × 2178
壁パネル H-A	670 × 2110
壁パネル H-F	319.5 × 2110
袖 壁 H-A	670 × 2149

名 称	ヨド物置 エルモ
機種名	LMD(S)-2911H 型

株式会社 ヨドコウ