


正 面 立 面 図 （S = 1/50）




側 面 立 面 図 （S = 1/50）

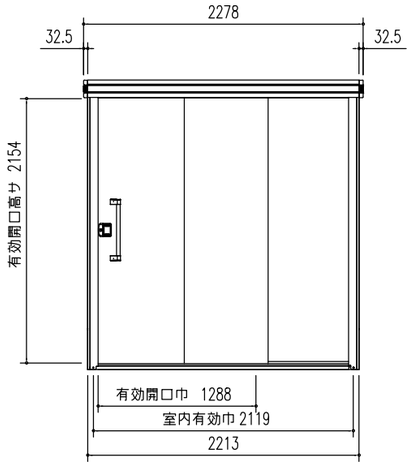


一般型矩計図 （S = 1/50）

| 部 材 名 | 厚さ(mm) | 材 質 |
|---|---|---|
| 屋 根 板 | 0.4 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 床 補 強 | 1.2 | JIS G3321 溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC |
| <一般型>もや A-A3.0 | 1.2 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| <積雪型>もや C-A3.0S | 2.3 | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |
| 下枠前（側・後） | 1.2(1.0) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上 枠 前（後） | 1.0(0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上 枠 左,右 | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー) |
| 上レール | 1.2 | アルミニウム合金押出形材 |
| 下レール | 0.8 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻 隠 し 前 | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー) |
| 鼻 隠 し 後 | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 柱 | 0.8 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 扉 | 0.8 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 壁 パ ネ ル | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 袖 壁 | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 間 柱 | 1.0 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 床 板 | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| アンカープレート（L） | 2.3 | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC（後塗装仕上げ） |
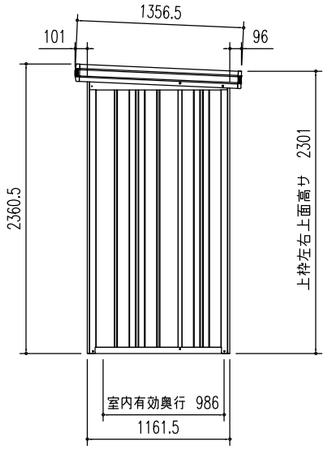
| 部 材 名 | サイズ（巾×高サ） |
|---|---|
| 扉 前 H-A | 716 × 2178 |
| 扉 後 H-A | 716 × 2178 |
| 壁パネル H-A | 670 × 2110 |
| 壁パネル H-F | 319.5 × 2110 |
| 袖 壁 H-A | 670 × 2149 |

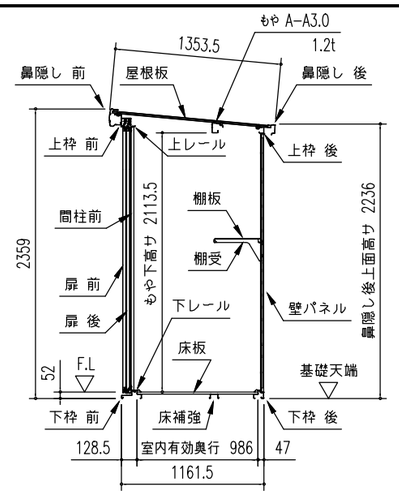


平 面 図 （S = 1/50）




床 伏 図 （S = 1/50）

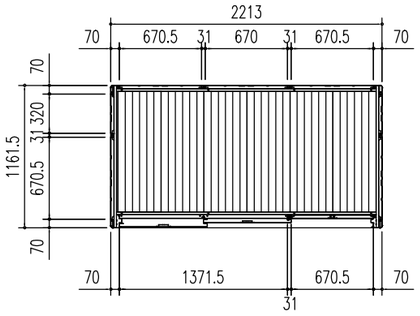


積雪型矩計図 （S = 1/50）

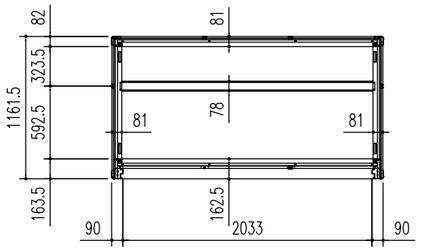


D ～ D'断 面

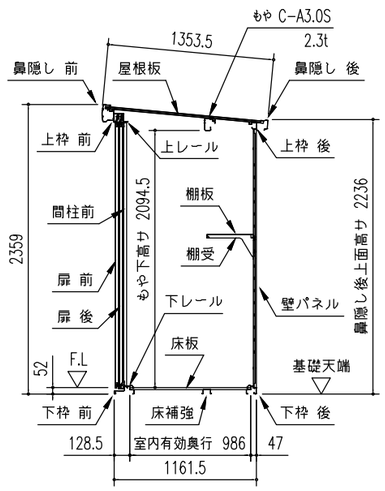


＜参考＞
（地耐力 50 kN/m² 以上，
コンクリート設計基準強度18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s，地表面粗度区分 Ⅲ）

A ～ A'断 面
布基礎断面図例（S = 1/20）

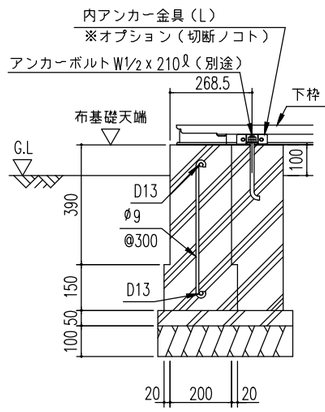注1）地耐力が 50 kN/m² 未満（30 kN/m²以上）の場合、底盤幅を 300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

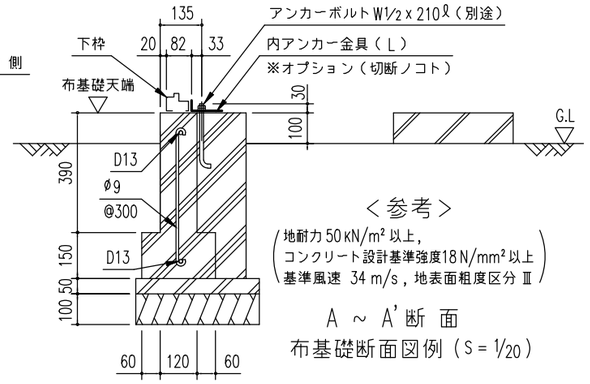


ブロック基礎伏図（S = 1/50）
（内アンカー用）

※内アンカーセット(オプション)
別途必要




ブロック基礎伏図（S = 1/50）
（外アンカー用）

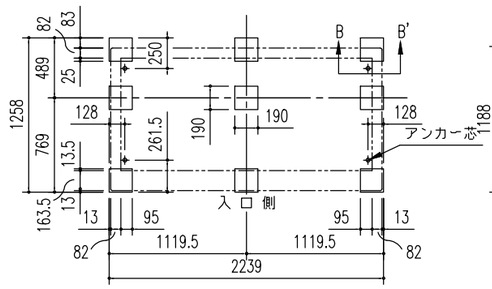


布 基 礎 伏 図（S = 1/50）

※内アンカーセット(オプション)
別途必要

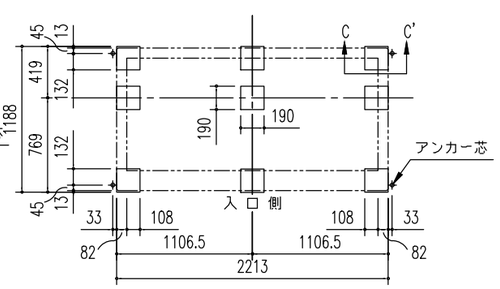


B ～ B'断 面
（内アンカー用）

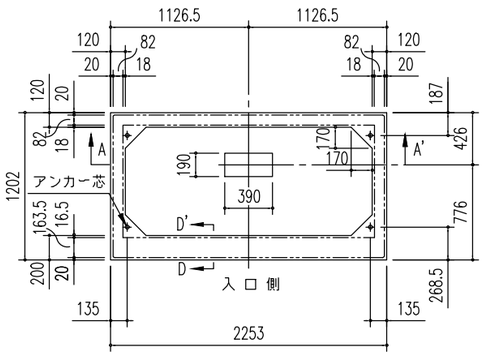C ～ C'断 面
（外アンカー用）

ブロック基礎断面図例（S = 1/20）

| 名 称 | ヨド物置 エルモ |
|---|---|
| 機種名 | LMD(S)-2211H 型 |

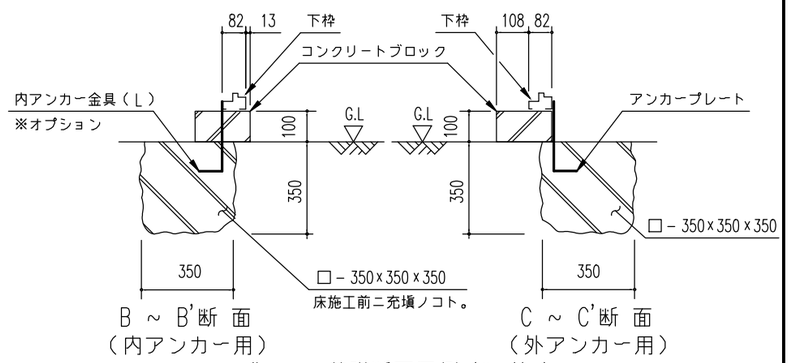株式会社 淀川製鋼所

<LMD(S)-2211H_0.DXF>