




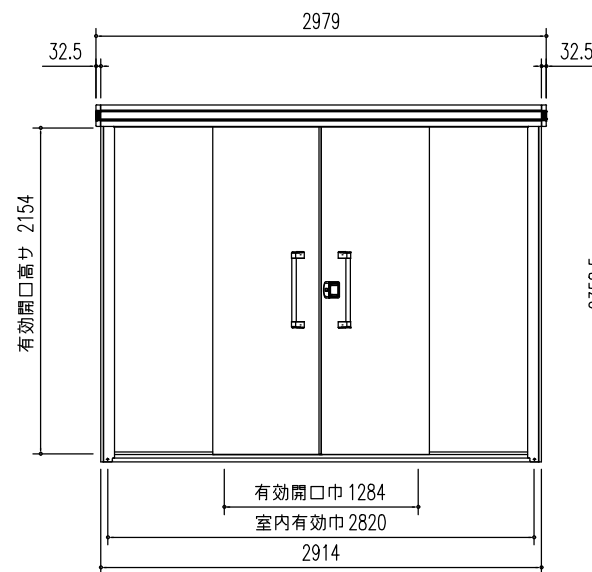


正 面 立 面 图 (S = 1/50)

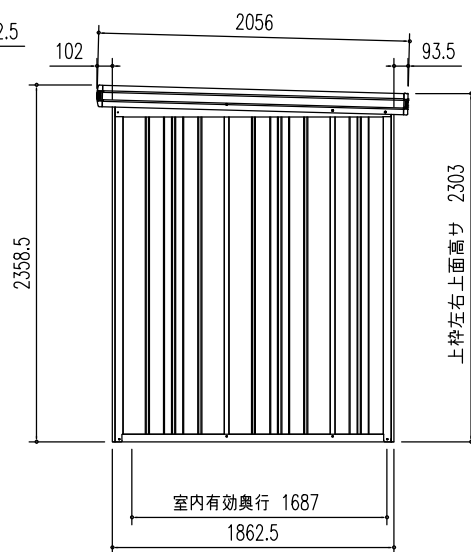

側面立面図 (S = 1/50)

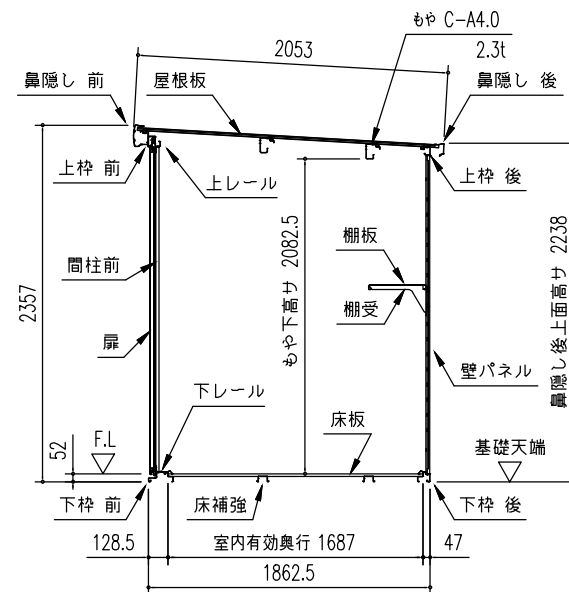


一般型矩計図 (S = 1/50)

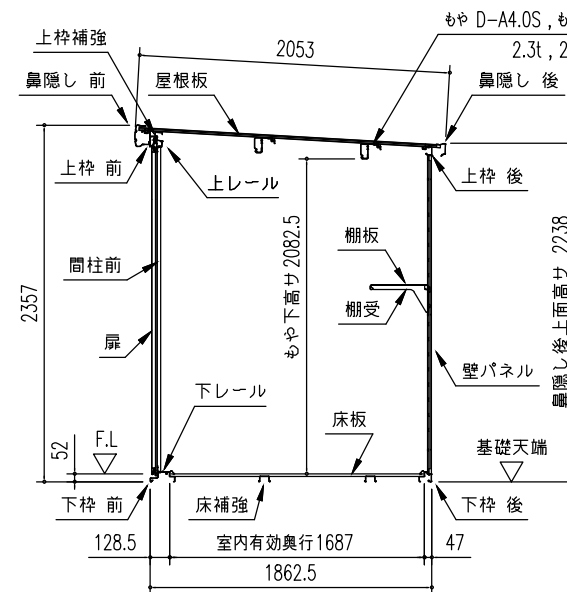


積雪型矩計図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(7mm)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや D-A4.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや G-A4.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下 枠 前 (側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前 (後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左 右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー)
上枠補強 (積雪型のみ)	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出成形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート (L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)


部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 右 H-A	716 × 2178
扉 左 H-A	716 × 2178
壁パネル H-A	670 × 2110
壁パネル H-F	319.5 × 2110
袖 壁 H-A	670 × 2149

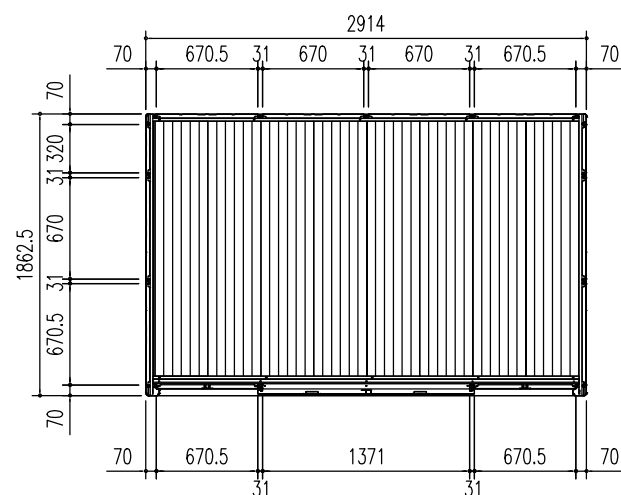


平面图 (S = 1/50)

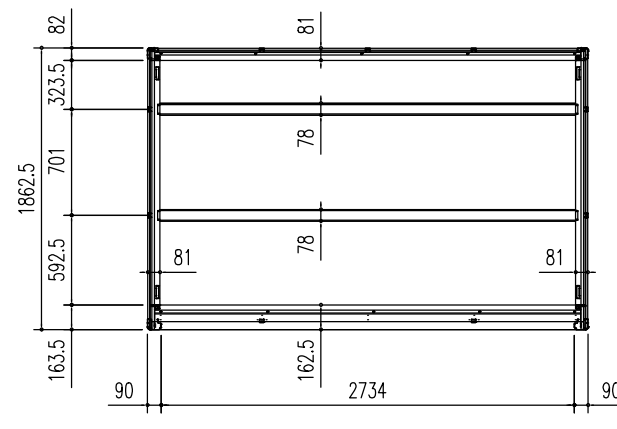

床 伏 図 (S = 1/50)

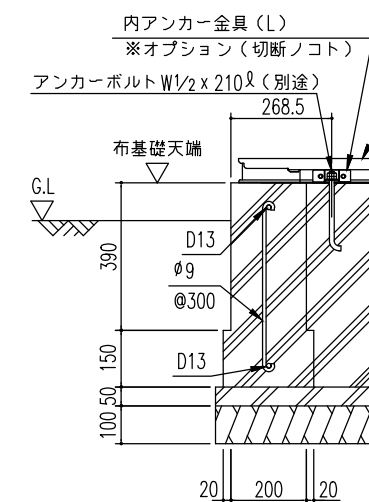

D ~ D' 断面

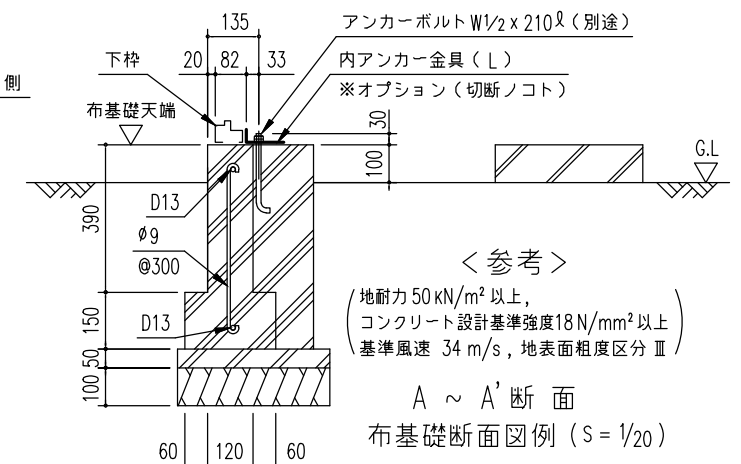

＜参考＞

(地耐力 50 kN/m^2 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分Ⅲ)


A ~ A' 断面

布基礎断面図例 ($S = 1/20$)

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。


注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

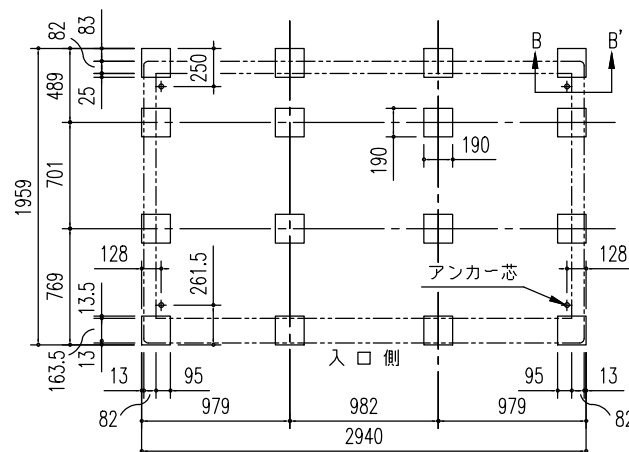

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)


(内アンカー用)

※内アンカーセット（オプション）
別途必要

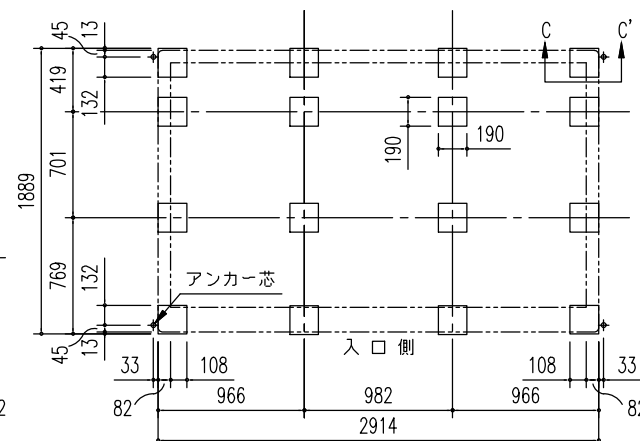

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)

(外アンカー用)

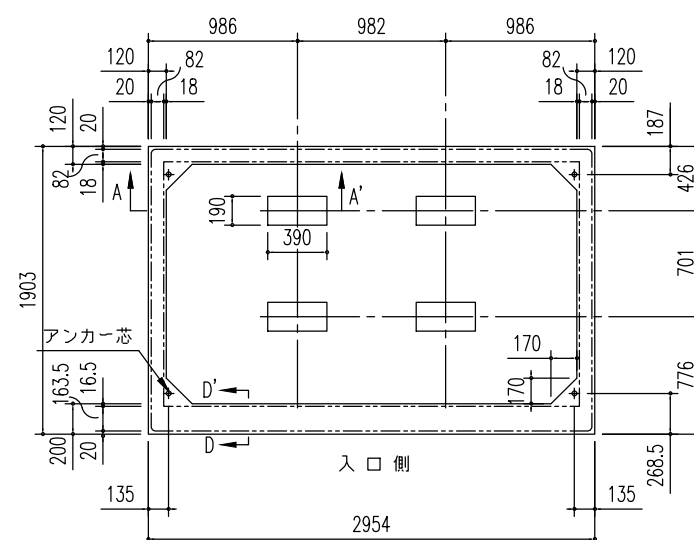

布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット（オプション）
別途必要

名 称	ヨド物置 エルモ	
機種名	LMD(S) -2918H 型	