




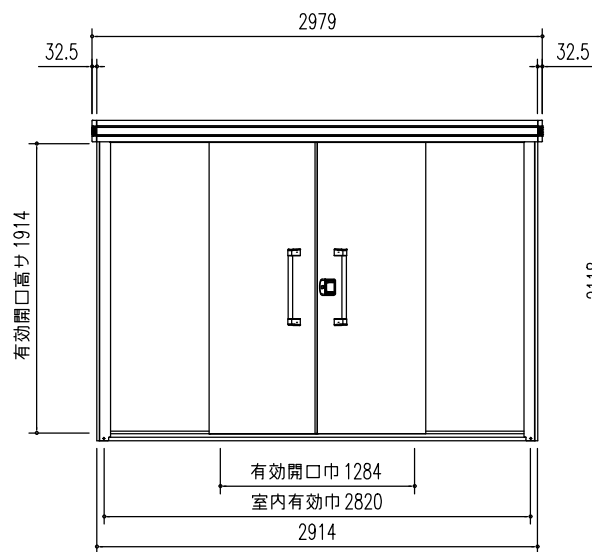


正面立面図 (S = 1/50)

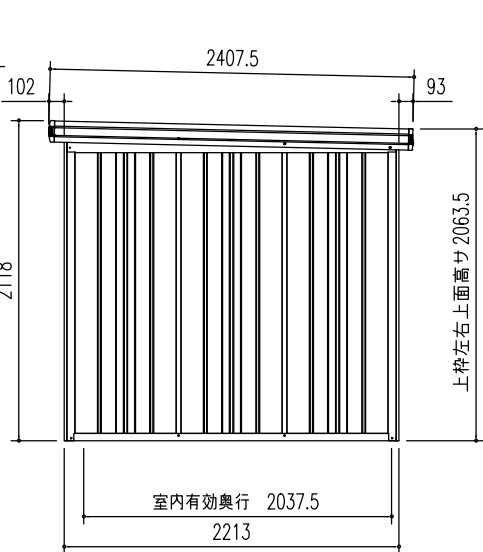

側面立面図 (S = 1/50)

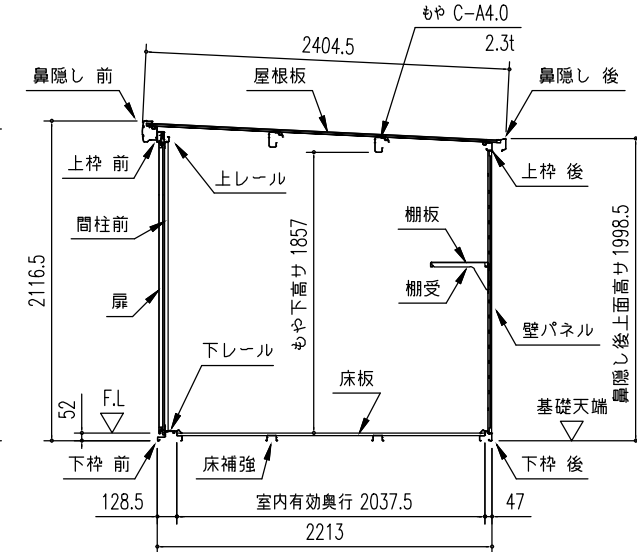


一般型矩計図 (S = 1/50)

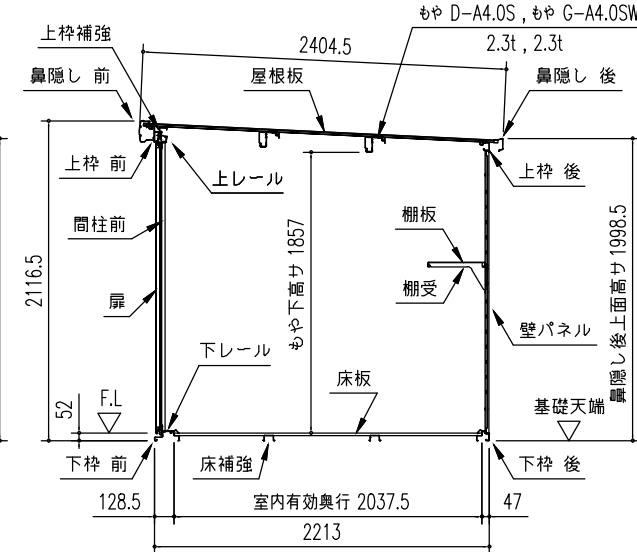


積雪型矩計図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床補強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや D-A4.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや G-A4.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウツンカラー)
上枠補強(積雪型のみ)	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出型材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウツンカラー)
鼻隠し後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)


部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 右 L-A	716 × 1938
扉 左 L-A	716 × 1938
壁パネル L-A	670 × 1870
袖壁 L-A	670 × 1909

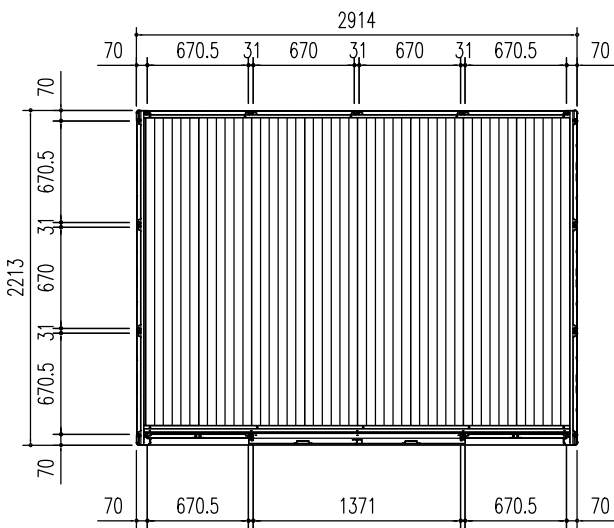


平面図 (S = 1/50)

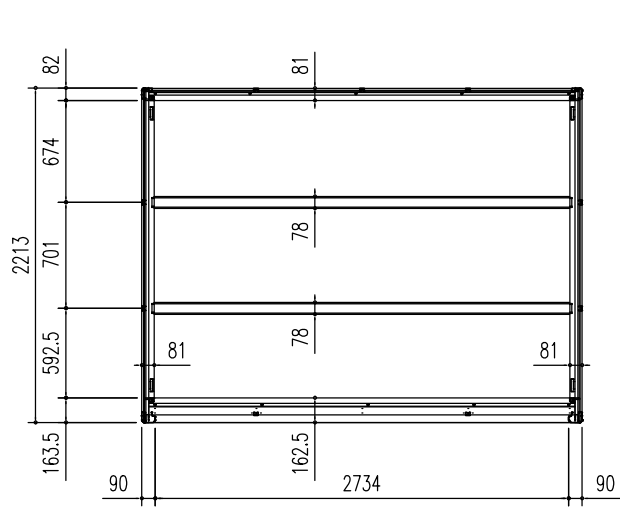

床 伏 図 (S = 1/50)

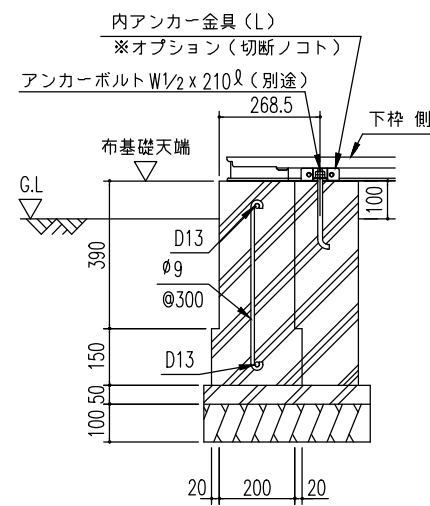


D ~ D'断面

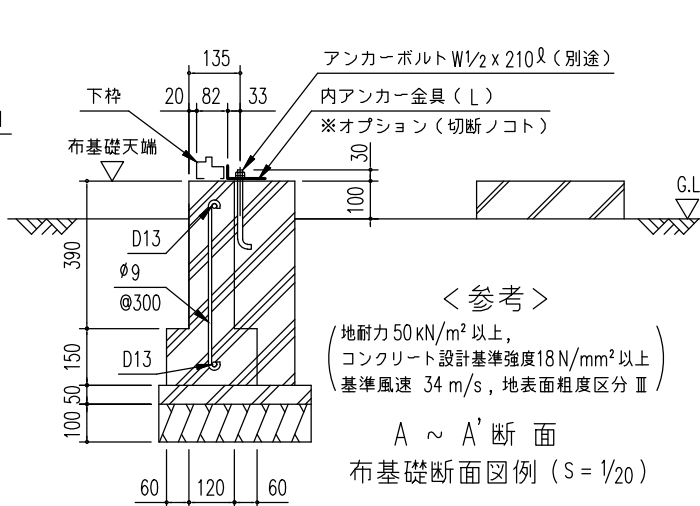


<参考>
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ

A ~ A'断面
布基礎断面図例 (S = 1/20)

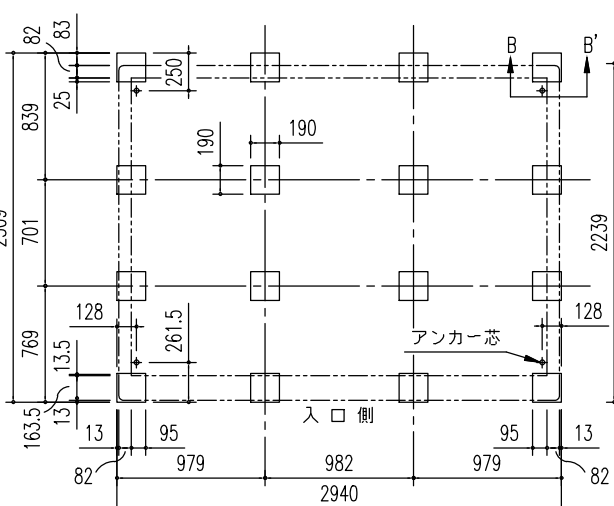

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)


※内アンカーセット(オプション)
別途必要

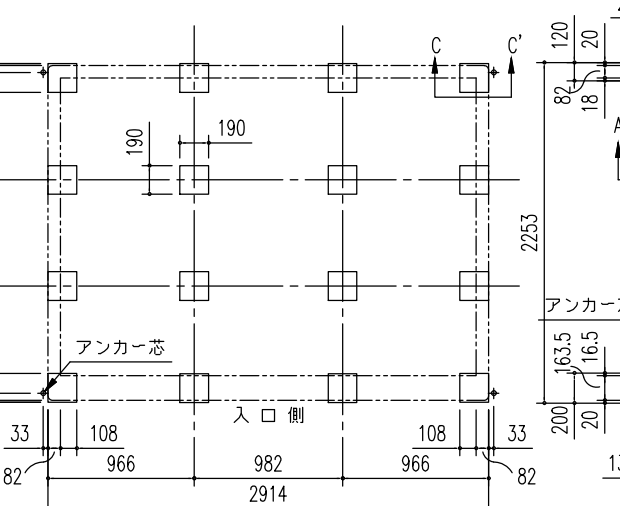


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット(オプション)
別途必要

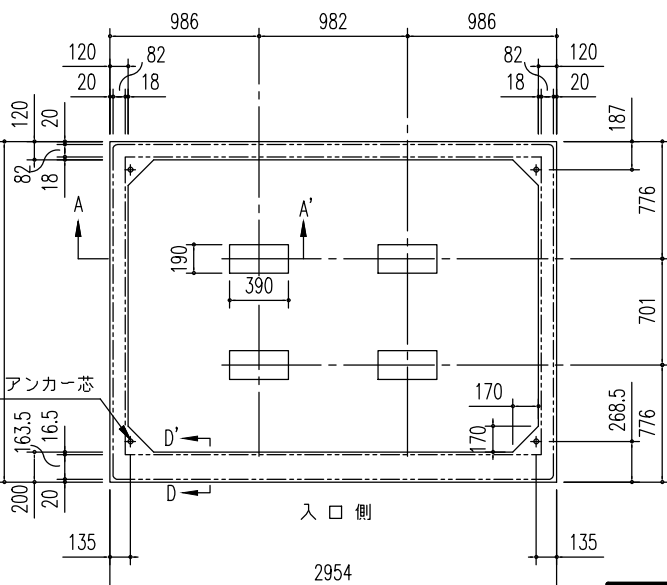

B ~ B'断面
(内アンカー用)

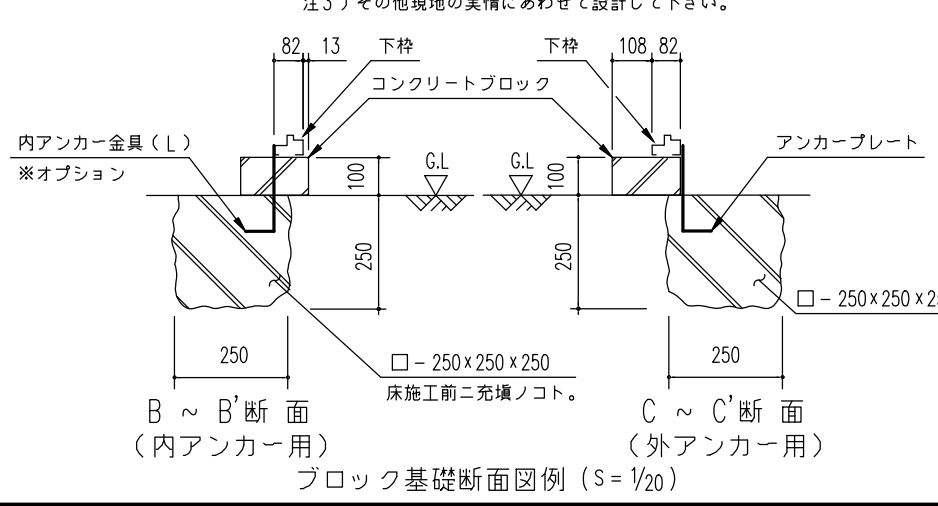

C ~ C'断面
(外アンカー用)

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMD(S) - 2922 型	