




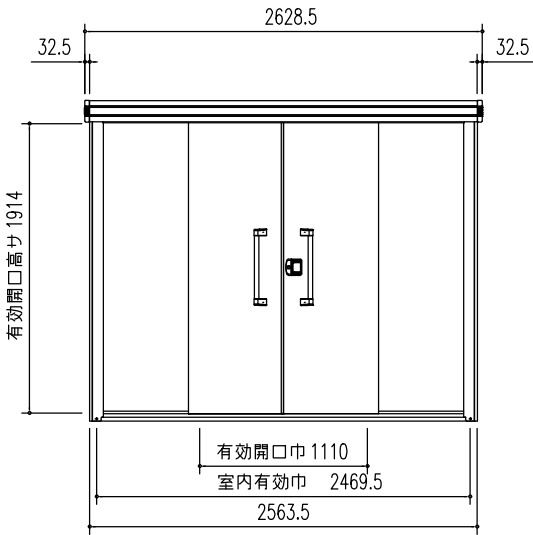

正面立面図 (S = 1/50)

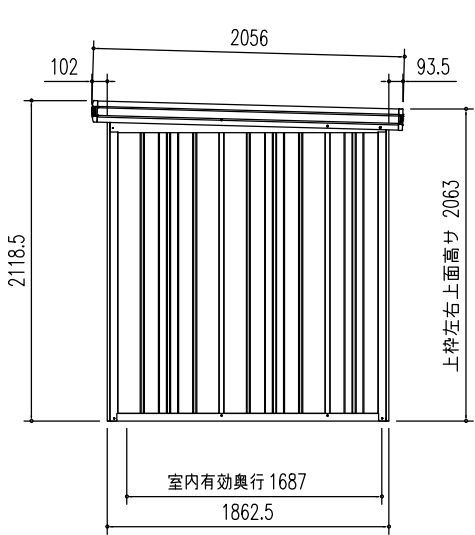


側面立面図 (S = 1/50)

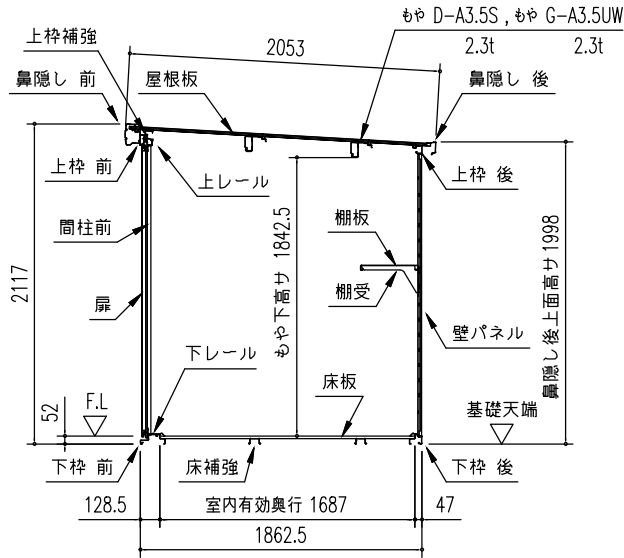


矩計図 (S = 1/50)

| 部 材 名            | 厚さ(㎜)    | 材 質                                              |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 屋 根 板            | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 床 補 強            | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC            |
| ＜豪雪型＞もや D-A3.5S  | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| ＜豪雪型＞もや G-A3.5UW | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| 下 桟 前 (側・後)      | 1.2(1.0) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 上 桟 前(後)         | 1.0(0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 上 桟 左,右          | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワットカタテ) |
| 上 桟 補 強          | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| 上レール             | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                                     |
| 下レール             | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 鼻 隠 し 前          | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワットカタテ) |
| 鼻 隠 し 後          | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 柱                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 扉                | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 壁 パ ネ ル          | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 袖 壁              | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 間 柱 側・前          | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 間 柱 後            | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 床 板              | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| アンカープレート (L)     | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上り)                |


| 部 材 名    | サイズ (巾×高さ)   |
|----------|--------------|
| 扉 右 L-E  | 629 x 1938   |
| 扉 左 L-E  | 629 x 1938   |
| 壁パネル L-A | 670 x 1870   |
| 壁パネル L-F | 319.5 x 1870 |
| 袖 壁 L-E  | 582 x 1909   |

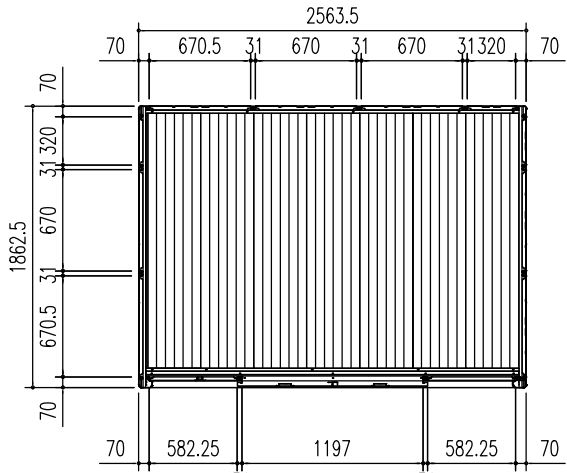


平面図 (S = 1/50)

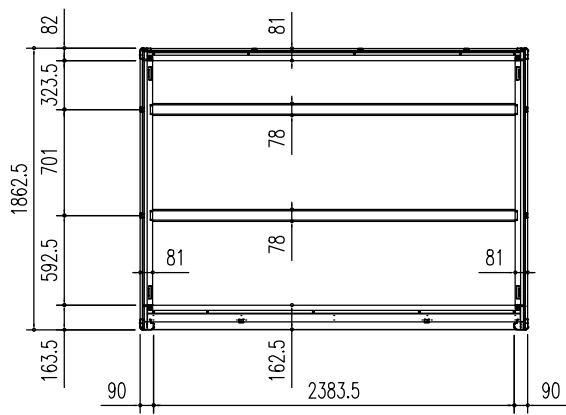

床 伏 図 (S = 1/50)

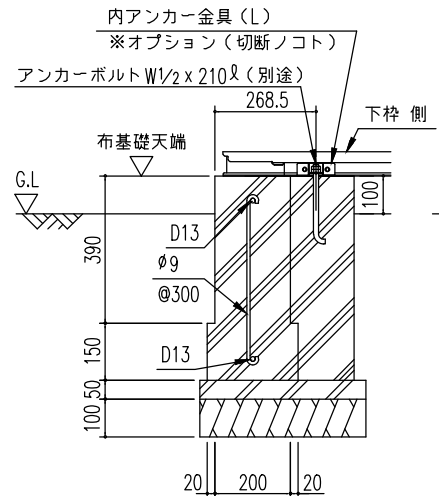

D ~ D'断面

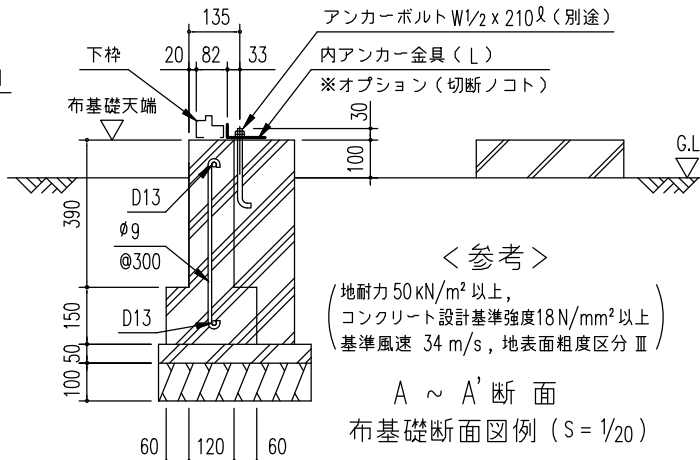


＜参考＞  
(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,  
コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ

A ~ A'断面


布基礎断面図例 (S = 1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

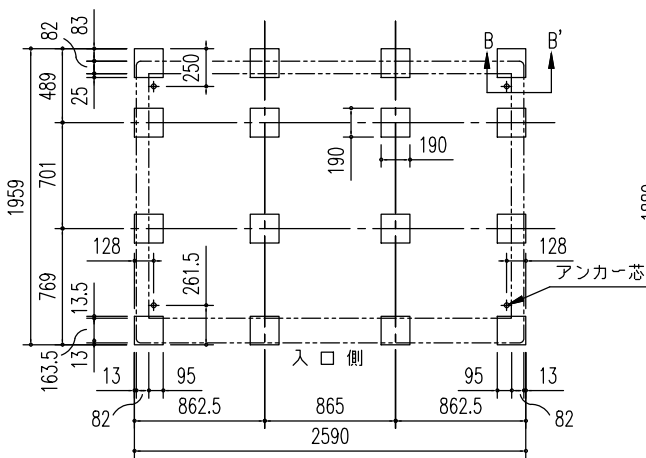


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)  
(内アンカー用)

※内アンカーセット (オプション)  
別途必要

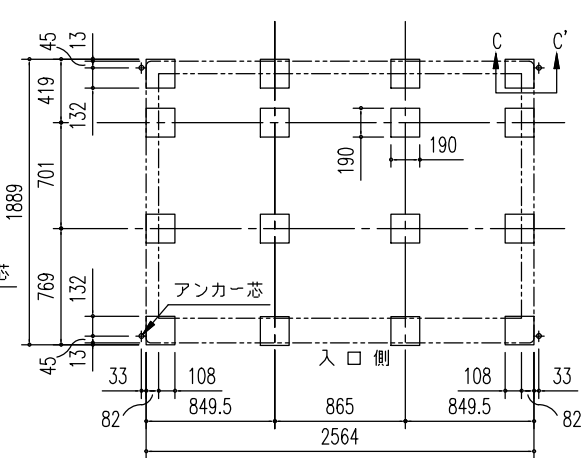


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)  
(外アンカー用)

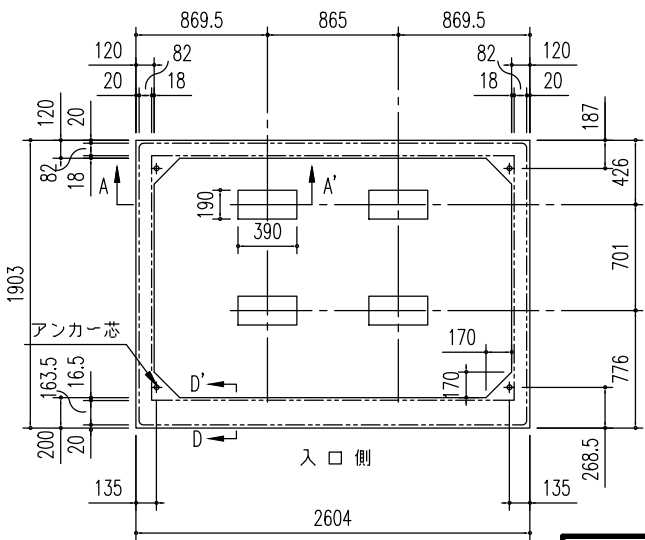

布 基 礎 伏 図 (S = 1/50)

※内アンカーセット (オプション)  
別途必要

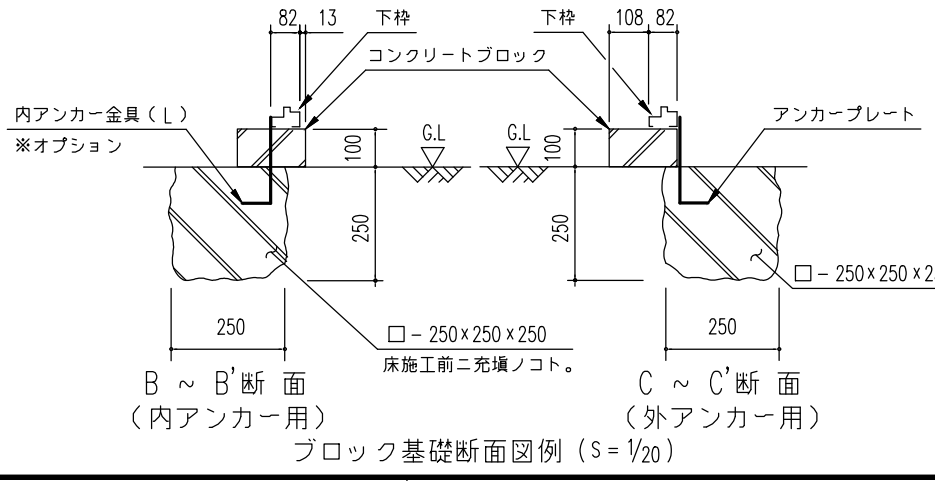

B ~ B'断面

(内アンカー用)

C ~ C'断面

(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ   | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | LMDU-2518型 |            |