




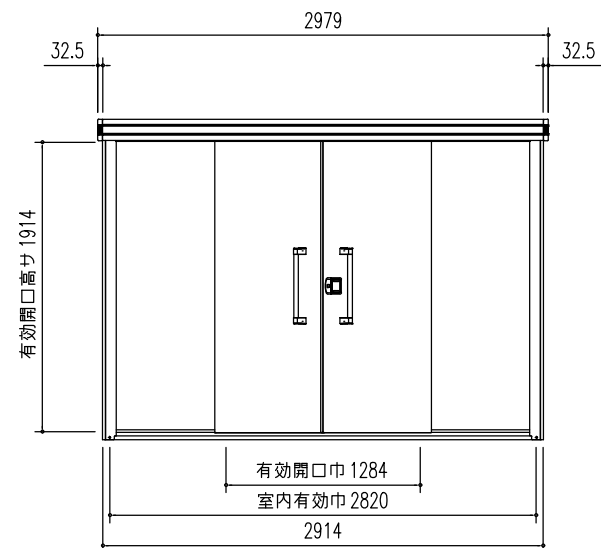

正面立面图 (S = 1/50)

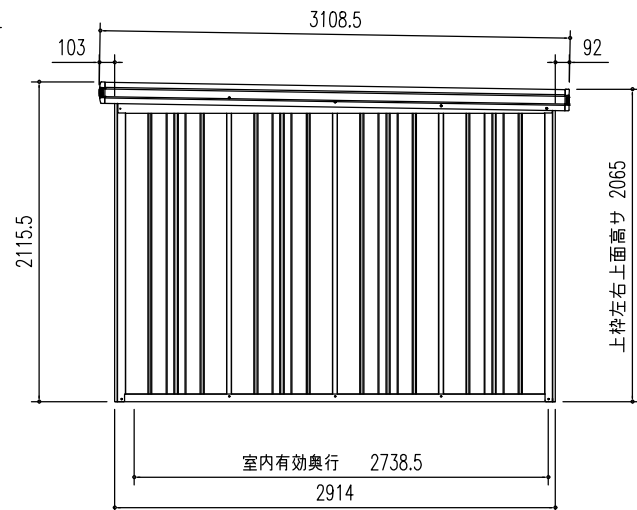


側面立面図 (S = 1/50)

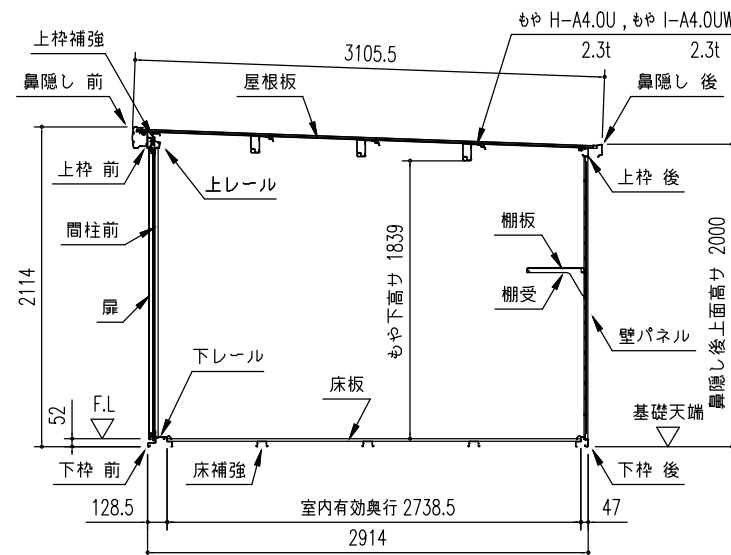


矩 計 図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(㎜m)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGCLCC
〈豪雪型〉もや H-A4.0U	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
〈豪雪型〉もや H-A4.0UW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下柵前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 柵 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 柵 左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー)
上 柵 補 強	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出型材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱 側・前	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱 後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)


部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 右 L-A	716 × 1938
扉 左 L-A	716 × 1938
望パネル L-A	670 × 1870
袖 壁 L-A	670 × 1909

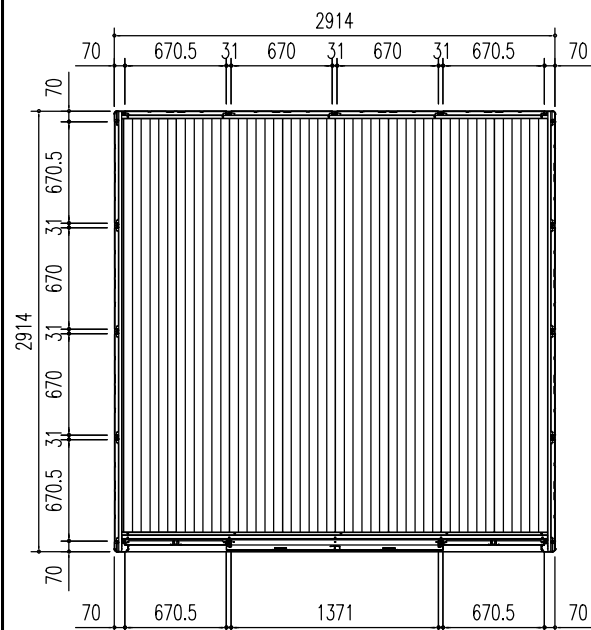

平面图 (S = 1/50)

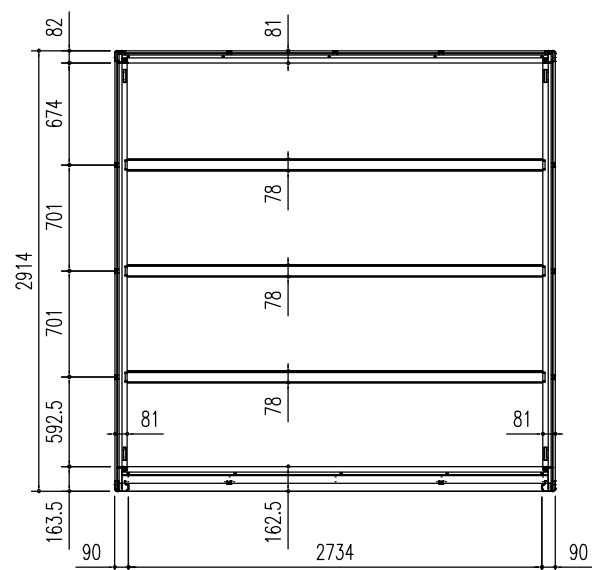


床 伏 図 (S = 1/50)

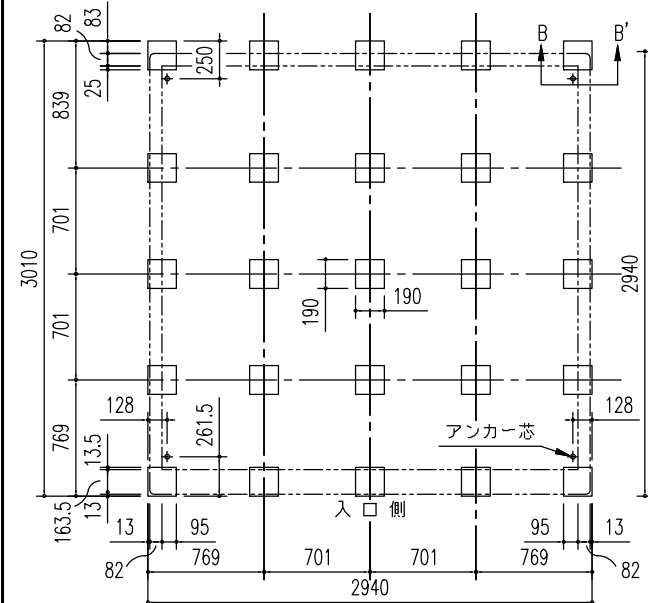


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)

※内アンカーセット（オプション） 別途必要

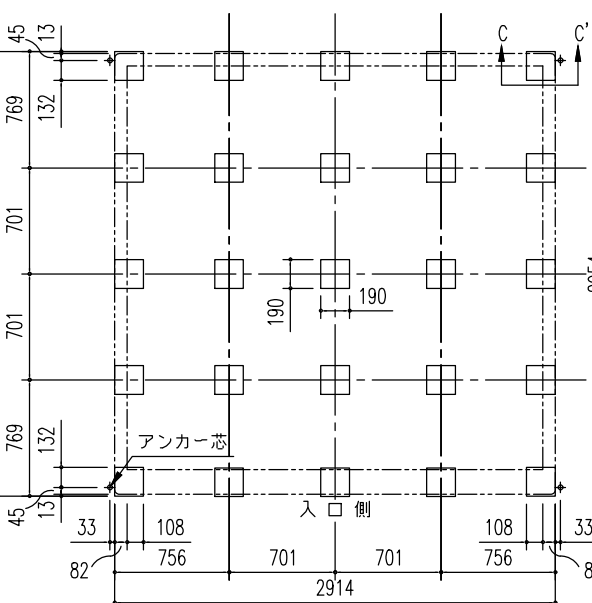


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

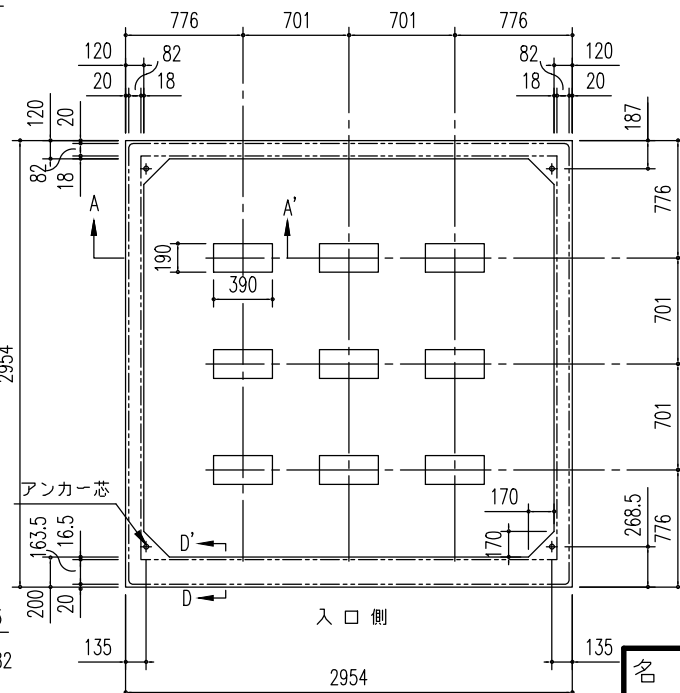


布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット（オプション）別途必要

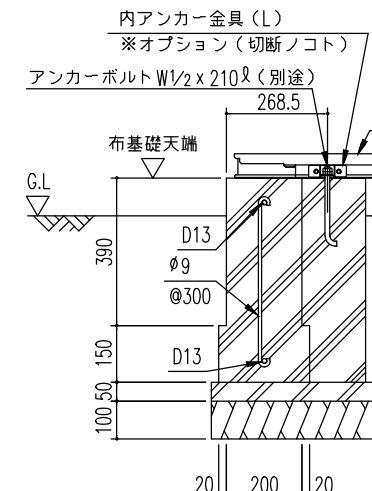

D ~ D' 断面

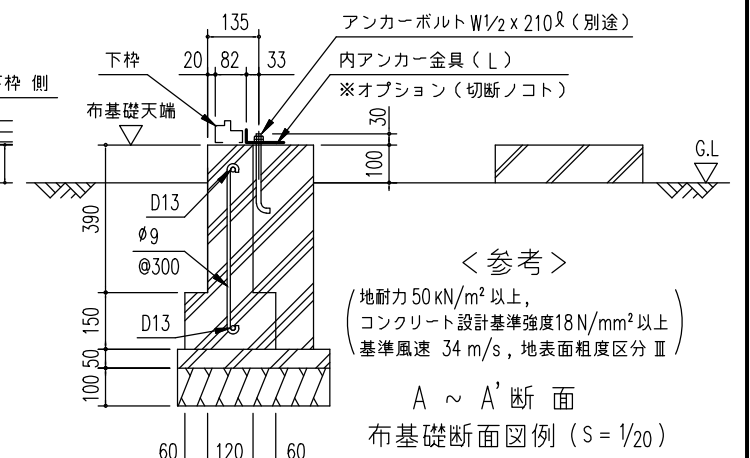

＜参考＞
 地耐力 50 kN/m^2 以上，
 コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上
 基準風速 34 m/s ，地表面粗度区分Ⅲ

A ~ A' 断面
布基礎断面図例 (S = 1/20)

布基礎断面図例 ($S = 1/20$)


注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

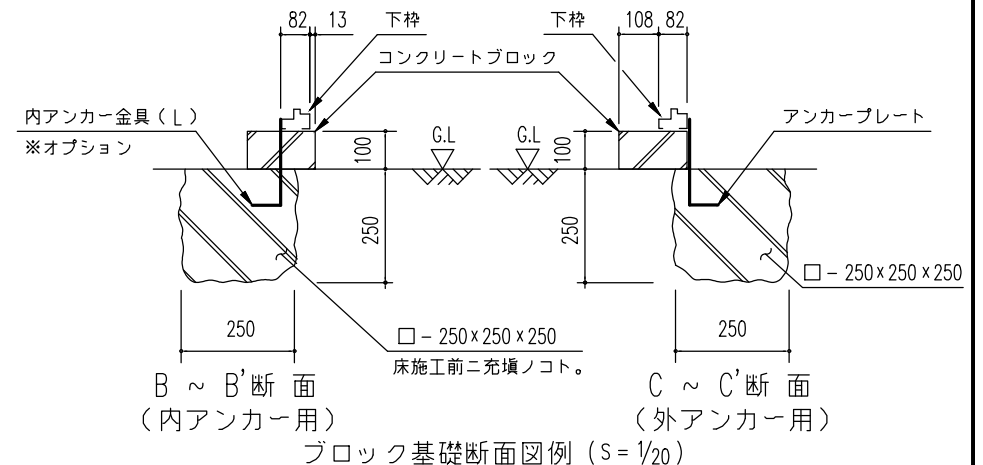

ブロック基礎断面図例 ($S = 1/20$)

名 称	ヨド物置 エルモ	
機種名	LMDU-2929 型	