




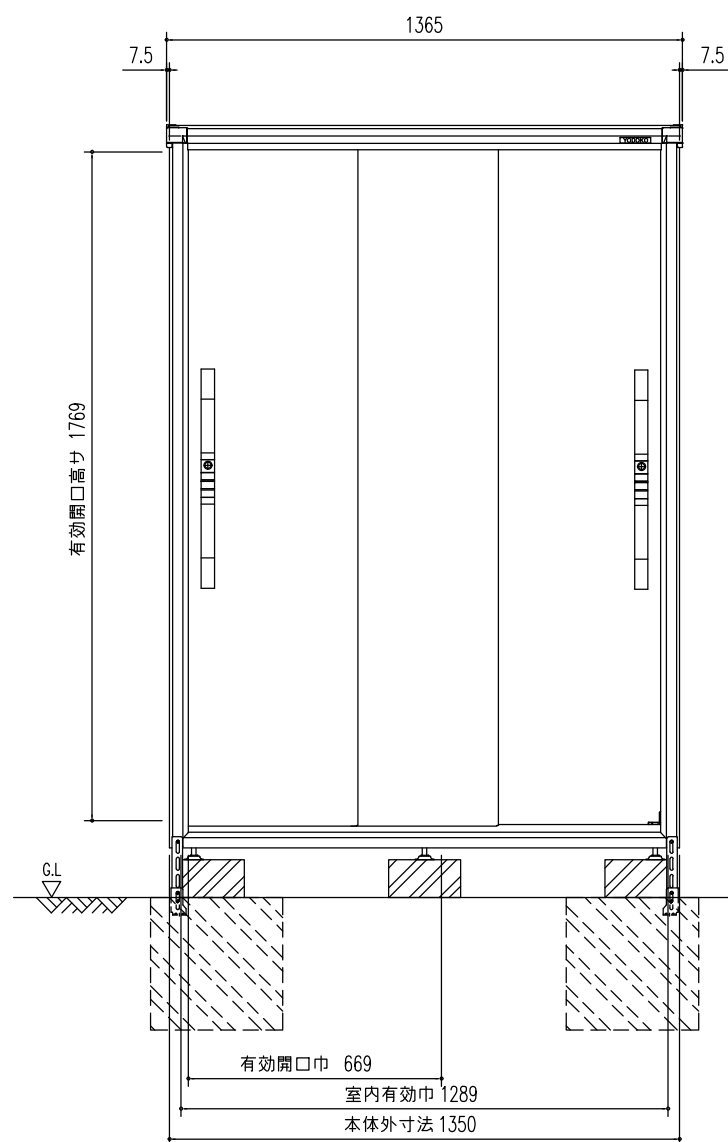

正面立面図 (S=1/20)

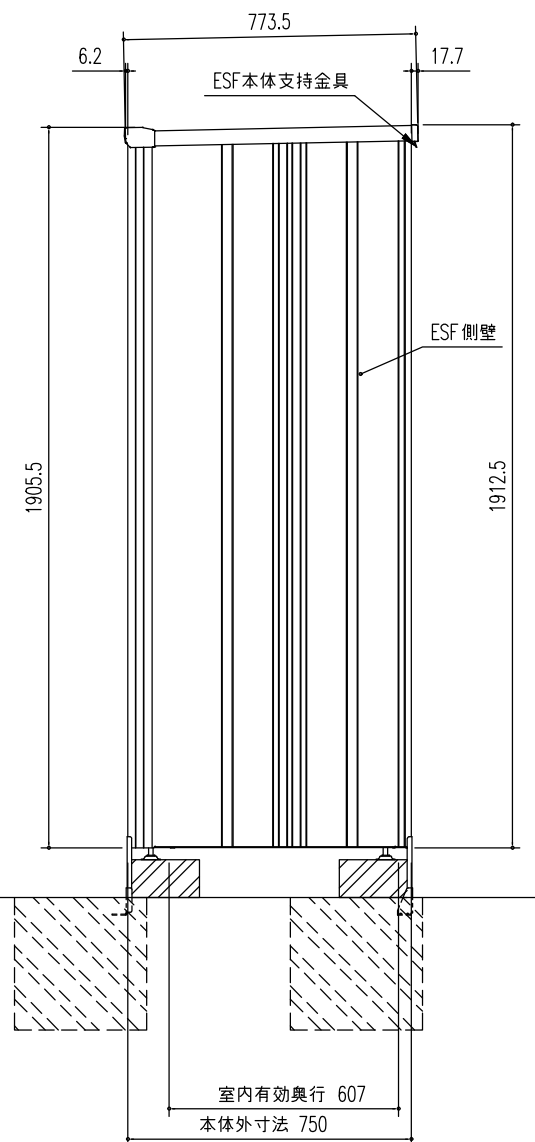


側面図 (S=1/20)

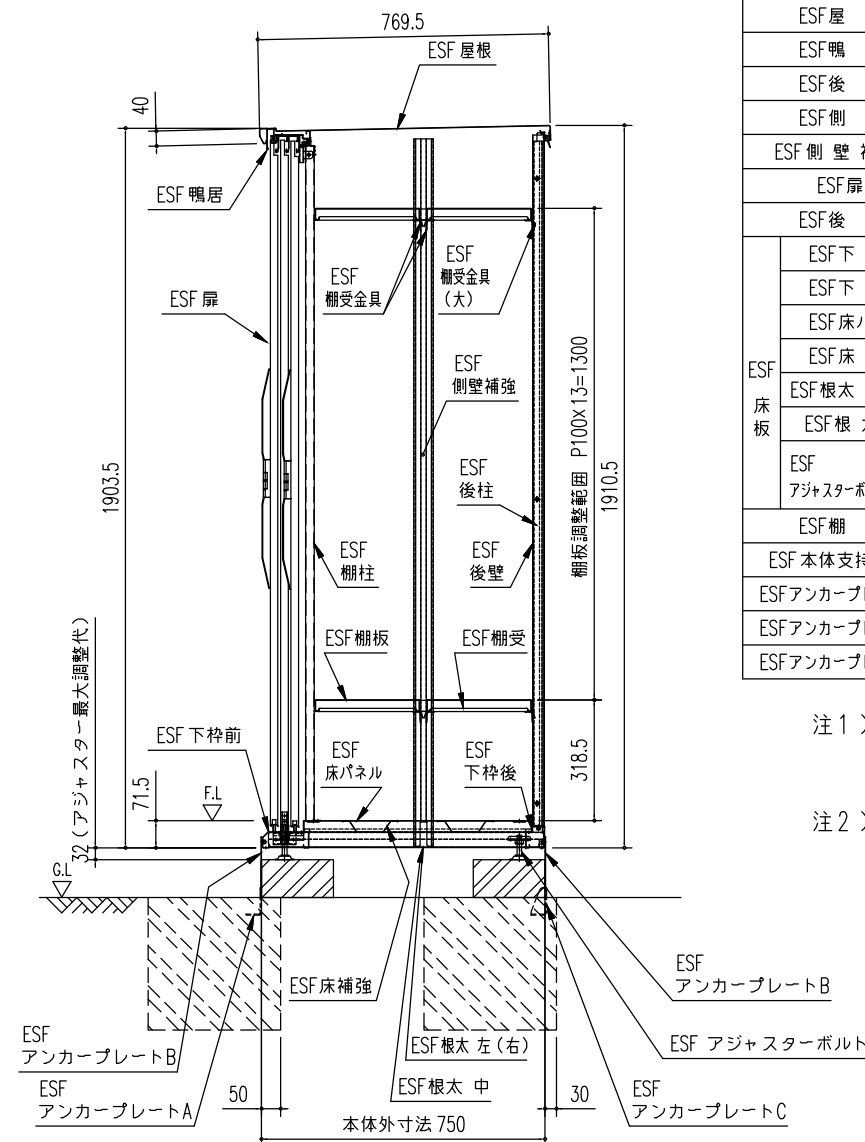


矩計図 (S=1/20)

| 部 材 名        | 厚さ(m/m) | 材 質                                     |
|--------------|---------|-----------------------------------------|
| ESF屋 根       | 0.6     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF鴨 居       | 0.8     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF後 柱       | 1.0     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF側 壁       | 0.5     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF側 壁 補 強   | 0.5     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF扉         | 0.6     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF後 壁       | 0.5     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF下 枠 前     | 0.6     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF下 枠 後     | 0.6     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF床パネル      | 0.6     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF床 補 強     | 0.6     | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC   |
| ESF根太 左(右)   | 0.5     | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC   |
| ESF根 太 中     | 1.2     | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC   |
| ESF          | ボルト     | 一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき    |
| アジャスターボルト    | カップ     | 熱間圧延軟鋼板 SPHC-P相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき     |
| ESF棚 柱       | 1.2     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| ESF本体支持金具    | 1.6     | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)          |
| ESFアンカープレートA | 2.3     | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)          |
| ESFアンカープレートB | 1.6     | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)          |
| ESFアンカープレートC | 2.3     | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)          |


注1) 本体支持金具にて転倒防止対策が  
出来ない場合には、本図を参考にして  
現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。  
注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、  
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

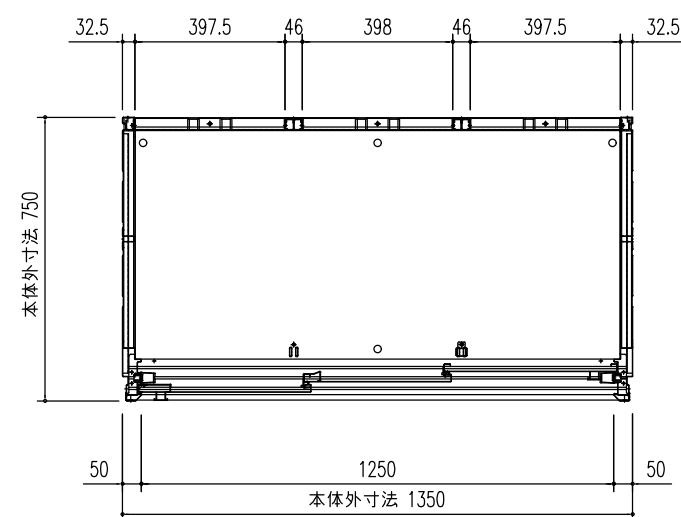

平面図 (S=1/20)

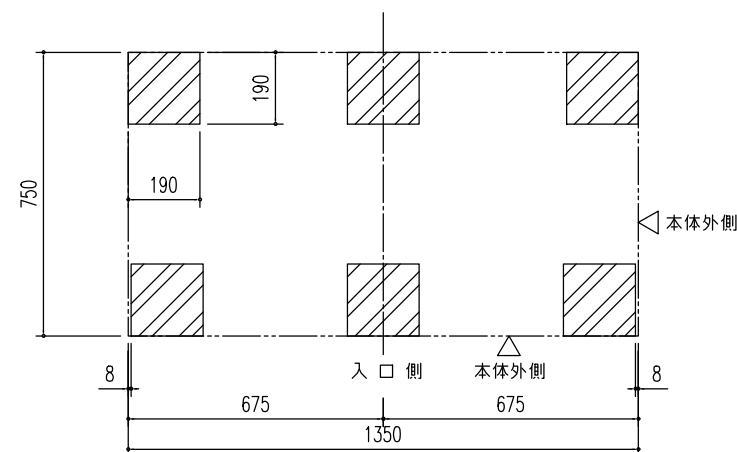

ブロック基礎伏図 (S=1/20)

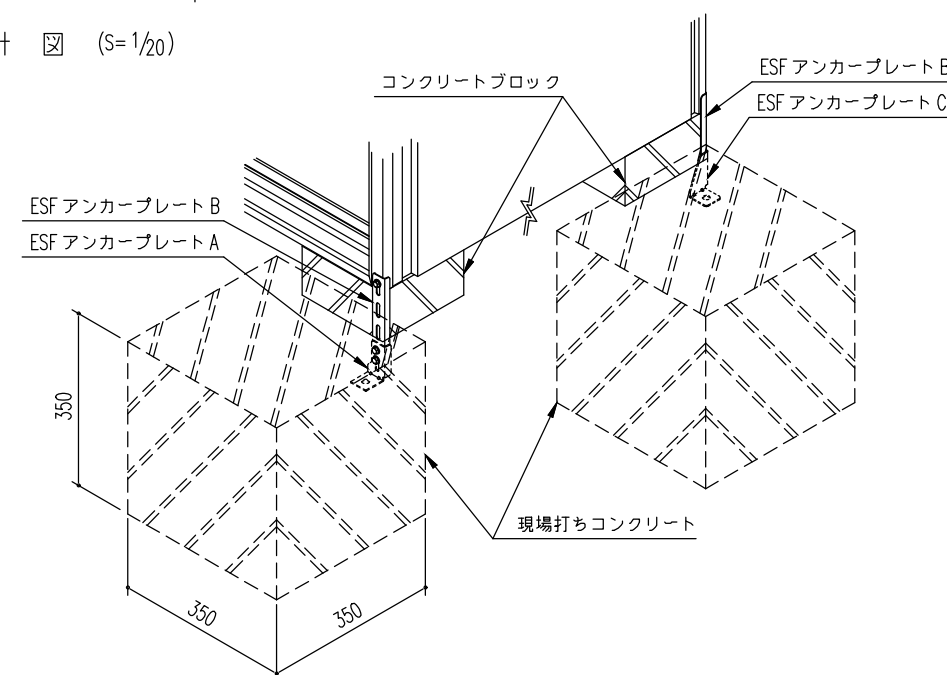

|     |             |            |
|-----|-------------|------------|
| 名 称 | ヨド物置 エスモ    | 株式会社 竜川製鋼所 |
| 機種名 | ESF-1307A 型 |            |