




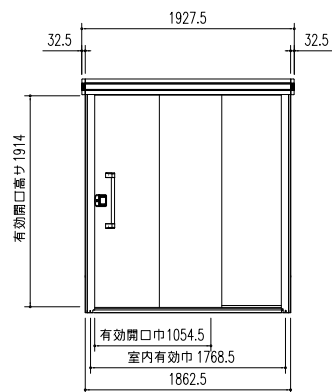


正面立面図 (S=1/50)

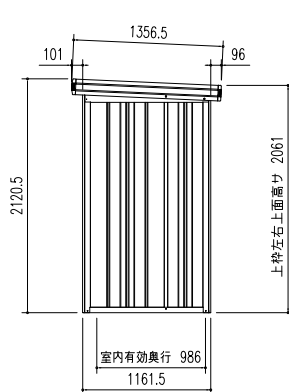


側面立面図 (S=1/50)

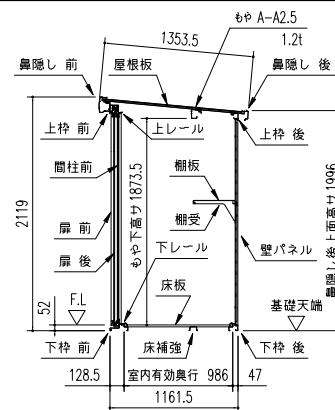

一般型矩計図 (S=1/50)

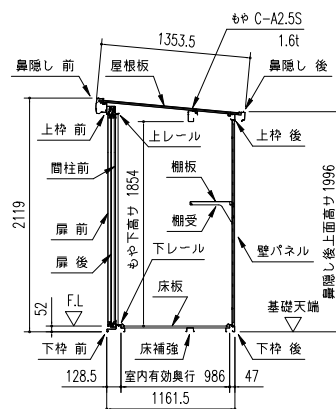


積雪型矩計図 (S=1/50)

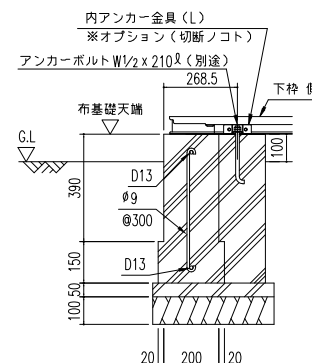

D ~ D'断面

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床補強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLOC
＜一般型＞もや A-A2.5	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
＜積雪型＞もや C-A2.5S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワットカタ)
上レール	1.2	アルミニウム合金押出型材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 隠し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワットカタ)
扉 隠し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上)


部 材 名	サイズ(巾×高さ)
扉 前 L-C	599 x 1938
扉 後 L-C	599 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
壁パネル L-F	319.5 x 1870
袖 壁 L-C	553 x 1909

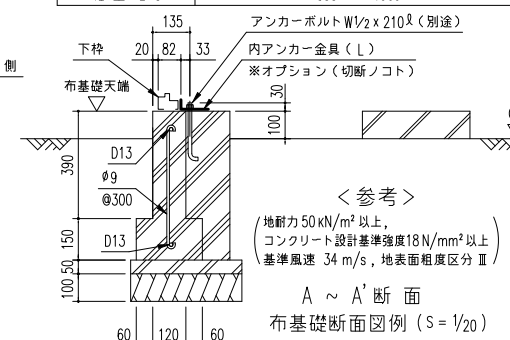


＜参考＞
 地耐力 50 kN/m² 以上、
 コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
 基準風速 34 m/s、地表面粗度区分Ⅲ

A ~ A'断面
 布基礎断面図例 (S=1/20)


注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

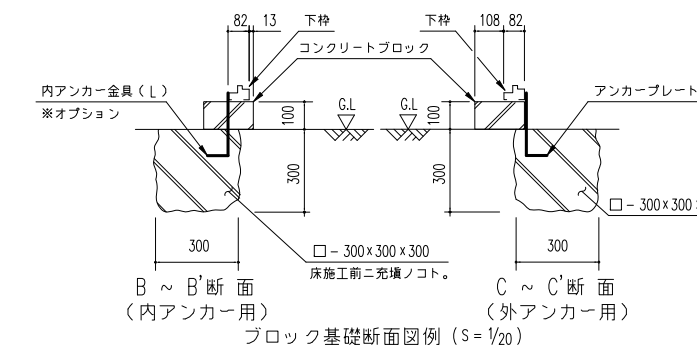


ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

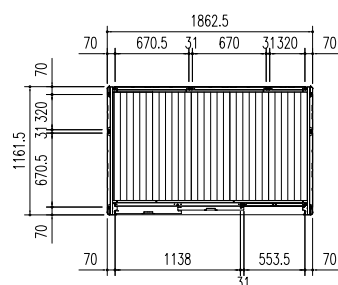


平面図 (S=1/50)

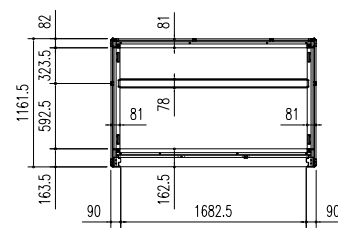


床伏図 (S=1/50)

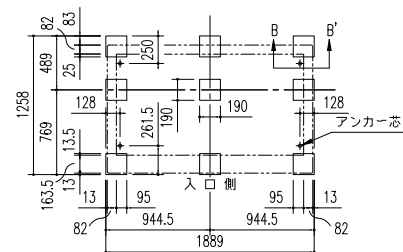

ブロック基礎伏図 (S=1/50)
 (内アンカー用)
 ※内アンカーセット(オプション)
 別途必要

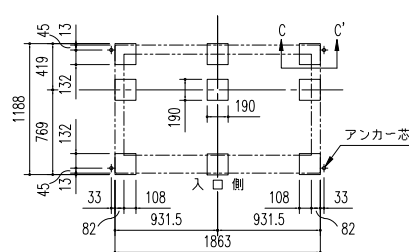

ブロック基礎伏図 (S=1/50)
 (外アンカー用)

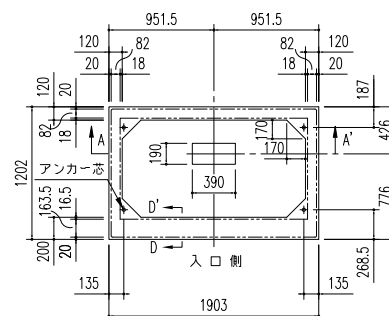

布基礎伏図 (S=1/50)
 ※内アンカーセット(オプション)
 別途必要

名 称
 ヨド物置 エルモ (Coleman)
 機種名
 LMD(S) -1811BR

株式会社 淀川製鋼所