




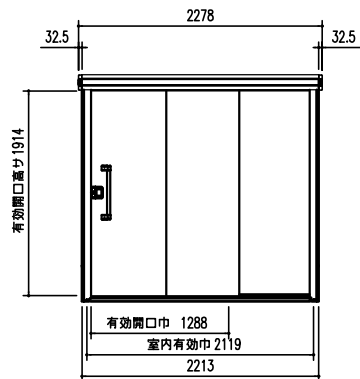


正面立面図 (S=1/50)

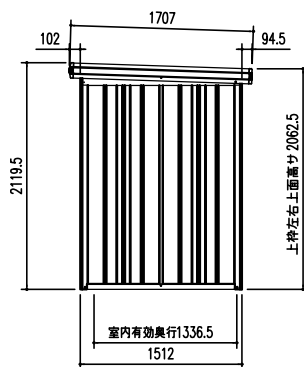


側面立面図 (S=1/50)

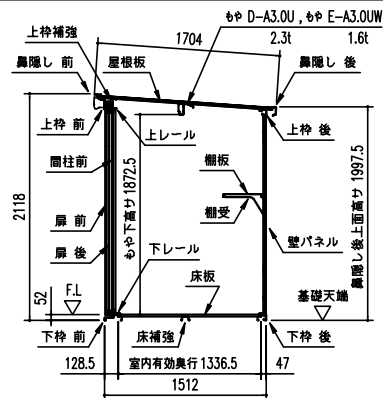


矩計図 (S=1/50)

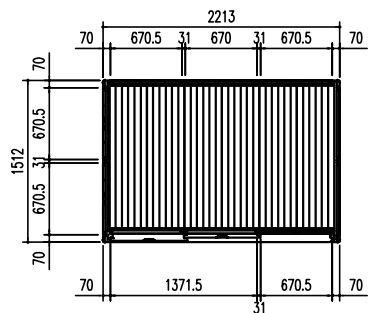

平面図 (S=1/50)

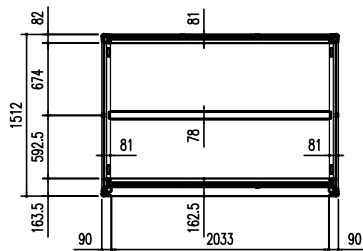


床伏図 (S=1/50)

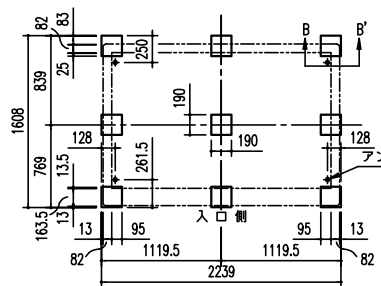


ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(内アンカー用)

※内アンカーセット (オプション)
別途必要

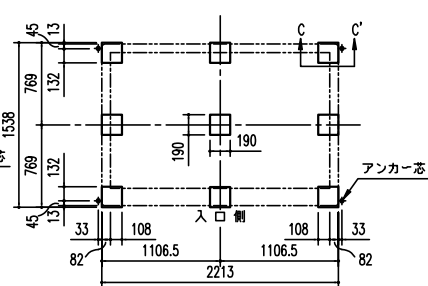


ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(外アンカー用)

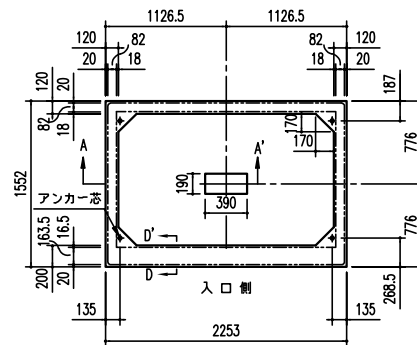


布基礎伏図 (S=1/50)

※内アンカーセット (オプション)
別途必要

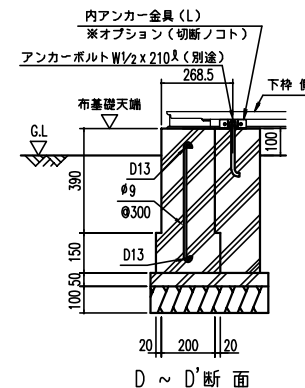


D ~ D'断面

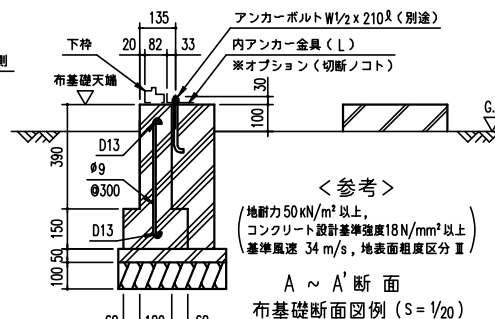

〈参考〉
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅲ
A ~ A'断面
布基礎断面図例 (S=1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

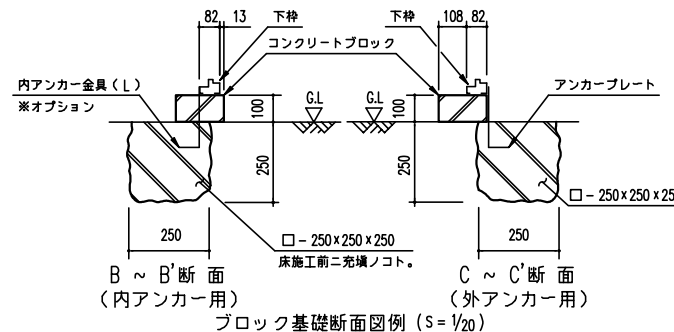

B ~ B'断面 (内アンカー用)
C ~ C'断面 (外アンカー用)
ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

部 材 名	厚さ(7mm)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床補強	1.2	JIS G3321 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
〈雪雪型〉もや D-A3.0U	2.3	JIS G3312 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGCC
〈雪雪型〉もや E-A3.0UW	1.6	JIS G3312 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGCC
下枠前 (側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前 (後)	1.0(0.8)	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左右	0.6	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 補強	1.0	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 前	0.5	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 後	0.5	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パネル	0.5	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート (L)	2.3	JIS G3302 建築用5577アルミコイル-亜鉛合金めっき鋼板 SGCC (後述後仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 前 L-A	716 x 1938
扉 後 L-A	716 x 1938
壁 パネル L-A	670 x 1870
袖 壁 L-A	670 x 1909

名 称
ヨド物置 エルモ (ムラサキスポーツ)
機種名
LMDU-2215-MU型

株式会社 ヨドコウ