



側面断面図 (S=1/80)


※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。

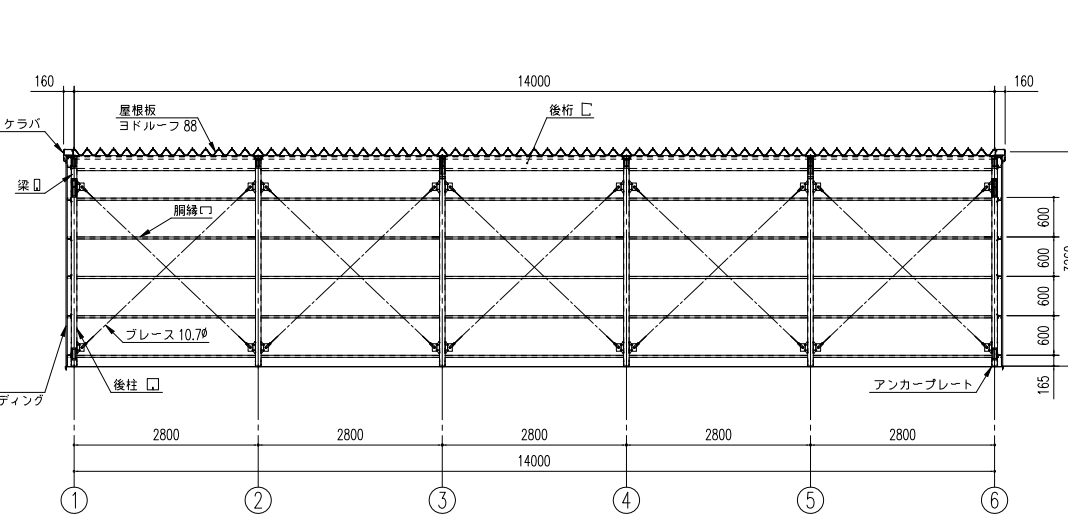

正面断面図 (S=1/80)

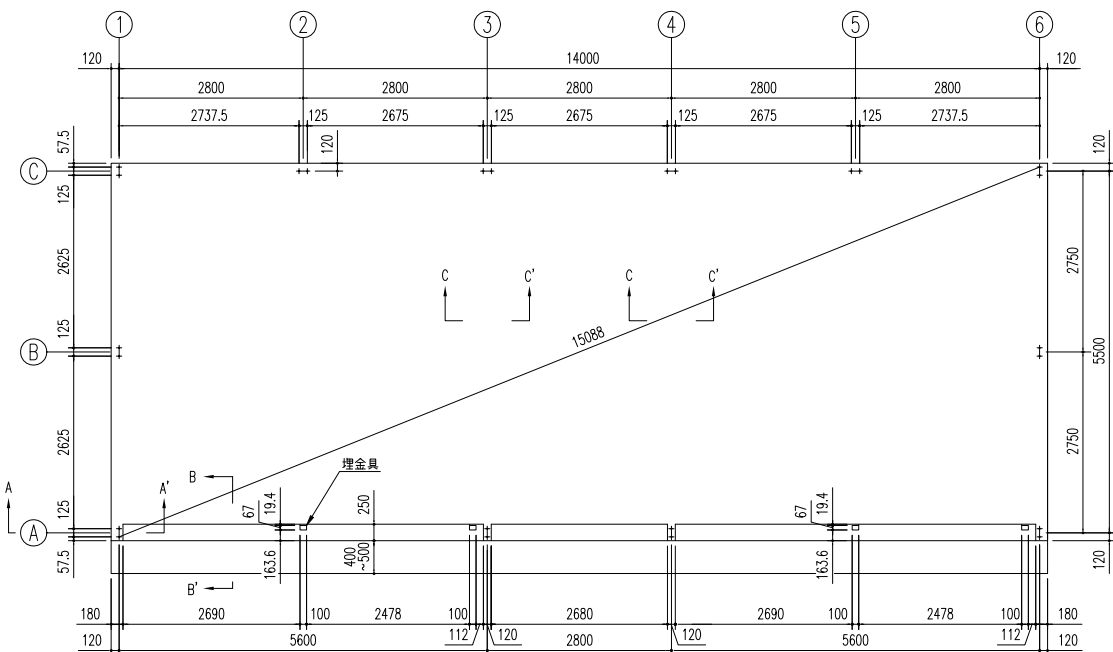


基礎伏図 (S=1/80)




埋金具詳細図 (S=1/20)


アンカーボルトの止結は、ダブルナット等の戻り止めを施す事。

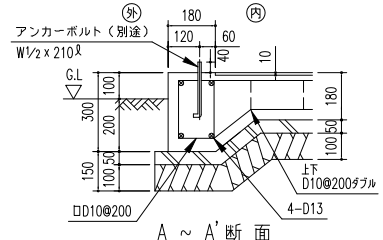

A ~ A' 断面

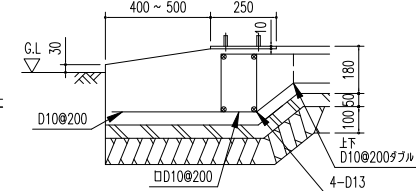

B ~ B' 断面

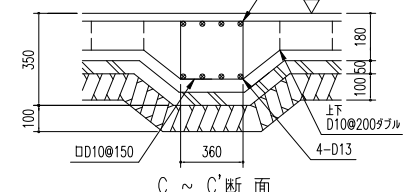

C ~ C' 断面

ベタ基礎断面図 (S=1/20)  
 <下記条件での参考図>  
 (地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
 (基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 II)  
 注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
 注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。  
 注3) 間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に地中梁が必要です。

### SOB-14257HBD型

建築面積 77.0m<sup>2</sup> (間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)

構造耐力上主要な部分の部材				
部材表	形状	板厚	使用材料	有効長さ比
柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	120
梁	□ - 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
梁 (55A-55B)	□ - 400 x 42.5 x 30	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁 (前)	□ - 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁 (中)	□ - 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁 (後)	□ - 230 x 150 x 35	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCC	-
ブレース	-	10.7φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	-
ターンバックル	-	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼 STKN400	-
アンカープレート	-	9.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	-

構造耐力上主要な部分以外の部材				
部材表	形状	板厚	使用材料	
網絨	□ - 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
屋根	ヨドルーフ88 4mm焼付ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
廊下・クラバ	-	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
桁補強 (前)	-	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
桁補強 (後)	-	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
シャッター	-	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
前板 (H)	-	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
トイ	埋ヒ製 角種	-	-	

名称 ヨド倉庫 (ベタ基礎)  
 機種名 SOB-14257HBD型 (2/2)

株式会社 産川製鋼所