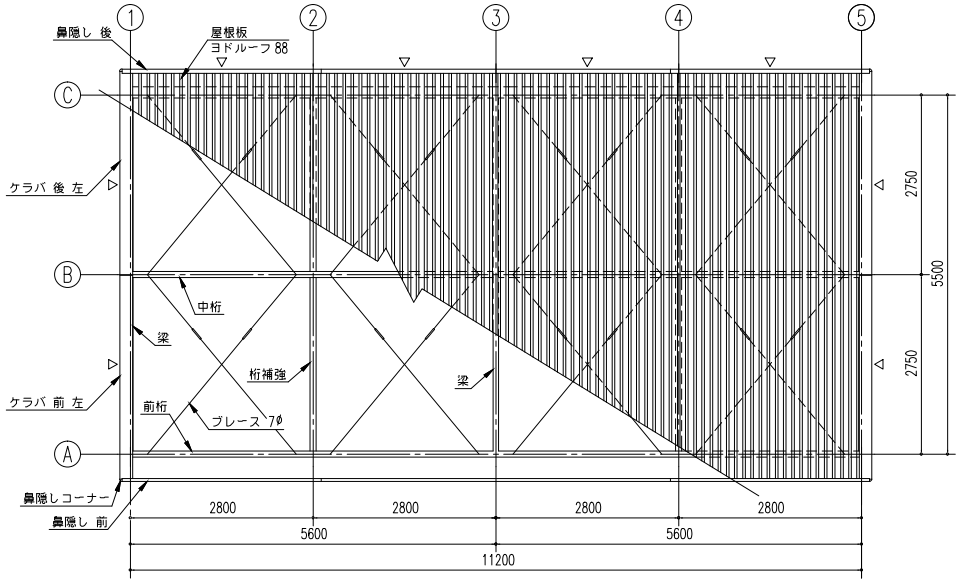

小 屋 伏 図 (S= 1/80)

▷は、ブレース 7φ とする。

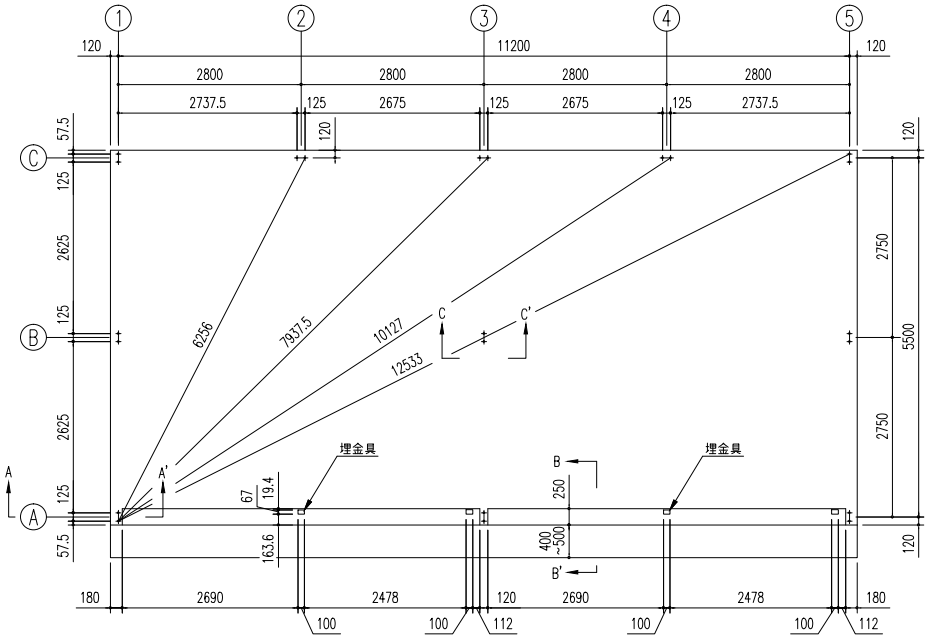

基 礎 伏 図 (S= 1/80)

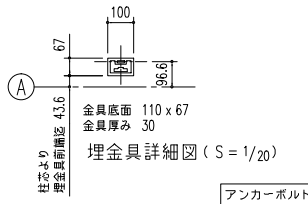

埋金具詳細図 (S = 1/20)

アンカーボルトの止結は、ダブルナット等の戻り止めを施す事。

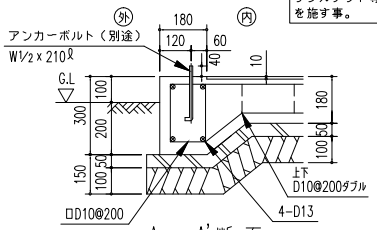

A ~ A' 断 面

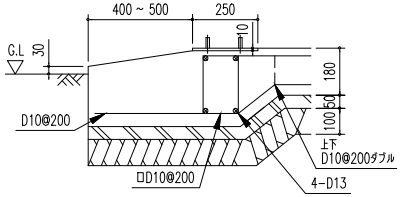

B ~ B' 断 面

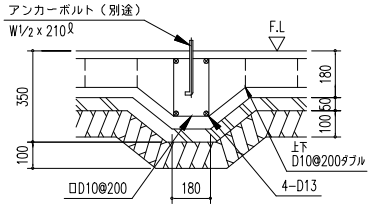

C ~ C' 断 面

ベタ基礎断面図 (S = 1/20)

<下記条件での参考図>

(地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注3) 間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に地中梁が必要です。

名 称	ヨ ド 倉 庫 (ベタ基礎)
機種名	SOB-5857MD型 (2 連棟)

株式会社 荒川製鋼所