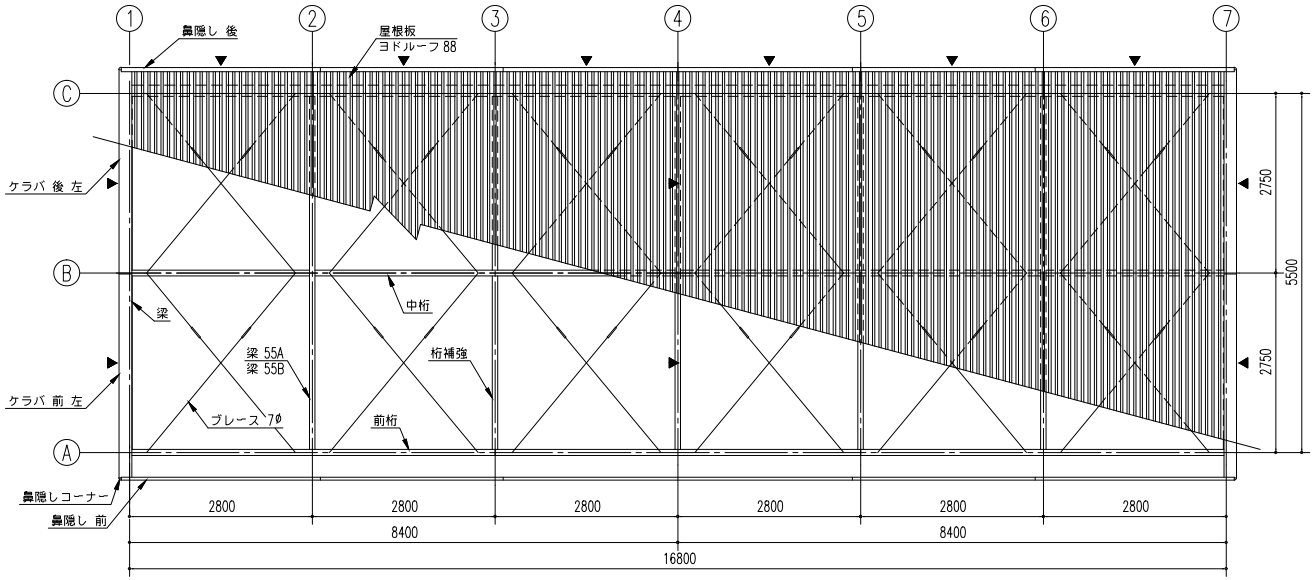

小 屋 伏 図

▶は、ブレース 10.7φ とする。

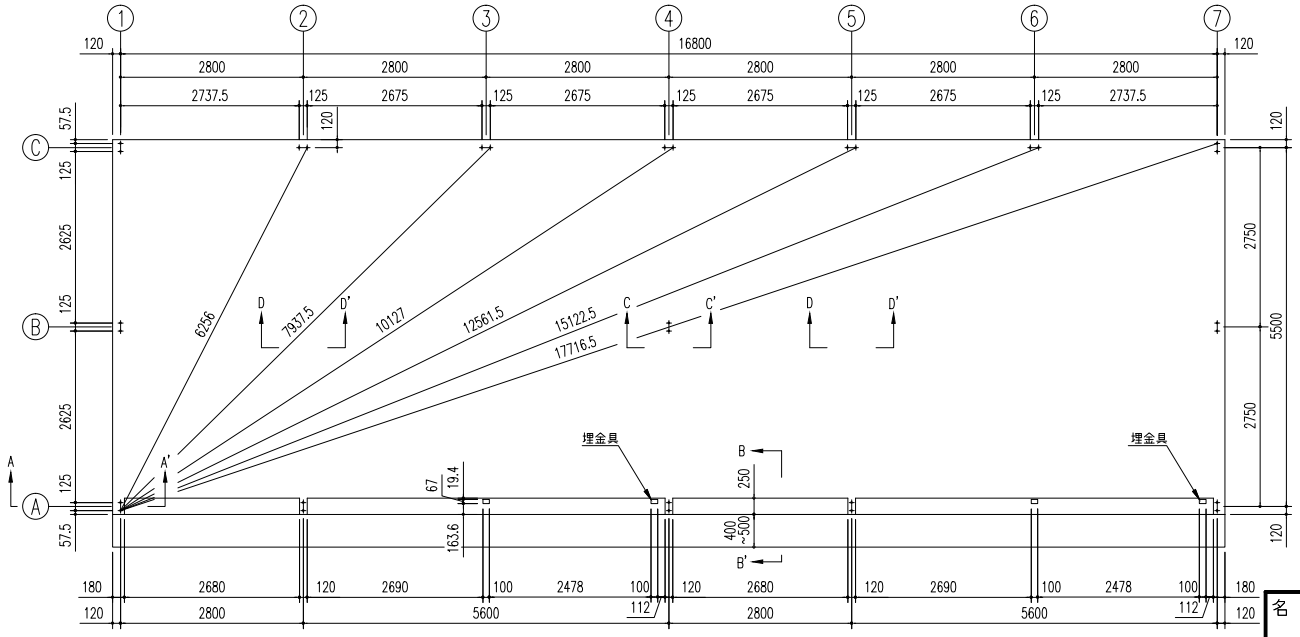

基 礎 伏 図(S= 1/80)

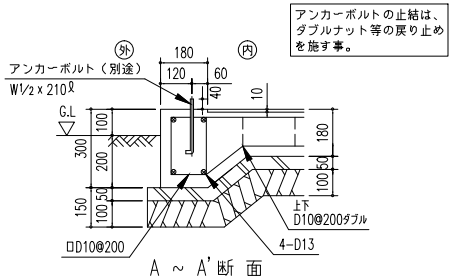

A ～ A'断 面

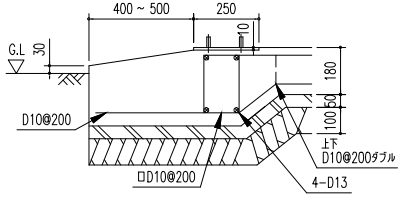

B ～ B'断 面

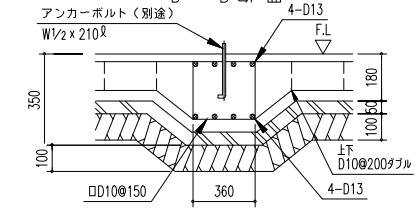

C ～ C'断 面

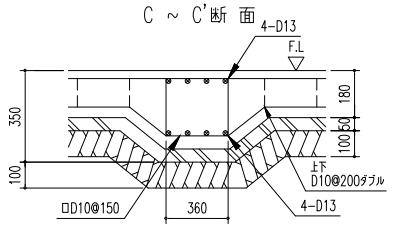

D ～ D'断 面

アンカーボルトの止結は、ダブルナット等の戻り止めを施す事。

ベタ基礎断面図（S = 1/20）

<下記条件での参考図>

（地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅱ）

注１）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注２）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。
注３）間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に地中梁が必要です。



埋金具詳細図（S = 1/20）

名 称	ヨ ド 倉 庫（ベタ基礎）
機種名	SOB-8657HBD型（２連棟）

株式会社 淀川製鋼所

<SOB-2R86HB-D_3_JIS_GL.DXF >