



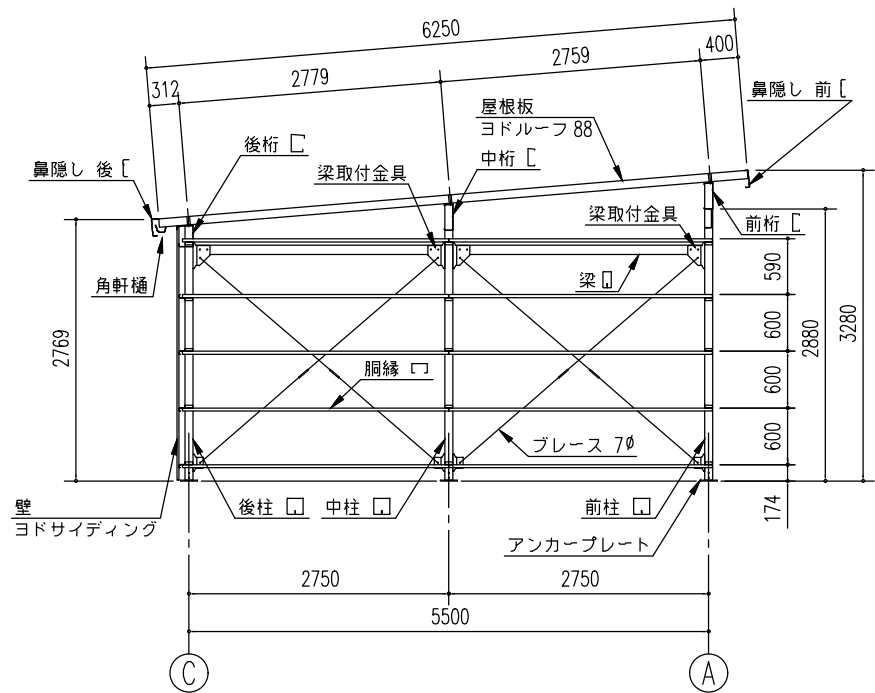


側面断面図 (S= 1/80)


※側面の出入口により、ブレースの配置が  
変更となる場合があります。

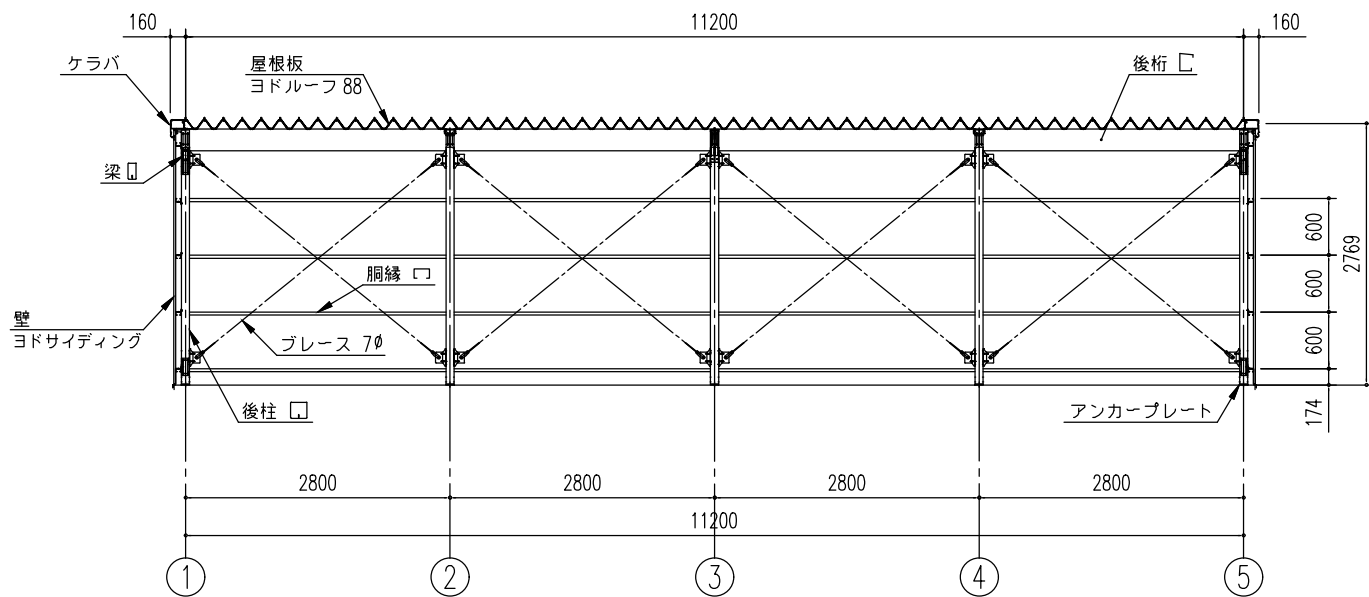

正面断面図 (S= 1/80)

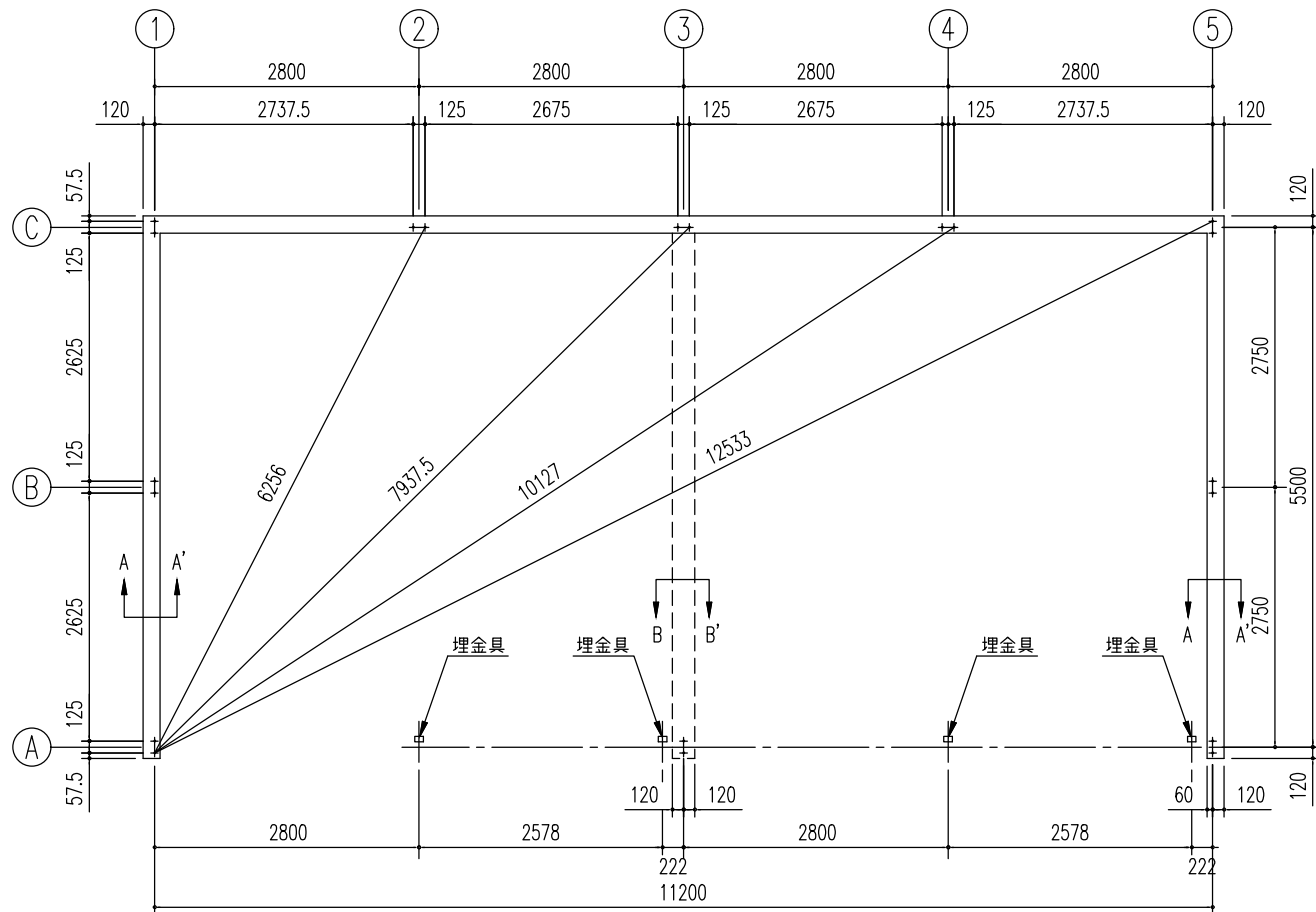


基礎伏図 (S= 1/80)

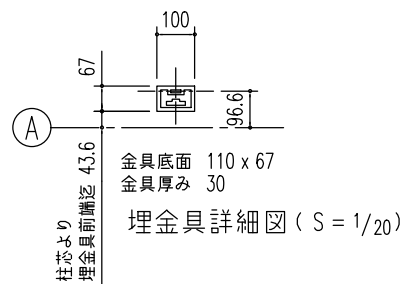

埋金具詳細図 (S = 1/20)

アンカーボルトの止結は、  
ダブルナット等の戻り止め  
を施す事。

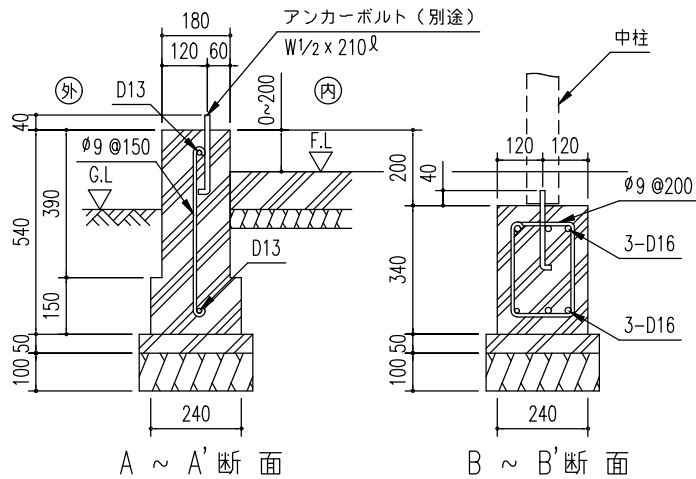

A ~ A' 断面

B ~ B' 断面

布基礎断面図 (S = 1/20)

<下記条件での参考図>

(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 II

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) 水切りを取り付けた際、光漏れの可能性がありますので  
基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

## SOB-11457ME 型

|      |                    |                     |
|------|--------------------|---------------------|
| 建築面積 | 61.6m <sup>2</sup> | (間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法) |
|------|--------------------|---------------------|

構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表         | 形状                  | 板厚    | 使用材料                                    | 有効細長比 |
|-------------|---------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| 柱           | □ — 85 x 85         | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | 90    |
| 梁           | □ — 100 x 50        | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 梁 (55A-55B) | □ — 400 x 42.5 x 30 | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 桁 (前)       | □ — 280 x 92 x 25   | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 桁 (中)       | □ — 280 x 92 x 25   | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 桁 (後)       | □ — 230 x 150 x 35  | 1.2mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC | —     |
| ブレース        | —                   | 7.0φ  | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400                | —     |
| ターンバックル     | —                   | 7.0φ用 | JIS A5541 建築用ターンバックル鋼                   | —     |
| アンカープレート    | —                   | 9.0mm | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400               | —     |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表     | 形状                       | 板厚    | 使用材料                                    |
|---------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 胴縁      | □ — 54 x 33 x 10         | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 屋根      | ヨドルーフ88<br>4mm発泡ポリエチレン貼り | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 壁       | ヨド角波サイディング800N型          | 0.4mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠し・ケラバ | —                        | 0.6mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 桁補強 (前) | —                        | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 桁補強 (後) | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| シャッター   | —                        | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 前板 (H)  | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| トイ      | 塩ビ製 角樋                   | —     | —                                       |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名 称 | ヨド 倉 庫 (布基礎)        |
| 機種名 | SOB-11457ME 型 (2/2) |

株式会社 淀川製鋼所