
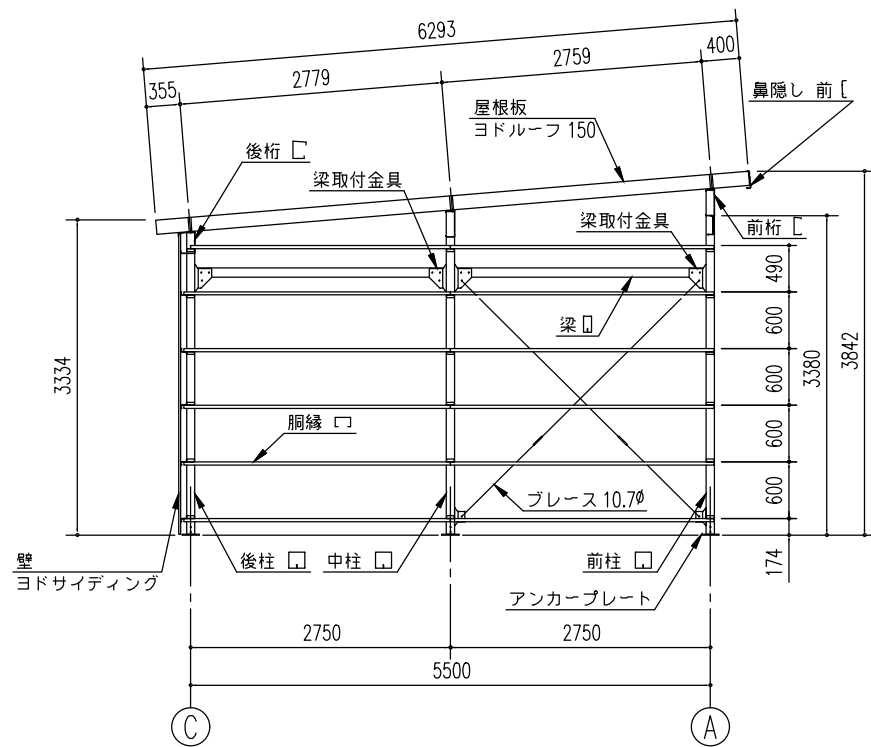
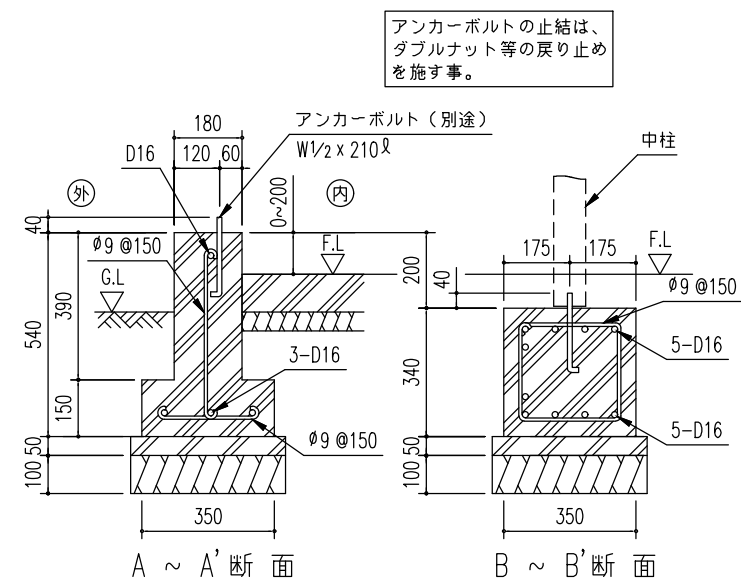
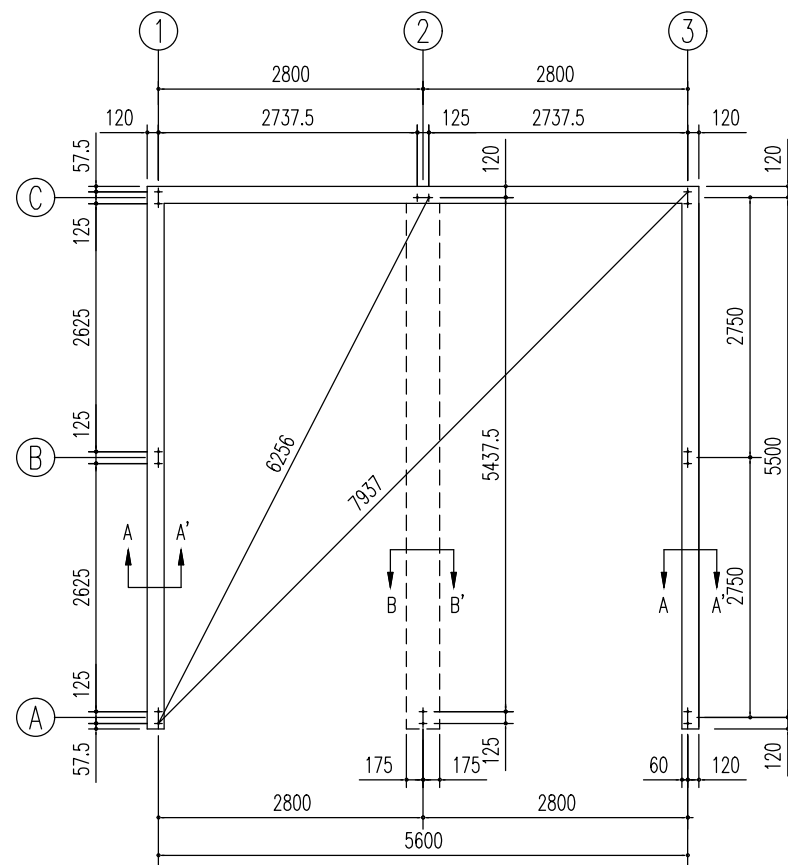


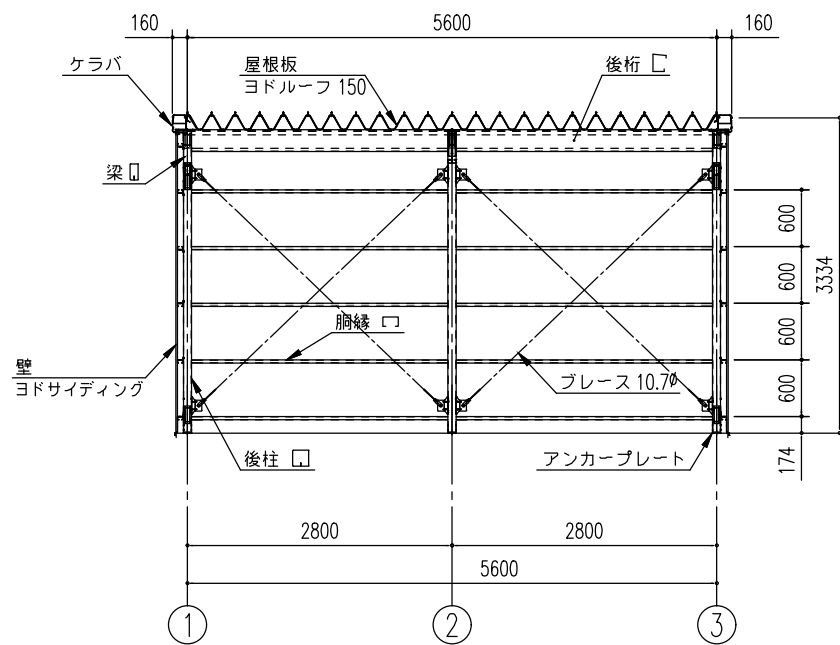

※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。

布基礎断面図 ($S = 1/20$)

＜下記条件での参考図＞

(地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 III)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等も考慮する。

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) 水切りを取り付けた際、光漏れの可能性がありますので
基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

SOBU-5857FHE 型 (単棟)

建築面積	30.8m ²	(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)
------	--------------------	---------------------

構造耐力上主要な部分の部材					
部材表	形状	板厚	使用材料		有効細長比
柱	 — 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGCC	107
梁	 — 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGCC	—
梁 (55A-55B)	 — 400 x 42.5 x 30	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGCC	—
桁 (前)	 — 280 x 92 x 25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGCC	—
桁 (中)	 — 280 x 92 x 25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGCC	—
桁 (後)	 — 230 x 150 x 35	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGCC	—
ブレース	—	10.7φ	JIS G3101 一般構造用圧延材	SS400	—
ターンバックル	—	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル胴	—	—
アンカプレート	—	9.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材	SS400	—

構造耐力上主要な部分以外の部材				
部材表	形状	板厚	使用材料	
鋼筋	□ — 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGCC
屋根	ヨドルーフ 150 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板	CGLCC
壁	ヨド角造サイディング800型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板	CGLCC
鼻隠し・ケラバ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板	CGLCC
シャッター	—	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板	CGLCC
前板（H）	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板	CGLCC

名 称	ヨド 倉 庫（布基礎）	
機種名	SOBU-5857FHE 型（単棟）	